

生駒市清掃センター維持管理状況

生駒市 環境保全課

目 次

I 生駒市清掃センター施設の概要	1
1. 生駒市清掃センターのあらまし	1
2. 施設の特徴	2
3. 施設の建設及び設備設置の経緯	2
4. 設備の概要	2
5. 施設性能基準値	6
6. ごみの処理手数料	10
II 生駒市清掃センター焼却処理状況	11
ごみ搬入量の推移	11
生駒市清掃センター法定測定 ごみ質分析年度別一覧表	12
生駒市清掃センター法定測定 ごみ質分析結果(グラフ)	13
生駒市清掃センター法定測定 排ガス分析年間一覧表	14
生駒市清掃センター法定測定 排ガス分析年度別一覧表	15
生駒市清掃センター法定測定 ばいじん濃度測定結果	16
生駒市清掃センター法定測定 硫黄酸化物濃度測定結果	17
生駒市清掃センター法定測定 窒素酸化物濃度測定結果	18
生駒市清掃センター法定測定 塩化水素濃度測定結果	19
生駒市清掃センター法定測定 ダイオキシン類濃度測定結果一覧	20
生駒市清掃センター法定測定 処理灰溶出試験結果	21
生駒市清掃センター環境調査 水質検査結果	22
生駒市清掃センター環境調査 臭気測定結果	24
生駒市清掃センター環境調査 騒音測定結果	25
生駒市清掃センター環境調査 振動測定結果	26
処理経費	27

I 生駒市清掃センター施設の概要

1. 生駒市清掃センターのあらまし

名 称 : 生駒市清掃センター
 所 在 地 : 奈良県生駒市俵口町 2116 番地 91
 敷地面積 : 48,000 m²
 延床面積 : 6,994 m²
 炉 型 式 : 流動床式焼却炉 (全連)
 焼却能力 : 220t/24h (110t/24h×2 炉)
 経 過 : 平成 3 年 3 月 竣工
 平成 14 年 3 月 ダイオキシン類削減対策工事完了
 平成 22 年 3 月 粗大ごみ破碎設備設置工事完了

① 造成関係

	面積 (m ²)
植 樹 地	9, 5 5 0
自 然 地	2 7, 1 5 0
道 路	6, 8 6 0
建 築	3, 6 6 0
調 整 池	7 5 0
そ の 他	3 0
合 計	4 8, 0 0 0

② 建築関係

	高さ	階数	構造	建築面積(m ²)	床面積(m ²)
工場棟	13m	地上 2 階 地下 2 階 クレーン階	RC 造 一部 S 造	3,200.148	2 階 1,634.526 1 階 1,724.809 地下 1 階 1,623.955 地下 2 階 1,047.62 クレーン階 31.581 合計 6,062.491
管理棟	9.5m	地上 2 階 地下 1 階	RC 造	399.997	2 階 384.25 1 階 384.25 地下 1 階 78.3 合計 846.8
渡り 廊下棟	13m	地上 2 階 部分のみ	S 造	25	25
危険物 倉庫	3.8m	1 階	RC 造 一部 S 造	20	20
トラックスケール 上屋	5.1m		S 造	40	40
煙突	59m		RC 造		
合 計				3,685.145	6,994.291

2. 施設の特徴

ごみ焼却炉の燃焼制御、ダイオキシン類の削減など、最新技術を備えた環境にやさしい施設です。また、排ガスの余熱を利用し隣接する生駒山麓公園の風呂への温水供給、施設内の暖房等、資源の有効利用も図っています。

平成22年度から粗大ごみ破碎設備が稼働開始したことに伴い、焼却ごみに含まれる金属屑がより細くなり、焼却後に金属を分別した時の不純物の混入割合が改善され、リサイクルが可能となったことから、焼却金属屑のリサイクルを開始しました。

3. 施設の建設及び設備設置の経緯

①建設概要

- (1) 総工費 3,749,000千円
- (2) 工事請負業者 神鋼・大成 生駒市清掃センター建設工事共同企業体
- (3) 工期 昭和63年9月21日～平成3年3月15日

②ダイオキシン類削減対策工事概要

- (1) 総工費 2,596,650千円
- (2) 工事請負業者 (株)神戸製鋼所
- (3) 工期 平成12年9月20日～平成14年3月31日

③粗大ごみ破碎設備設置工事概要

- (1) 総工費 305,550千円
- (2) 工事請負業者 神鋼環境メンテナンス(株)
- (3) 工期 平成20年12月22日～平成22年3月31日

4. 設備の概要

①受入供給設備

ごみ計量機 1基

アームロール車及びパッカー車で運ばれてきたごみを計量します。30tまで計量可能です。

ごみ投入扉 4基

プラットホームとごみピットの間の自動扉です。

ごみピット 1基

ごみ受入容量2,200m³、プラットホーム床面からの深さ14m、奥行き10m、横幅23m、市内の燃えるごみ約1週間分貯留可能です。

ごみクレーン 2基

定格荷重1.6t 吊上荷重4.5t(自重2.9t)

巻上及び横行速度40m/min(0.66m/s)

走行速度60m/min(1.00m/s)

②燃焼設備

投入ホッパー 2基

ピットに溜まったごみを焼却炉へ移送するコンベアへの投入口です。

破碎設備 2基

ごみを細かくする機械です。

二軸剪断式 総形刃式 13列／基 66×180mm m³／h 4.7t／時

流動床式焼却炉 2基

1基あたり110t／日 燃焼室容積112m³

炉直径（フリーボード部にて）5,650mm

不燃物排出装置 2基

焼却炉下部にて砂と共に不燃物を送り出す機械です。

③燃焼ガス冷却・加熱設備

ガス冷却室 2基

焼却炉から出てきた排ガスに水噴霧を行い急冷却する設備です。

排ガス温度 約900℃→約450℃

排ガス冷却用熱交換器 2基

排ガスを空冷方式により冷却し170℃の温度に調整する機械です。

排ガス再加熱用熱交換器 2基

触媒反応塔にてダイオキシン類が分解しやすい温度を確立するため排ガスを昇温する機械です。熱源は、排ガスの排熱を利用しています。

④余熱利用設備

余熱利用空気加熱器 2基

排ガスの排熱を回収する機械です。温水発生用の高温空気を生成しています。

空気予熱機 2基

焼却炉に吹き込む燃焼用空気を加温する機械です。

温水発生器 2基

生駒市清掃センター内の温水並びに暖房及び生駒山麓ふれあいセンターの温浴設備の熱源となる温水を生成する機械です。

⑤排ガス処理設備

活性炭・消石灰吹込装置 2基

活性炭及び消石灰は粉末状で空気と共に送られ排ガスと混ざります。活性炭は、排ガス中のダイオキシン類を吸着し、消石灰は、排ガス中の塩化水素を吸着します。活性炭、消石灰とも反応後、ろ過式集じん器で灰と共に捕集されます。

ろ過式集じん器 2基

機械内部において円筒状のろ布（フィルター）[512本/基]により排ガス中の飛灰を捕集します。

触媒反応塔 2基

排ガスを触媒（酸化チタン）と接触させることにより排ガス中のダイオキシン類を二酸化炭素と塩化水素に分解します。

⑥通風設備

押込送風機 2基

燃焼に必要な空気を送り込む送風機です。

誘引送風機 2基

排ガスを焼却炉から煙突へ導く送風機です。

処理の工程において煙突の前段に位置し、焼却炉から誘引送風機まではマイナス圧となります。

煙突 2基

高さ59m

直径（上部）1,500mm

直径（下部）1,920mm

⑦灰処理設備

加熱脱塩素化处理装置 1基

灰中のダイオキシン類を分解処理する機械です。

令和5年4月以降、使用を停止しております。

混練成形機 1基

灰を円柱状に固化する機械です。

消石灰がふくまれた灰が混練成型器の中に入り、TS-300（約3%）と水（約25%）が添加された後に、スクリーンで練りながら押し出すことにより、円柱状の固化灰となります。

TS-300は、灰の中の重金属を固定するための薬剤で、灰が大阪湾で埋め立てられた後、雨水等で灰の中の重金属が自然界に流出しないように適量を添加しています。

⑧灰出し設備

固化物バンカ 4基

固化灰を貯留する設備です。

有効容量 15.5m³/基

金属バンカ 2基

焼却残渣の内、金属物を貯留する設備です。

有効容量 15m³/基

不燃物バンカ 2基

焼却残渣の内、金属物以外の不燃物を貯留する設備です。

有効容量 15 m³/基

⑨可燃性粗大ごみ破碎設備

縦型高速回転式破碎機 1基

燃える大型ごみを小さく破碎して、ごみピットへ搬送する設備です。

能力 5 t/h 6時間(30 t/日)

⑩給水設備

給水方法：水道水を門前町配水場よりポンプ圧送

給水管布設延長：約1,300M(管径φ100mm)

⑪その他の環境対策設備


＜臭気対策設備＞

ごみ焼却運転時には、ごみピット内及びプラットホーム内の空気は、押込送風機により焼却炉燃焼用空気として利用されて、運転休止時は活性炭吸着方式の脱臭装置を可動させています。又、プラットホームの扉にエアーカーテンを設け外部に臭気が洩れないよう対策を講じています。

＜排水設備＞ (完全クローズドシステム)

ごみピットからの汚水や施設内で生じた生活系排水等は、施設内で回収し、炉内温度調整や排ガス水噴射冷却水として再利用し、余剰水の施設外放流は、一切行わない完全クローズドシステムとしています。

完全クローズドシステム

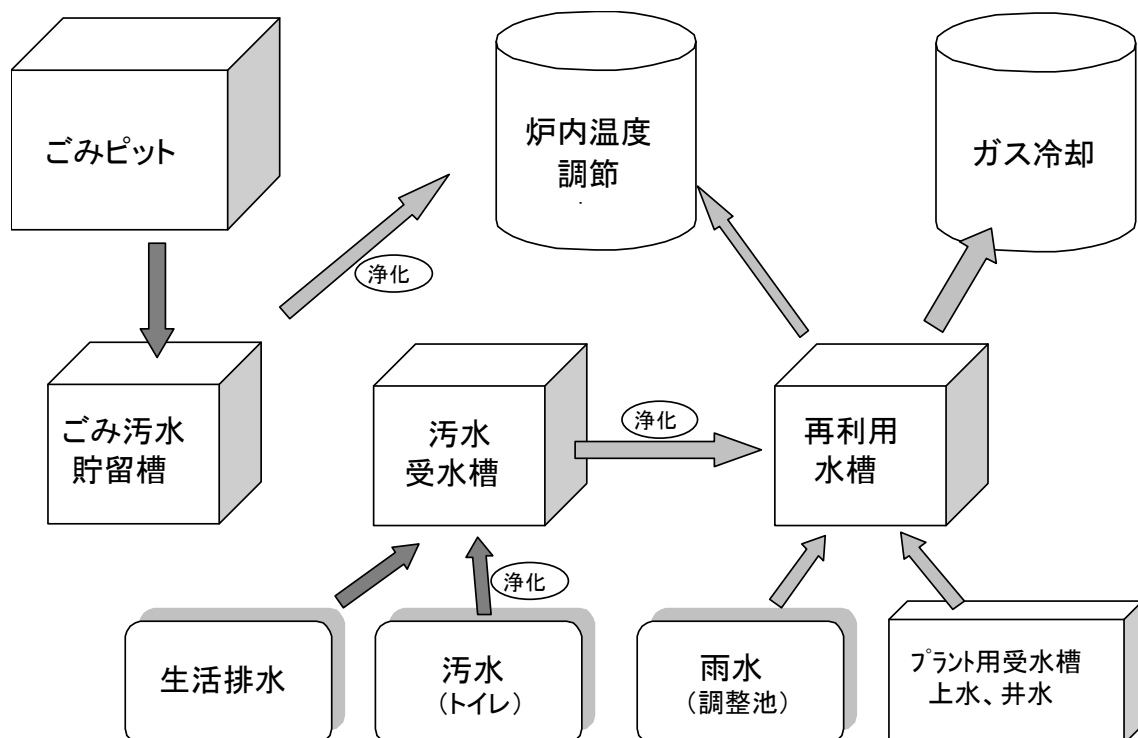

5. 施設性能基準値

排出ガス（煙突設備）

ばいじん量（1時間平均値）	50mg/m ³ N以下
塩化水素濃度（1時間平均値）	50ppm 以下
硫黄酸化物濃度（1時間平均値）	50ppm 以下
窒素酸化物濃度（1時間平均値）	150ppm 以下
一酸化炭素濃度（4時間平均値）	50ppm 以下
ダイオキシン類濃度	0.1ng-TEQ/m ³ N 以下

飛灰処理物（混錬成型機出口）

ダイオキシン類濃度	0.1ng-TEQ/g 以下 又は、95%以上の削減処理
※加熱脱塩素化处理装置を停止させるまで（令和5年4月まで）の基準です。	

悪臭規制値（敷地境界）

アンモニア	1	ppm 以下
メチルメルカブタン	0.002	ppm 以下
硫化水素	0.02	ppm 以下
硫化メチル	0.01	ppm 以下
二硫化メチル	0.009	ppm 以下
トリメチルアミン	0.005	ppm 以下
アセトアルデヒド	0.05	ppm 以下
スチレン	0.4	ppm 以下
プロピオン酸	0.03	ppm 以下
ノルマル酪酸	0.001	ppm 以下
ノルマル吉草酸	0.0009	ppm 以下
イソ吉草酸	0.001	ppm 以下
臭気濃度	10	以下


騒音規制値（敷地境界）

朝	（6時～8時）	45 d B
昼間	（8時～18時）	50 d B
夕	（18時～21時）	45 d B
夜間	（21時～6時）	40 d B


振動規制値（敷地境界）

昼間	（8時～19時）	60 d B
夜間	（19時～8時）	55 d B


生駒市清掃センター 処理フロー図

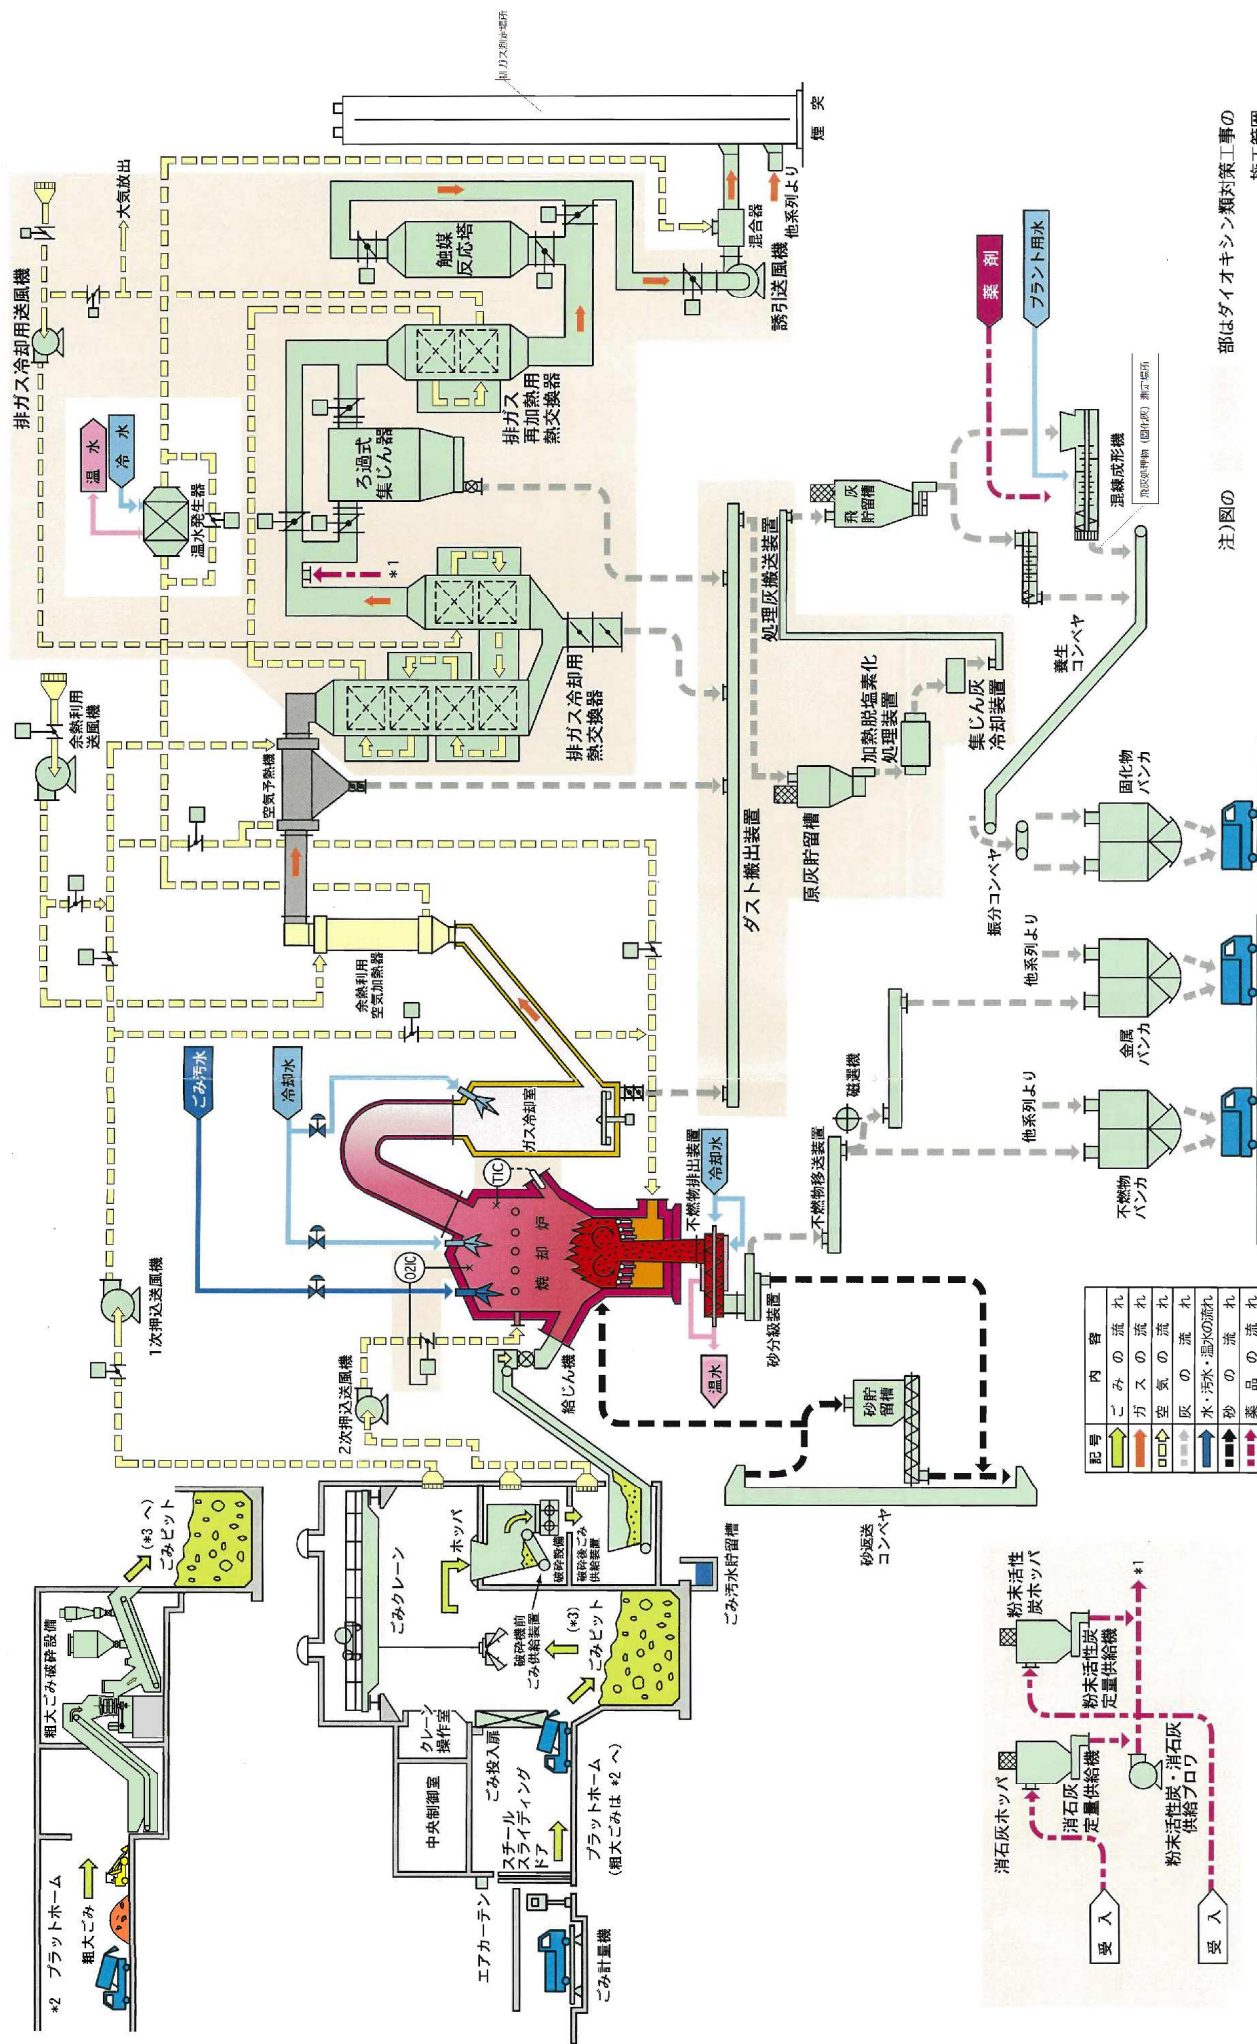

記号	内容
●	ごみの流れ
○	排ガスの流れ
□	空気の流れ
◇	灰の流れ
△	水・汚水・温水の流れ
▽	砂の流れ
■	薬品の流れ

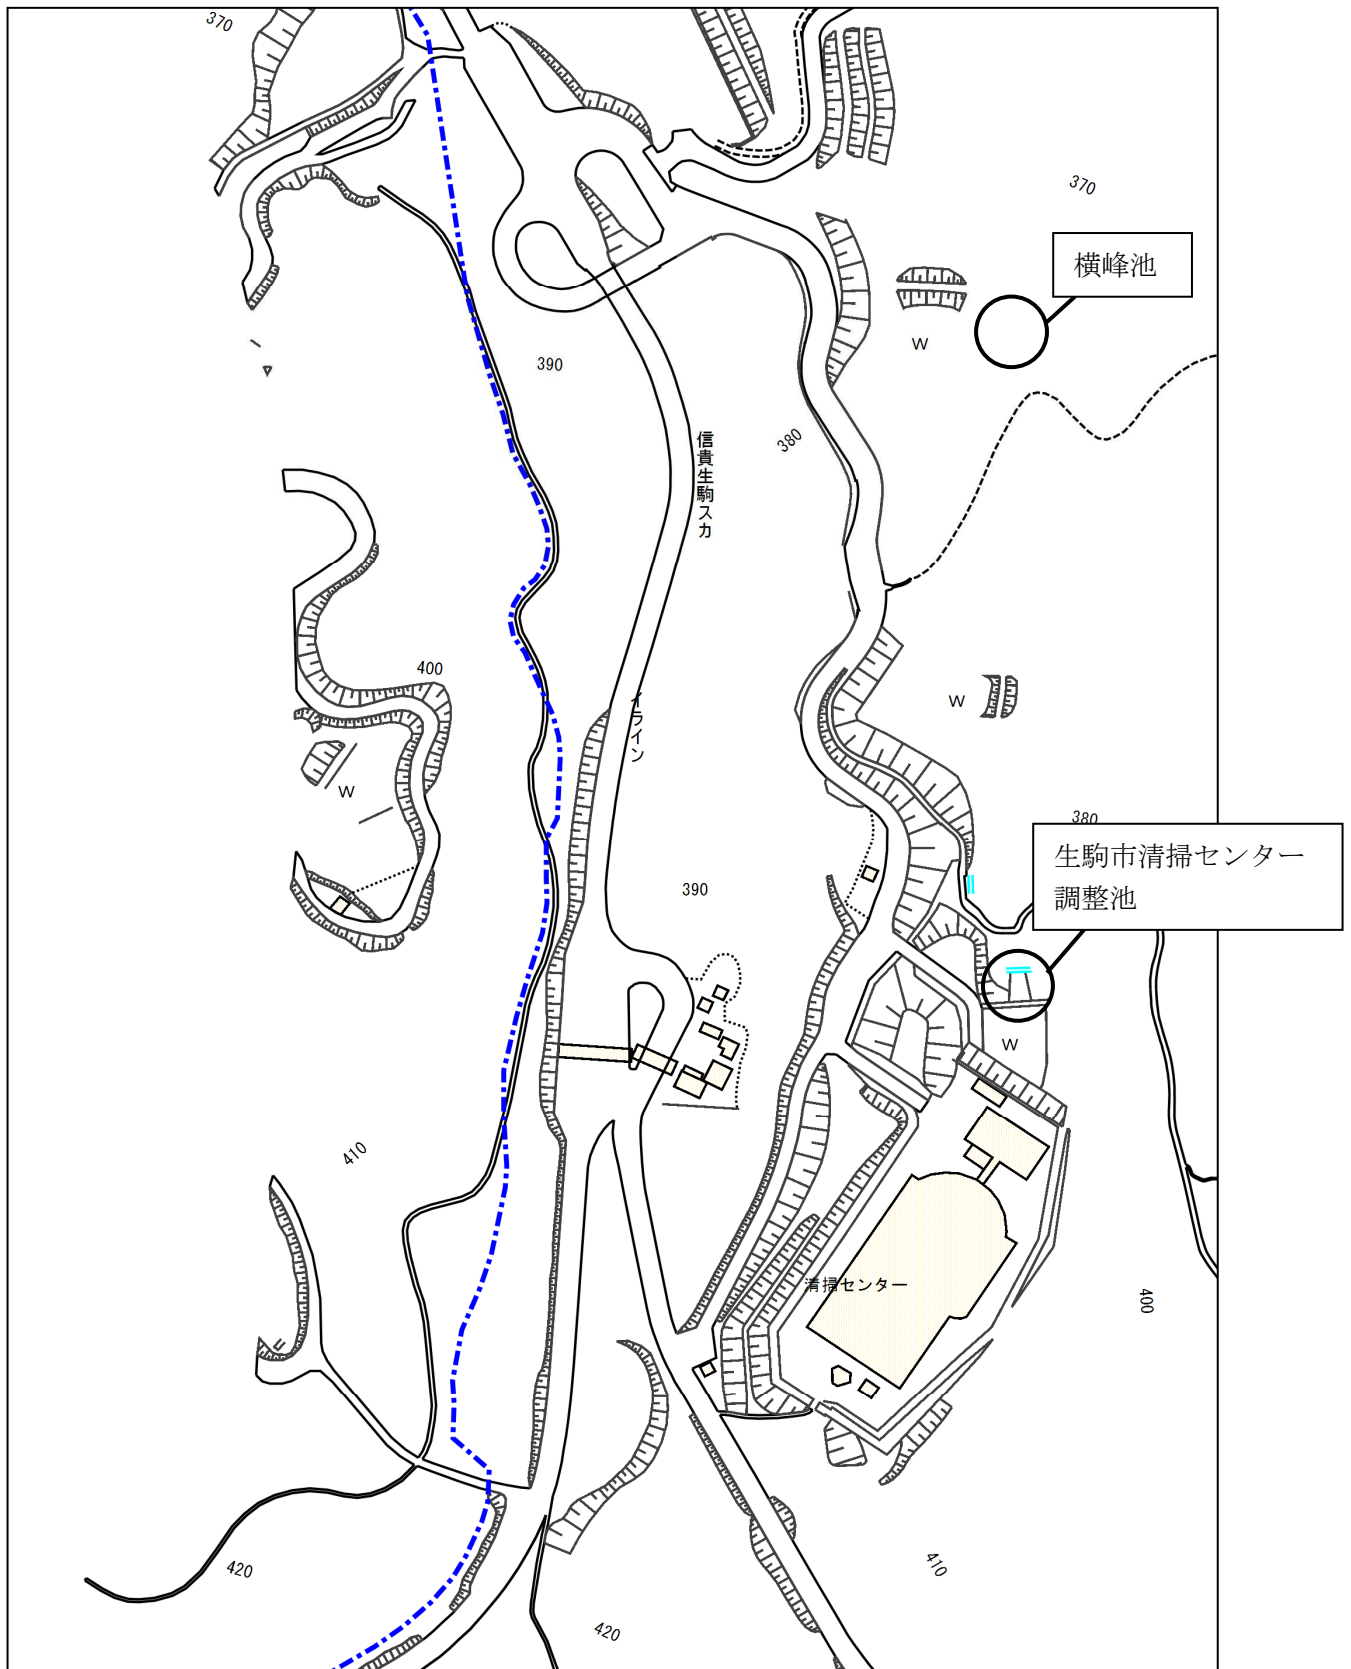

生駒市清掃センター 水質調査地点

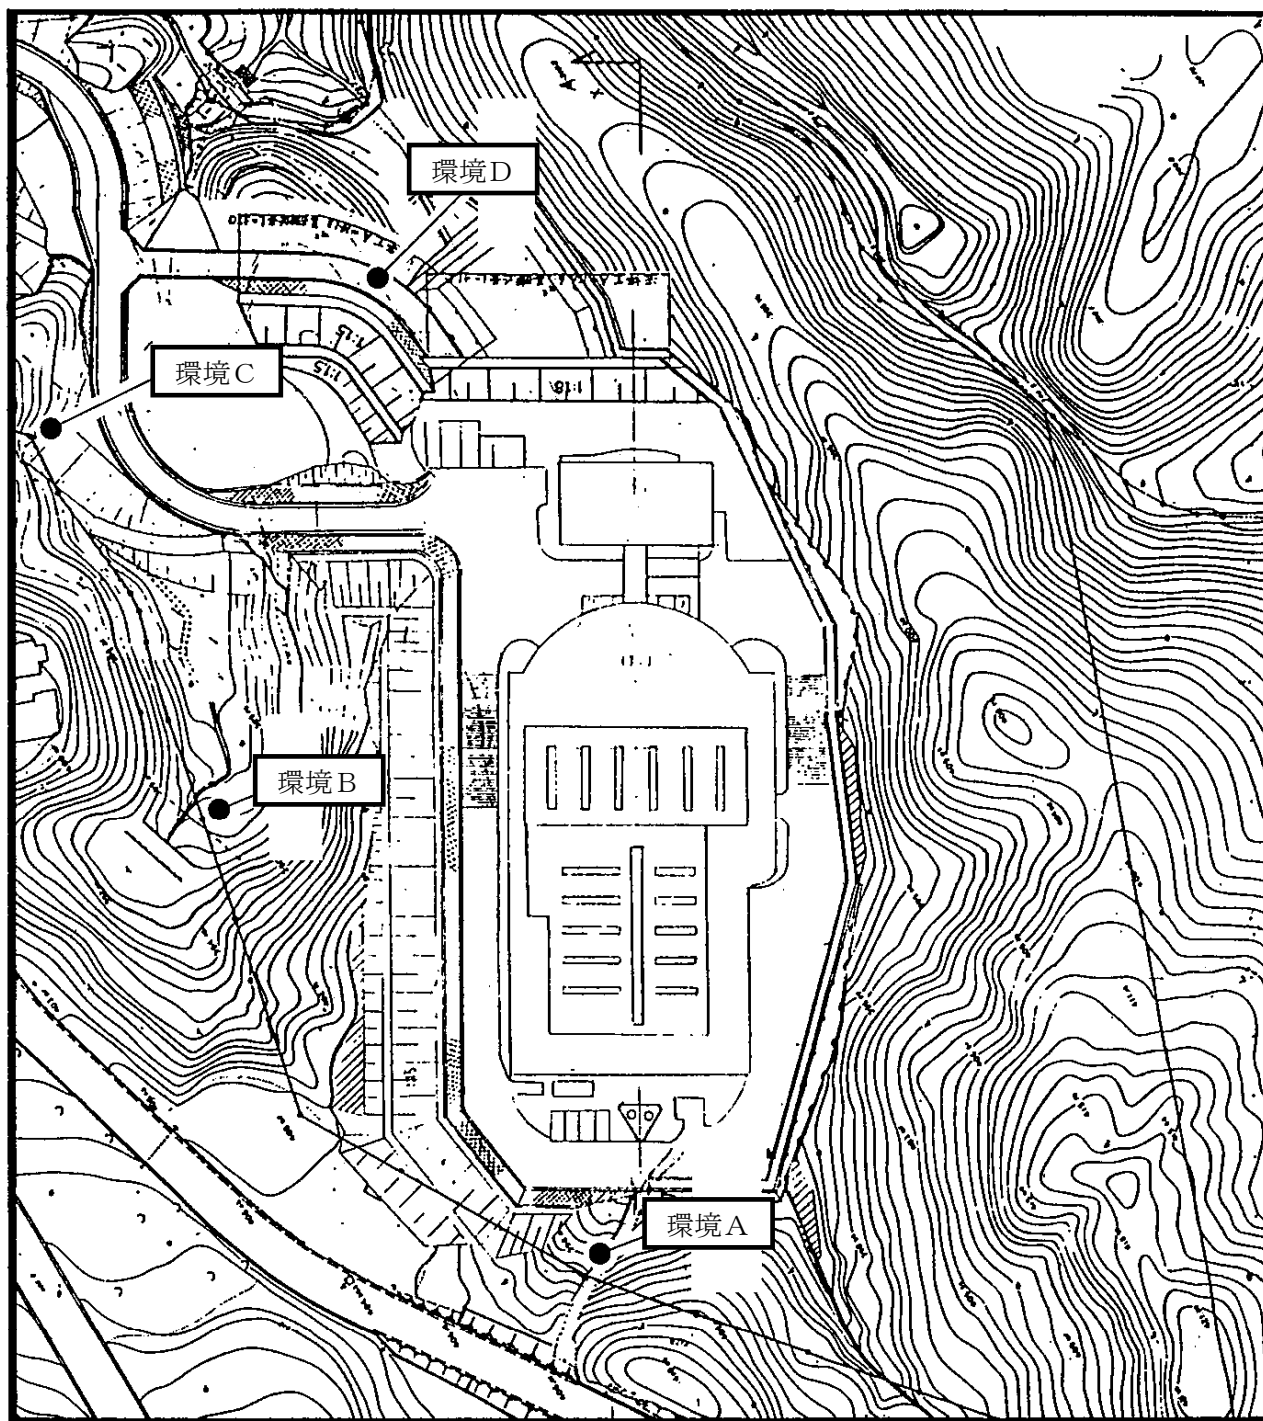

生駒市清掃センター 悪臭及び騒音・振動調査地点

6. ごみの処理手数料

●事業系ごみ

【指定袋制】

ごみは指定袋に入れて排出。(30cm を超えるごみは重量制扱い。)

袋の料金は次のとおり。(料金は処理手数料と袋代を含む。)

	単位	料金
可燃ごみ	90 リットル	1,570 円
	70 リットル	1,210 円
	45 リットル	760 円
	30 リットル	510 円
資源ごみ	70 リットル	890 円
	45 リットル	550 円
	30 リットル	370 円

※ 料金は10枚の金額。10枚1組で販売する。

※ 資源ごみは市の分別区分ごとに袋を分ける。

【重量制】

木・剪定枝、大型ごみなど 30cm を超えるごみは重量制で排出する。

重量制の処理手数料は10kgにつき100円。

エコパーク 21 で受け入れる生ごみの処理手数料については10kgにつき33円。

●家庭系ごみ

【指定袋制】

ごみは指定袋に入れて排出。

袋の料金は次のとおり。(料金は処理手数料と袋代を含む。)

	単位	料金
可燃ごみ	45 リットル	450 円
	30 リットル	300 円
	15 リットル	150 円
	7 リットル	70 円

※ 料金は10枚の金額。

※ 資源ごみは透明又は半透明の袋にいれて排出。

(詳細は市が発行しているごみガイドブックを参照。)


【ごみ処理券】

大型ごみ・燃えないごみのうち45 リットルの指定袋に入らないごみは1枚300円の処理券をごみ1点につき1枚ごみに貼る。

Ⅱ 生駒市清掃センター焼却処理状況

ごみ搬入量の推移

年 度	R1	R2	R3	R4	R5
人 口(人)	119,281	118,621	118,139	117,629	116,819
ごみ搬入量(t)	28,404.73	28,224.37	27,881.25	27,472.81	25,949.69
汚泥搬入量(t)	1,172.26	1,203.09	1,187.04	1,117.59	996.45
他市ごみ 搬入量等(t)	－	－	500.33	－	－207.72
搬入量合計	29,576.99	29,427.46	29,568.62	28,590.40	26,738.42
埋立処分量(t)	2,734.15	2,837.78	2,777.27	2,816.83	2,513.12
焼却金属屑 リサイクル量(t)	95.28	103.79	93.47	83.01	78.36

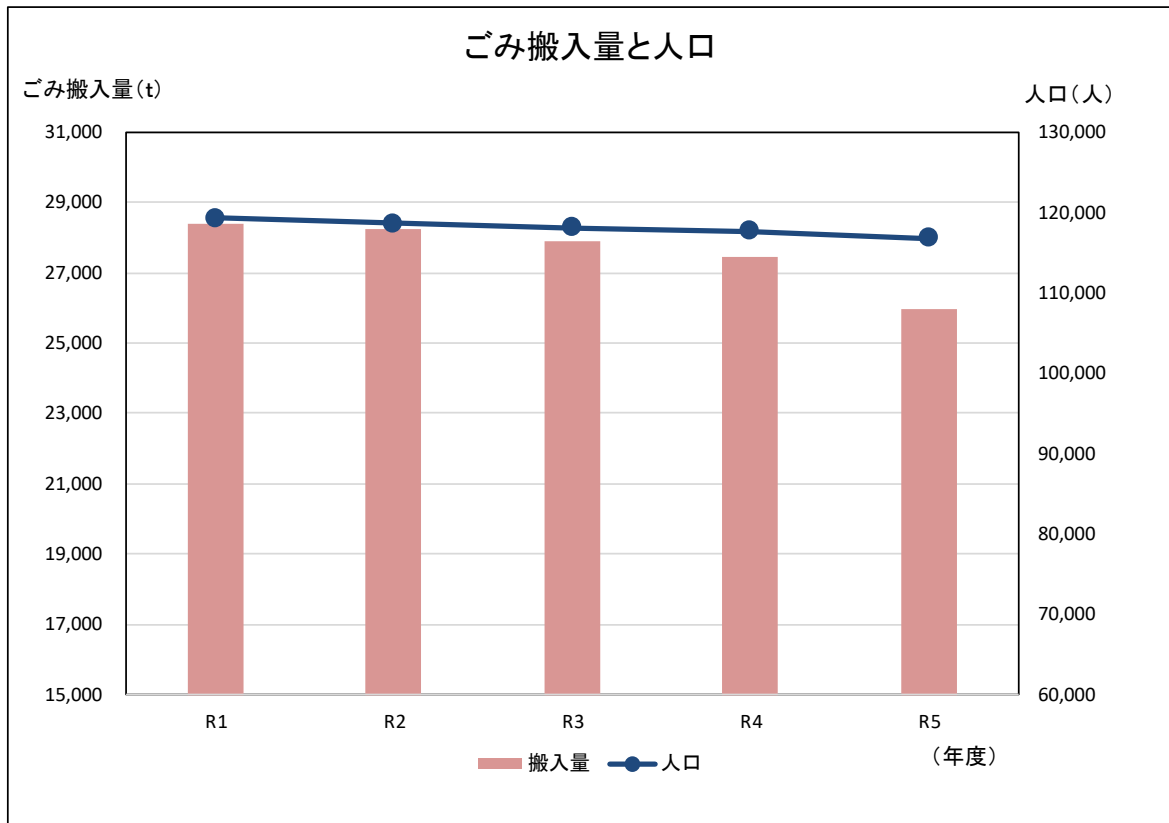

令和 3 年度の他市ごみ搬入量等については、奈良市からの要請に応じて、一時的に処理していた奈良市のごみ量です。

令和 5 年度の他市ごみ搬入量等については、生駒市清掃センターの工事により焼却できない期間が発生したため、生駒市清掃センターに搬入のあった燃えるごみの一部を搬出し民間事業者の施設にて処理したごみ量です。


ごみ質分析年度別一覧表

(R1～R5年度)

測定年月日	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
単位体積重量 [kg/m ³]	158	160	171	167	173
紙・布 類	40.60	40.24	40.89	40.20	40.17
紙・ダンボール 類	36.61	34.00	37.36	35.58	34.11
繊維・布 類	3.99	6.24	3.53	4.62	6.06
わら・葉・木・竹 類	14.55	10.93	11.49	10.93	13.19
合成樹脂・ゴム・皮革 類	24.77	24.82	24.37	26.98	28.66
ビニール・合成樹脂 類	23.89	24.44	24.10	26.32	27.02
ゴ ム 類	0.88	0.38	0.27	0.53	1.20
皮 革 類	0.00	0.00	0.00	0.13	0.44
厨芥 類	14.23	16.40	13.34	15.64	13.13
植物性厨芥・パン・残飯	10.88	13.58	10.80	11.81	10.20
動物性厨芥 類	2.05	1.38	0.96	2.61	1.24
卵 殻	1.21	1.19	1.42	1.18	1.50
貝 殻	0.09	0.25	0.16	0.04	0.19
不燃性雑物 類	2.50	3.67	4.01	3.84	2.45
鉄及び鉄屑 類	0.64	1.04	1.66	1.58	0.56
非鉄金属・アルミ缶・銅	0.69	0.88	0.74	0.50	0.53
ガ ラ ス	0.22	0.66	0.32	0.04	0.73
瀬戸物・陶器 類	0.05	0.41	0.65	0.20	0.20
土砂・石 類	0.66	0.49	0.35	0.23	0.31
不燃性雑物 類	0.24	0.19	0.29	1.29	0.12
その他	3.39	3.95	5.91	2.41	2.39
可燃性雑物 類	3.39	3.48	3.40	2.41	2.39
そ の 他	0.00	0.47	2.51	0.00	0.00
三成分					
水分 [%]	51.65	52.95	50.09	50.52	50.38
灰 分 [%]	6.08	6.15	8.48	6.43	5.76
可燃 分 [%]	42.27	40.90	41.43	43.06	43.86
低位発熱量(計算値)[kJ/kg]	6,670	6,380	6,540	6,840	7,000
低位発熱量(実測値)[kJ/kg]	7,990	8,040	8,230	8,810	9,000

ごみ質分析結果

(R1～R5年度)

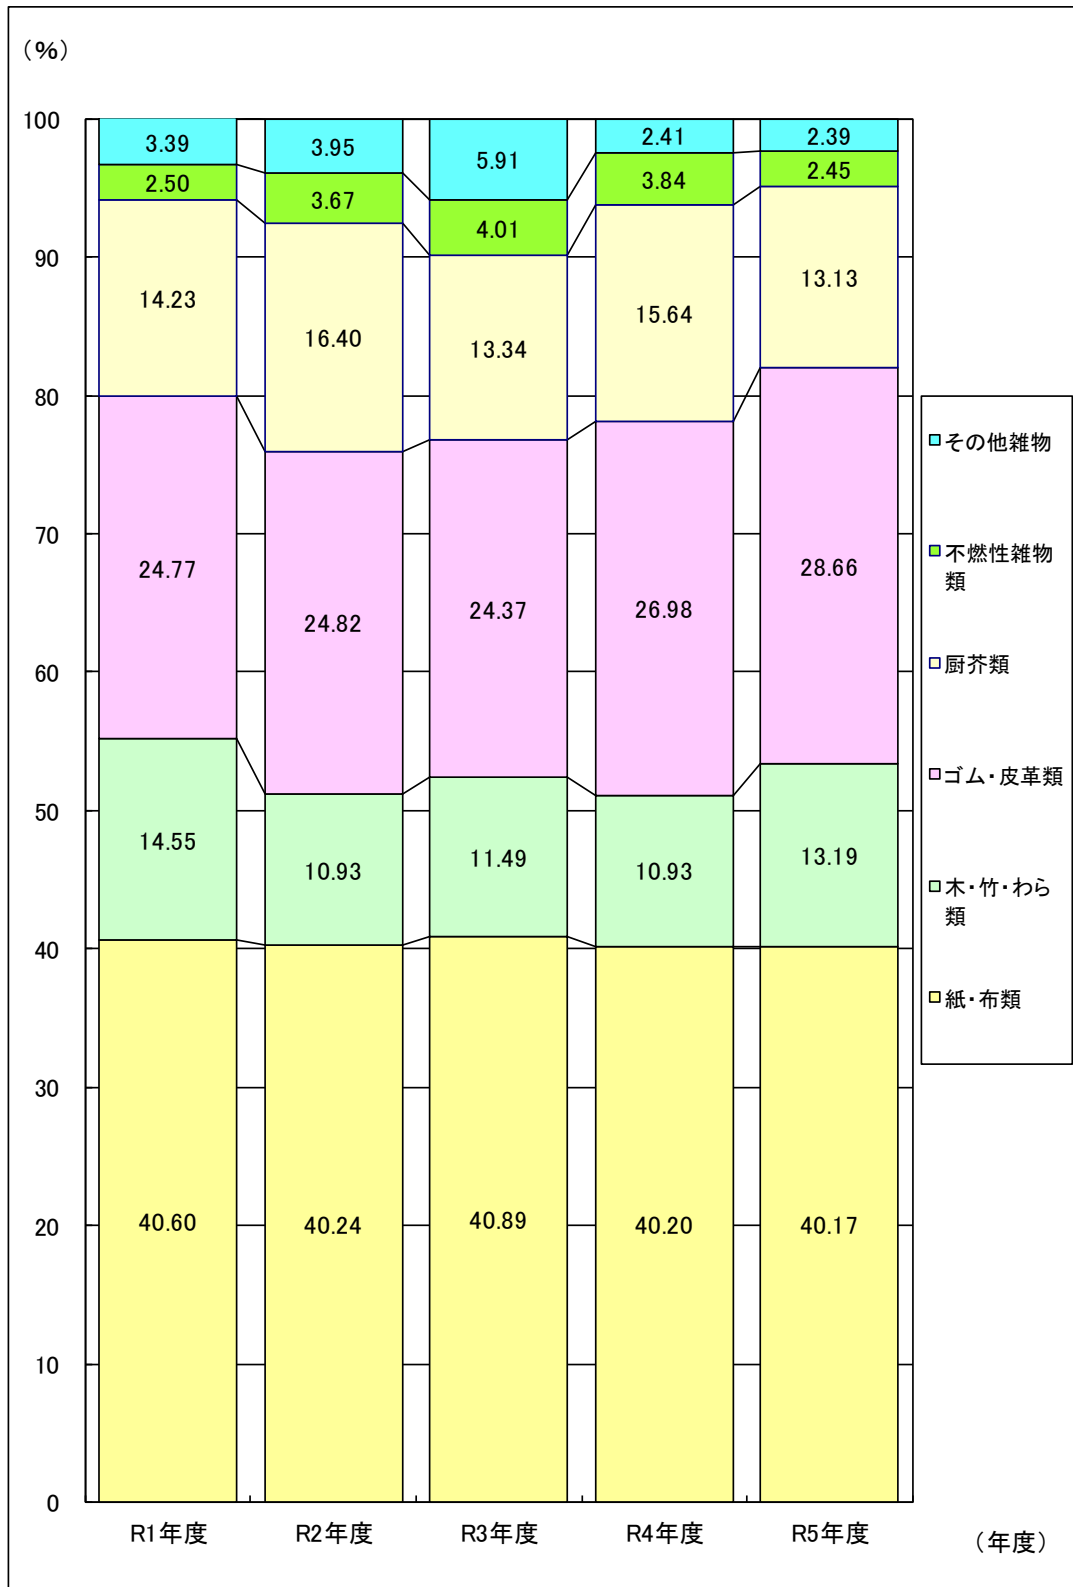

排ガス分析年間一覧表(令和5年度)

項目		測定年月日	施設 性能値	法令 基準値	1号炉				2号炉									
					5月12日	7月14日	2月29日	平均値	4月26日	6月16日	8月23日	9月15日	10月31日	11月2日	12月7日	1月12日	3月19日	平均値
湿り排ガス量 [m³N/h]					58,500	62,300	46,900	55,900	57,100	54,400	54,100	53,600	59,600	60,800	53,000	58,300	60,100	56,800
乾き排ガス量 [m³N/h]					47,200	48,800	35,400	43,800	45,500	42,500	41,200	43,100	47,600	49,600	43,300	47,200	47,800	45,300
排ガス温度 [℃]					235	230	218	228	230	216	220	233	226	226	223	222	218	224
排ガス水分 [%]					19.2	21.7	24.6	21.8	20.3	21.9	23.9	19.6	20.2	18.3	18.2	19.0	20.4	20.2
排ガス流速 [m/s]					15.6	16.6	12.0	14.7	15.3	14.0	14.2	14.2	15.6	15.9	13.9	15.3	15.5	14.9
ばいじん濃度	測定値 [g/m³N]				0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	補正値 [g/m³N]	0.05以下	0.08以下		0.002	<0.002	0.001	<0.002	0.002	<0.002	0.002	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	酸素濃度 [%]				15.9	16.1	15.0	15.7	16.3	16.1	16.2	16.3	15.9	16.1	16.0	16.1	16.3	16.1
ガス組成	二酸化炭素(CO2) [%]				4.2	3.7	5.0	4.3	3.8	4.1	3.6	4.0	4.1	3.9	4.0	3.8	3.6	3.9
	酸素(O2) [%]				15.9	16.1	15.0	15.7	16.3	16.1	16.2	16.3	15.9	16.1	16.0	16.1	16.3	16.1
	一酸化炭素(CO) [%]				<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	窒素(N2) [%]				79.9	80.2	80.0	80.0	79.9	79.8	80.2	79.7	80.0	80.0	80.0	80.1	80.1	80.0
硫黄酸化物	測定値 [ppm]				<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	1.0	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.7	<0.2	<0.3
	排出量 [m³N/h]				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.045	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.037	<0.01	<0.017
	補正値 [ppm]	50以下	315以下		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.4	<0.5	<0.8
	酸素濃度 [%]				15.9	16.1	15.0	15.7	16.3	16.1	16.2	16.3	15.9	16.1	16.0	16.1	16.3	16.1
窒素酸化物	測定値 [ppm]				52	50	30	44	53	49	47	51	49	49	46	45	49	49
	補正値 [ppm]	150以下	250以下		91	84	45	73	93	90	90	90	100	98	84	88	100	93
	酸素濃度 [%]				15.9	15.7	15.1	15.6	15.9	16.1	16.3	15.9	16.6	16.5	16.1	16.4	16.6	16.3
塩化水素	測定値 [ppm]				7	4	5	5	5	8	6	4	5	5	8	7	7	6
	補正値 [ppm]	50以下	430以下		13	8	8	10	11	14	12	9	8	10	15	14	13	12
	測定値 [mg/m³N]				12	7	9	9	9	13	10	7	8	9	13	12	11	10
	補正値 [mg/m³N]		700以下		21	14	14	16	18	24	20	15	14	16	24	23	22	20
	酸素濃度 [%]				15.9	16.1	15.0	15.7	16.3	16.1	16.2	16.3	15.9	16.1	16.0	16.1	16.3	16.1
酸素	連続測定 [%]				15.9	15.7	15.1	15.6	15.9	16.1	16.3	15.9	16.6	16.5	16.1	16.4	16.6	16.3
一酸化炭素	連続測定 [ppm]				5	10	12	9	10	7	7	9	5	6	9	13	11	9
	補正値 [ppm]				8	16	18	14	17	12	13	15	10	12	16	25	22	16
総水銀	測定値 [μg/m³N]				0.13	0.17		0.15			0.38			0.11		0.98	<0.04	0.38
	補正値 [μg/m³N]		50		0.23	0.32		0.28			0.71			0.21		1.8	<0.08	0.7

排ガス分析年度別一覧表


		施設 性能値	法令 基準値	1 号 炉					2 号 炉				
				R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
湿り排ガス量 [m³N/h]				59,500	55,800	57,200	57,900	55,900	59,300	59,400	60,100	58,600	56,800
乾き排ガス量 [m³N/h]				47,100	44,800	45,600	46,200	43,800	47,900	47,500	48,900	47,500	45,300
排ガス温度 [°C]				226	226	221	226	228	225	222	220	227	224
排ガス水分 [%]				20.7	19.6	20.3	20.2	21.8	19.3	19.9	18.7	19.0	20.2
排ガス流速 [m/s]				15.7	14.7	14.9	15.3	14.7	15.5	15.4	15.7	15.4	14.9
ばいじん濃度	測定値 [g/m³N]			0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.0010	0.0010	0.0010	<0.001	0.001
	補正值 [g/m³N]	0.05以下	0.08以下	0.002	0.002	0.0020	<0.002	0.002	0.0020	0.0020	0.0030	<0.002	0.002
	酸素濃度 [%]			16.0	16.3	16.4	15.9	15.7	16.4	16.2	16.4	16.2	16.1
二酸化炭素(CO₂) [%]				4.1	3.7	3.8	4.2	4.3	3.9	3.8	3.7	3.6	3.9
酸素(O₂) [%]				16.0	16.3	16.4	15.9	15.7	16.4	16.2	16.4	16.2	16.1
一酸化炭素(CO) [%]				<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
窒素(N₂) [%]				80.0	80.0	79.8	79.9	80.0	79.7	80.0	79.9	80.2	80.0
硫黄酸化物	測定値 [ppm]			1	<0.2	0	<0.2	<0.2	<0.2	0	0	<0.2	0.3
	排出量 [m³N/h]			0.03	<0.01	0	<0.012	<0.01	<0.01	0.02	0.02	<0.012	0.017
	補正值 [ppm]	50以下	315以下	1	<0.5	1	<0.5	<0.5	<0.5	1	1	<0.5	0.8
	酸素濃度 [%]			16.0	16.3	16.4	15.9	15.7	16.4	16.2	16.4	16.2	16.1
窒素酸化物	測定値 [ppm]			54	49	48	52	44	51	48	46	50	49
	補正值 [ppm]	150以下	250以下	98	93	92	94	73	94	88	92	93	93
	酸素濃度 [%]			16.2	16.3	16.3	16.1	15.6	16.2	16.2	16.4	16.2	16.3
塩化水素	測定値 [ppm]			11	4	5	5	5	5	3	5	5	6
	補正值 [ppm]	50以下	430以下	21	9	10	10	10	11	6	11	10	12
	測定値 [mg/m³N]			19	7	9	9	9	8	5	9	9	10
	補正值 [mg/m³N]		700以下	34	15	17	16	16	18	10	18	17	20
	酸素濃度 [%]			16.0	16.3	16.4	15.9	15.7	16.4	16.2	16.4	16.2	16.1
酸素	連続測定 [%]			16.2	16.3	16.3	16.1	15.6	16.2	16.2	16.4	16.2	16.3
一酸化炭素	連続測定 [ppm]			10	9.0	9	8	9	10	10	10	10	9
	補正值 [ppm]			18	17.0	16	14	14	18	18	19	19	16
総水銀	測定値 [μg/m³N]			0.34	2.13	0.26	0.95	0.15	0.27	0.18	1.15	0.78	0.38
	補正值 [μg/m³N]		50	0.64	3.98	0.48	1.81	0.28	0.59	0.34	2.56	1.46	0.70

(注)値は年平均値

ばいじん濃度測定結果


1系焼却設備ばいじん濃度 [g/m³N]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
令和3年度	0.002		<0.003		0.002		<0.002		0.002		0.001	
令和4年度	0.002		0.001		<0.002		0.002		<0.002			<0.002
令和5年度		0.002		<0.002							0.001	

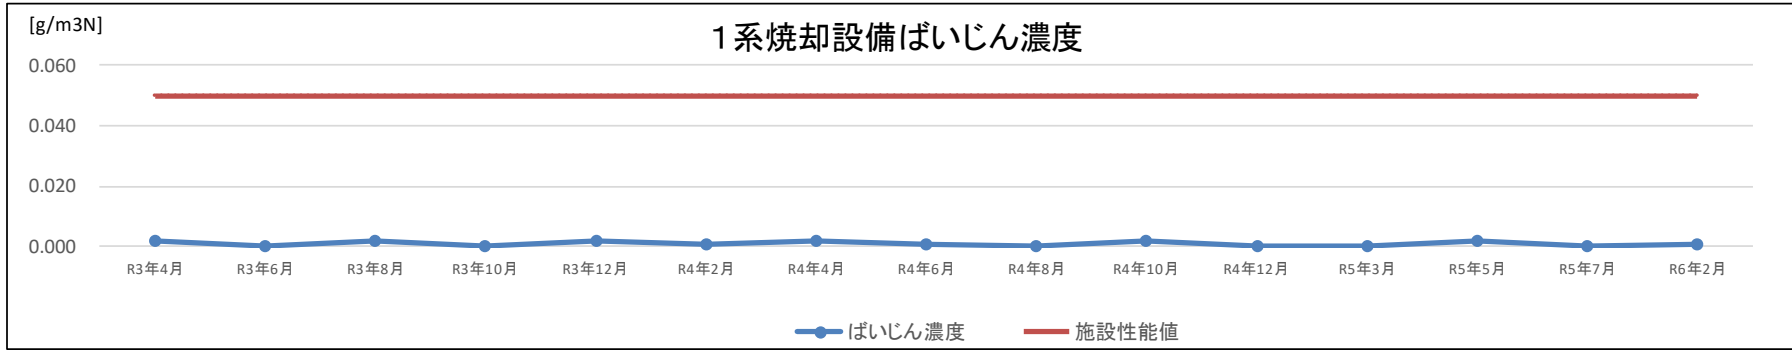

2系焼却設備ばいじん濃度 [g/m³N]


	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
令和3年度		0.001		0.003		0.005		0.002		<0.003		<0.002
令和4年度		<0.002		0.002		<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	
令和5年度	0.002		<0.002		0.002	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002

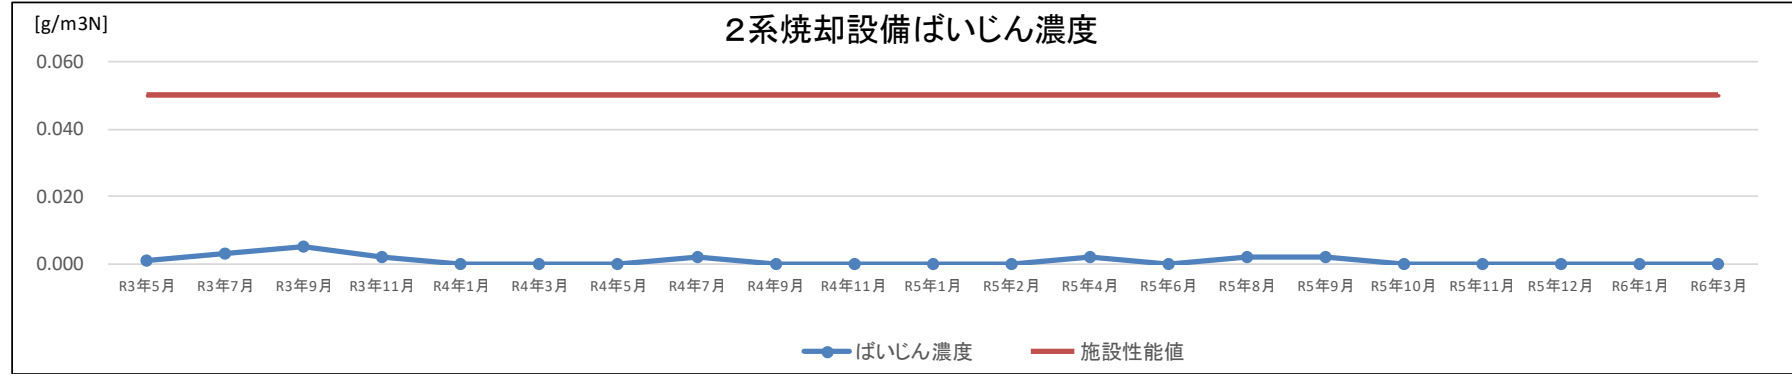

硫黄酸化物濃度測定結果


1系焼却設備硫黄酸化物 [ppm]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
令和3年度	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		0.5	
令和4年度	<0.5		<0.5		<0.5		0.5		<0.5			<0.5
令和5年度		<0.5		<0.5							<0.5	

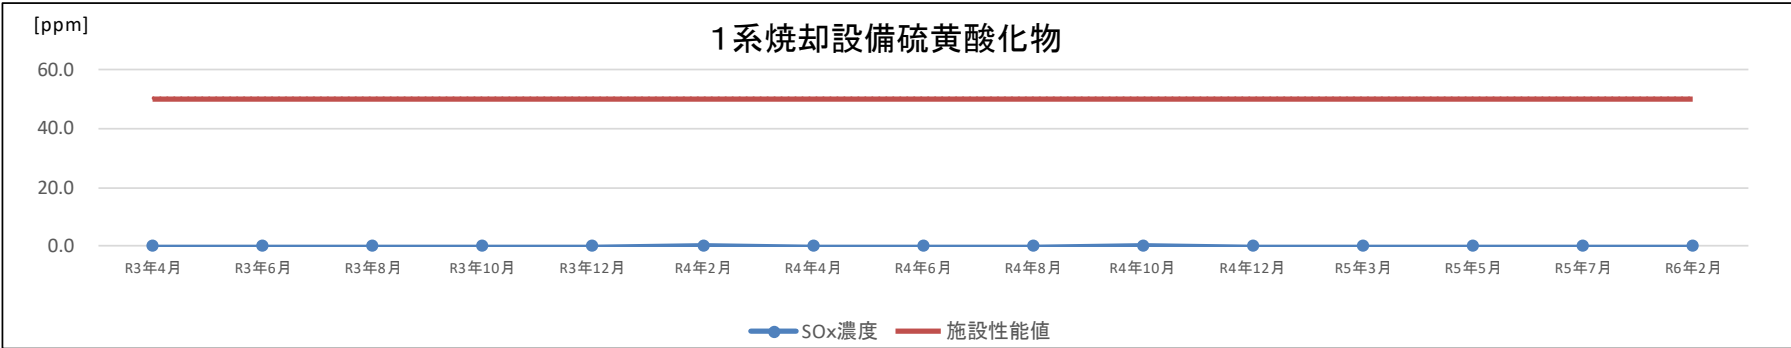

2系焼却設備硫黄酸化物 [ppm]


	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
令和3年度		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		0.9
令和4年度		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5	<0.5	
令和5年度	1.9		<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.4		<0.5

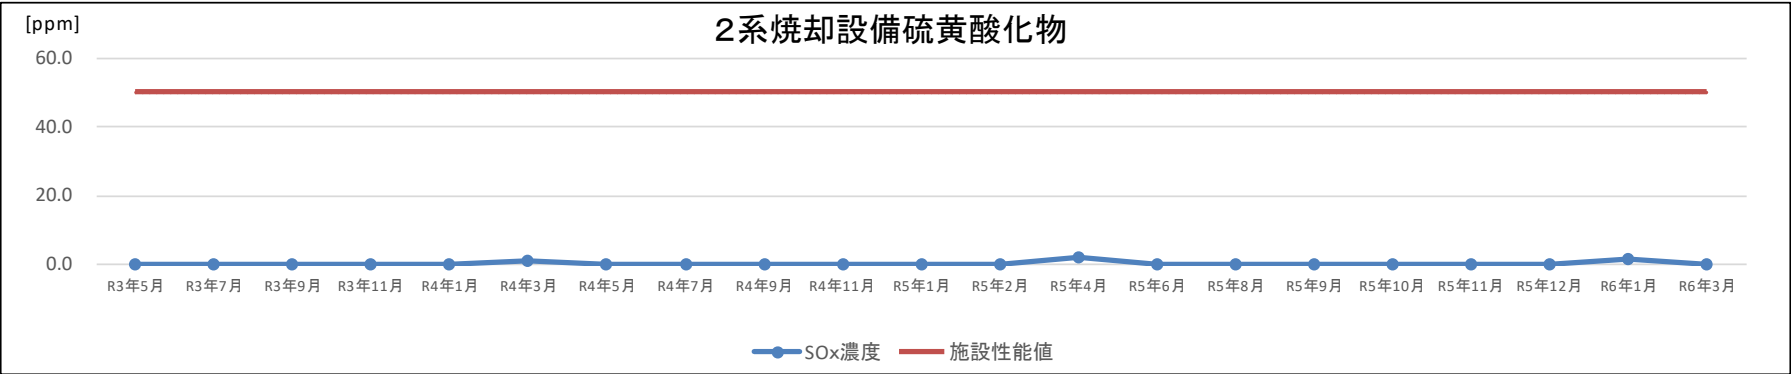

窒素酸化物濃度測定結果


1系焼却設備窒素酸化物 [ppm]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
令和3年度	100		91		99		90		88		84	
令和4年度	95		97		91		100		93			88
令和5年度		91		84							45	

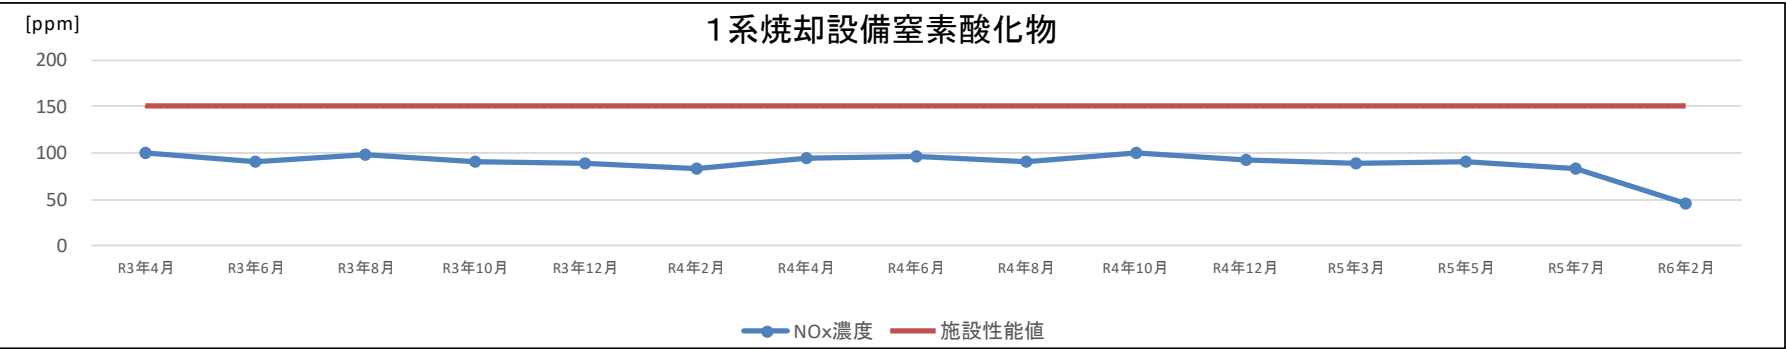

2系焼却設備窒素酸化物 [ppm]


	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
令和3年度		86		88		100		120		87		69
令和4年度		97		96		95		100		84	86	
令和5年度	93		90		90	90	100	98	84	88		100

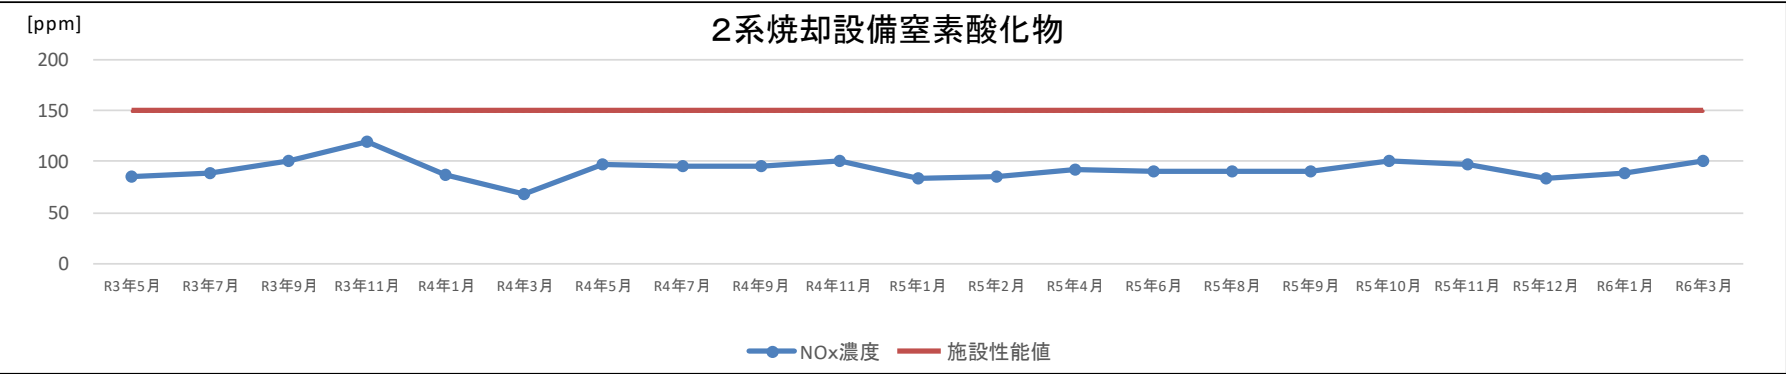

塩化水素濃度測定結果


1系焼却設備塩化水素 [ppm]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
令和3年度	6		10		9		15		15		7	
令和4年度	16		3		14		16		9			2
令和5年度		13		8							8	

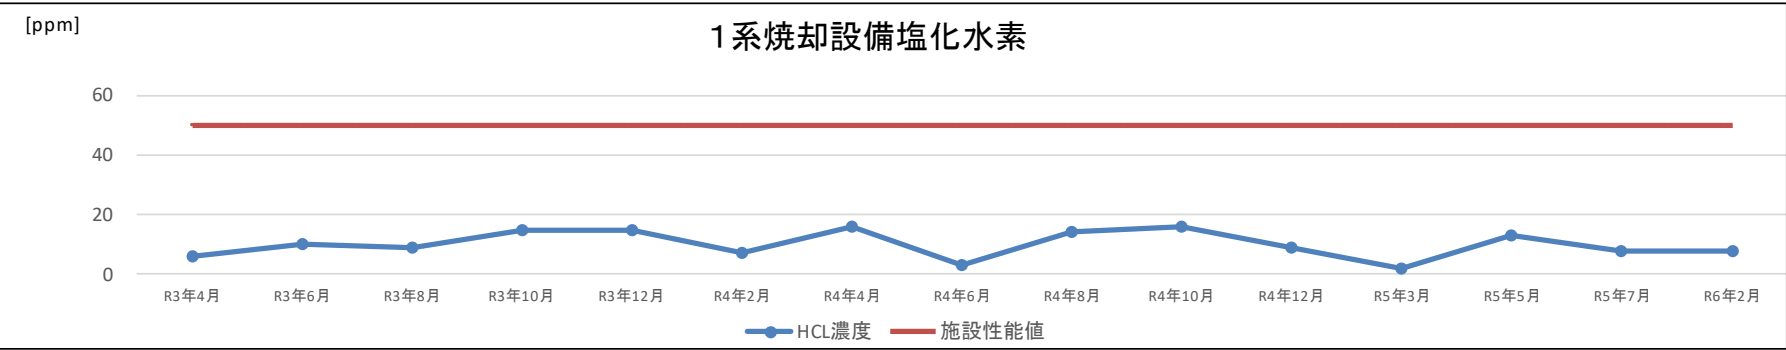

2系焼却設備塩化水素[ppm]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
令和3年度		13		15		17		6		8		6
令和4年度		11		19		4		7		7	13	
令和5年度	11		14		12	9	8	10	15	14		13

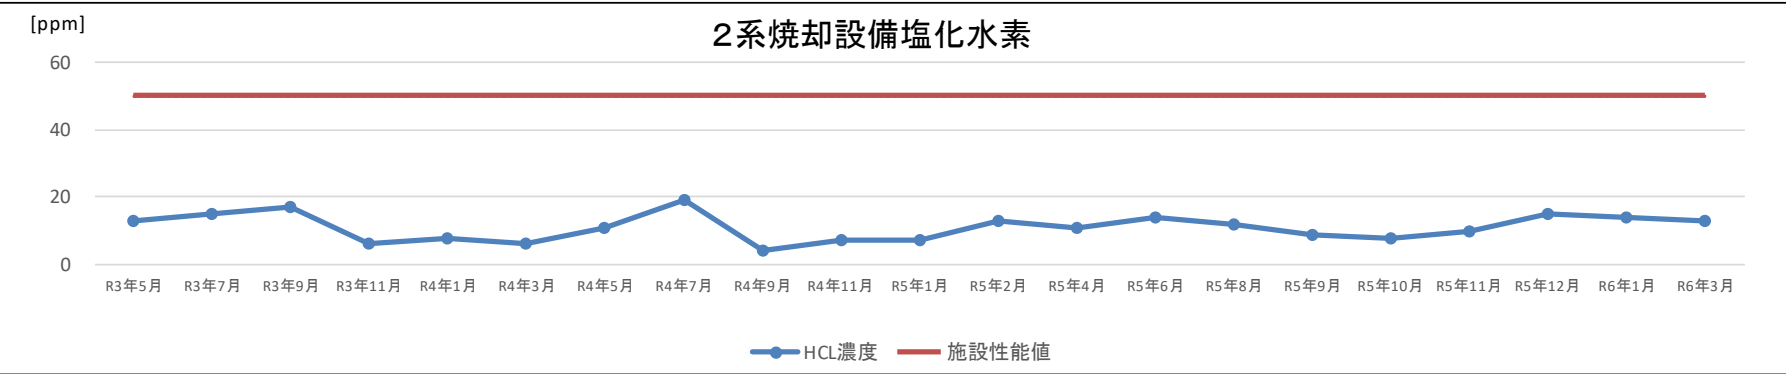

ダイオキシン類濃度測定結果一覧

項目			集じん機前	集じん機後	集じん機での除去率	排ガス	触媒反応塔での除去率	焼却残渣	飛灰(処理前)	飛灰(処理後)	飛灰(分解率)	備考
単位			ng-TEQ/m ³ N	ng-TEQ/m ³ N	%	ng-TEQ/m ³ N	%	ng-TEQ/g	ng-TEQ/g	ng-TEQ/g	%	
法律による規制値			—	—	—	1	—	3	—	—	—	
R1年度	1系	R1.6.21	0.67	0.31	53.73	0.0095	96.94	0.0008	3.2	0.01	99.66	
	2系	R1.8.9	7.0	0.25	96.43	0.0078	96.88	0	3.2	0.053	98.34	
	1系	R1.10.17	12	0.31	97.42	0.0046	98.52	0	4.5	0.0092	99.80	
	2系	R2.1.17	25.0	0.17	99.32	0.0043	97.47	0.000018	4.0	0.014	99.65	
R2年度	2系	R2.5.28	25	0.19	99.24	0.0046	97.58	0.00027	4.0	0.00016	100.00	
	1系	R2.7.15	11	0.48	95.64	0.018	96.25	0.000017	2.8	0.00000036	100.00	
	2系	R2.10.14	21	0.13	99.38	0.0049	96.23	0	2.8	0	100.00	
	1系	R3.1.13	8.8	0.16	98.18	0.020	87.50	0.0000028	2.5	0.010	99.60	
R3年度	2系	R3.5.19	17	0.11	99.35	0.0054	95.09	0	3.6	0	100.00	
	1系	R3.8.18	13	0.045	99.65	0.0031	93.11	0	4.6	0	100.00	
	1系	R3.10.12	11	0.029	99.74	0.0012	95.86	0	1.7	0	100.00	
	2系	R4.1.20	2.5	0.054	97.84	0.0017	96.85	0	1.8	0.011	99.39	
R4年度	1系	R4.6.17	8.6	0.089	98.97	0.0019	97.87	0		0		
	2系	R4.9.16	11	0.015	99.86	0.0013	91.33	0.0006		0.060		
	1系	R4.10.14	11	0.084	99.24	0.0047	94.40	0		0.0090		
	2系	R5.1.20	7.2	0.033	99.54	0.0028	91.52	0		0.0000017		
R5年度	2系	R5.6.16	5.9	0.10	98.31	0.0019	98.10	0		2.4		
	1系	R5.7.14	0.45	0.22	51.11	0.0079	96.41	0		2.9		
	2系	R5.10.31	4.1	0.054	98.68	0.0055	89.81	0		3.0		
	2系	R5.12.7	5.8	0.084	98.55	0.0046	94.52	0		3.1		

・『排ガス』の性能値は0.1ng-TEQ/m³Nです。

・加熱脱塩所化処理装置の使用を令和5年4月から停止しており、停止以前の『飛灰』(処理後)の性能値は0.1ng-TEQ/m³Nでした。

処理灰溶出試験結果

項 目	単位	フェニックス受入基準値	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
水銀又はその化合物	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カリウム又はその化合物	mg/L	0.09以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.01
鉛又はその化合物	mg/L	0.3以下	0.04	0.06	0.02	0.01	0.04
有機燐化合物	mg/L	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
六価クロム化合物	mg/L	0.5以下	<0.05	0.05	0.05	0.05	0.06
砒素又はその化合物	mg/L	0.3以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シアン化合物	mg/L	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
PCB	mg/L	0.003以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
セレン又はその化合物	mg/L	0.3以下	<0.005	0.005	<0.005	<0.005	<0.005
1,4-ジオキサン	mg/L	0.5以下	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05

「鉛又はその化合物」は毎月測定。「鉛又はその化合物」以外は年4回測定。

年度ごとに測定結果の平均値を記載。

水質検査結果(令和元～令和5年度)

調査地点:生駒市清掃センター調整池

項 目		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度	
		5 月	1 1 月	5 月	1 1 月	5 月	1 1 月	5 月	1 1 月	5 月	1 1 月
健康項目	カドミウム	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001
	シアノ	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND
	有機リン	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1
	鉛	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005
	六価クロム	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	<0.01
	ヒ素	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005
	総水銀	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005
	アルキル水銀	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND
	P C B	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND
	E P N	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	<0.0006
	セレン	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002
	トリクロロエチレン	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002
	ベンゼン	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001
	四塩化炭素	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002
	テトラクロロエチレン	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005
(mg/L)	ジクロロメタン	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002
	1,2-ジクロロエタン	—	—	—	<0.0004	—	—	—	—	—	<0.0004
	1,1,1-トリクロロエタン	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	<0.0006
	チウラム	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	<0.0006
	1,1-ジクロロエチレン	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	<0.004
	チオベンカルブ	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002
	1,3-ジクロロプロペン	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002
	シマジン	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003
一般項目	水素イオン濃度	7.0	7.7	6.8	6.8	6.7	7.3	7.2	6.8	7.4	7.1
	BOD (mg/L)	1.3	0.7	1.9	0.6	1.0	0.8	2.7	0.6	0.8	1.6
	COD (mg/L)	3.8	2.3	2.6	2.0	3.4	2.4	3.1	2.5	1.7	3.4
	浮遊物質量 (mg/L)	2	5	2	3	4	4	3	3	3	9
	溶存酸素量 (mg/L)	6.9	9.8	7.0	8.2	7.2	8.9	10.0	5.4	8.9	6.2
特殊項目	銅 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	亜鉛 (mg/L)	0.004	0.005	0.003	0.013	0.003	0.003	0.008	0.003	0.004	0.005
	全窒素 (mg/L)	0.67	1.00	0.9	0.85	0.96	0.71	0.72	0.52	2.3	0.57
	電気伝導率 (ms/m)	18	20	12	8	14	15	15	40	16	16

健康項目は3年に1度測定

水質検査結果(令和元～令和5年度)

調査地点:横峰池

項 目		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度	
		5 月	1 1 月	5 月	1 1 月	5 月	1 1 月	5 月	1 1 月	5 月	1 1 月
健康項目	カドミウム	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001
	シアノ	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND
	有機リン	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1
	鉛	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005
	六価クロム	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	<0.01
	ヒ素	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005
	総水銀	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005
	アルキル水銀	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND
	P C B	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND
	E P N	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	<0.0006
	セレン	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002
	トリクロロエチレン	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002
	ベンゼン	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001
	四塩化炭素	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002
	テトラクロロエチレン	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005
(mg/L)	ジクロロメタン	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002
	1,2-ジクロロエタン	—	—	—	<0.0004	—	—	—	—	—	<0.0004
	1,1,1-トリクロロエタン	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	<0.0006
	チウラム	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	<0.0006
	1,1-ジクロロエチレン	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	<0.004
	チオベンカルブ	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002
	1,3-ジクロロプロペン	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002
	シマジノン	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003
一般項目	水素イオン濃度	6.7	7.5	6.7	6.5	6.7	7.2	6.5	8.0	7.1	6.5
	BOD (mg/L)	1.8	0.6	3.9	0.6	1.3	0.9	1.4	1.3	0.9	1.0
	COD (mg/L)	7.7	5.1	7.8	3.5	7.1	4.2	7.0	5.5	5.4	6.6
	浮遊物質 (mg/L)	3	13	1	<1	2	1	2	2	1	1
	溶存酸素量 (mg/L)	5.5	8.8	4.8	4.2	5.3	7.5	7.0	8.3	5.9	5.4
特殊項目	銅 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0.007	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	亜鉛 (mg/L)	0.003	0.006	0.003	0.005	0.006	0.005	0.021	0.003	0.013	0.003
	全窒素 (mg/L)	0.36	1.50	0.51	0.71	0.63	0.82	0.32	0.31	0.73	0.39
	電気伝導率 (ms/m)	27.0	11.0	13	13	12	15	12	50	10	12

健康項目は3年に1度測定

臭気測定結果(令和元～令和5年度)

春季12項目

(単位:ppm)

		悪臭防止法に 基づく規制基準	令和元年度				令和2年度				令和3年度				令和4年度				令和5年度			
			環境A	B	C	D	環境A	B	C	D	環境A	B	C	D	環境A	B	C	D	環境A	B	C	D
悪臭物質	アンモニア	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	メチルメルカプタン	0.002以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	硫化水素	0.02以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	硫化メチル	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	二硫化メチル	0.009以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	トリメチルアミン	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アセトアルデヒド	0.05以下	<0.005	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	スチレン	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	プロピオン酸	0.03以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.0004	0.0005	<0.0004	0.0007	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	ノルマル酪酸	0.001以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	ノルマル吉草酸	0.009以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
臭気濃度		10以下	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
臭気指数		10以下	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10

秋季12項目

(単位:ppm)

		悪臭防止法に 基づく規制基準	令和元年度				令和2年度				令和3年度				令和4年度				令和5年度			
			環境A	B	C	D	環境A	B	C	D	環境A	B	C	D	環境A	B	C	D	環境A	B	C	D
悪臭物質	アンモニア	1以下	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	メチルメルカプタン	0.002以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	硫化水素	0.02以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	硫化メチル	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	二硫化メチル	0.009以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	トリメチルアミン	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アセトアルデヒド	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.007	0.008	0.007	0.007	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	スチレン	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	プロピオン酸	0.03以下	<0.0004	0.0006	0.0009	0.0007	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	ノルマル酪酸	0.001以下	<0.0004	0.0004	0.0007	0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	ノルマル吉草酸	0.009以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
臭気濃度		10以下	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
臭気指数		10以下	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10

臭気濃度以外の悪臭物質については、「悪臭防止法に基づく悪臭の規制基準」（生駒市告示第6-9号）の一般地域に定められる基準。臭気濃度については、「奈良県悪臭防止対策指導要綱」（昭和63年3月11日）の一般地域に定められる指導基準。

騒音測定結果(令和元～令和5年度) 単位: dB

区分		時間	施設性能値	環境A	環境B	環境C	環境D
令和元年度	朝	6時台～7時台	45以下	42	38	33	34
	昼間	13時台～15時台	50以下	42	38	33	36
	夕	18時台～19時台	45以下	43	36	30以下	35
	夜間	22時台～23時台	40以下	40	37	30	34
令和2年度	朝	6時台～7時台	45以下	40	39	32	40
	昼間	14時台～16時台	50以下	40	36	33	38
	夕	18時台～19時台	45以下	40	38	32	36
	夜間	22時台～0時台	40以下	40	39	31	35
令和3年度	朝	6時台～7時台	45以下	40	38	32	35
	昼間	13時台～14時台	50以下	42	38	33	37
	夕	18時台～19時台	45以下	41	38	32	36
	夜間	22時台～23時台	40以下	39	38	30	38
令和4年度	朝	6時台～7時台	45以下	38	37	31	40
	昼間	13時台～15時台	50以下	44	40	35	45
	夕	18時台～19時台	45以下	38	37	31	39
	夜間	22時台～23時台	40以下	38	39	29	39
令和5年度	朝	6時台～7時台	45以下	42	37	32	34
	昼間	13時台～16時台	50以下	48	37	32	33
	夕	18時台～18時台	45以下	43	38	31	34
	夜間	22時台～23時台	40以下	39	38	31	35


振動測定結果(令和元～令和5年度) 単位: dB

区分		時間	施設性能値	環境A	環境B	環境C	環境D
令和元年度	昼間	13時台～15時台	60以下	<30	<30	<30	<30
	夜間	22時台～23時台	55以下	<30	<30	<30	<30
令和2年度	昼間	14時台～16時台	60以下	<30	<30	<30	<30
	夜間	22時台～0時台	55以下	<30	<30	<30	<30
令和3年度	昼間	13時台～14時台	60以下	<30	<30	<30	<30
	夜間	22時台～23時台	55以下	<30	<30	<30	<30
令和4年度	昼間	13時台～15時台	60以下	<30	34	<30	<30
	夜間	22時台～23時台	55以下	<30	<30	<30	<30
令和5年度	昼間	13時台～16時台	60以下	<30	<30	<30	<30
	夜間	22時台～23時台	55以下	<30	<30	<30	<30

処 理 経 費(令和元～令和5年度)

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	備 考
消耗品費	6,322	113,577	41,370	41,128	44,000	施設維持管理用品
光熱水費	3,423,065	3,430,214	3,335,625	3,021,069	2,925,456	電気、灌漑用水
修 繕 費	677,660	418,000	16,976,300	0	0	施設修繕等 ※1
委 託 料	689,332,150	698,103,140	687,420,867	666,521,477	753,518,567	運転管理、プラント保守点検・補修、法定測定、埋立処分、その他委託料
そ の 他	9,098,133	9,280,446	9,351,587	9,464,264	9,417,263	保険料等
合 計	702,537,330	711,345,377	717,125,749	679,047,938	765,905,286	

(※1) 令和3年度は落雷により機器類に大きな被害が発生したため復旧業務を実施

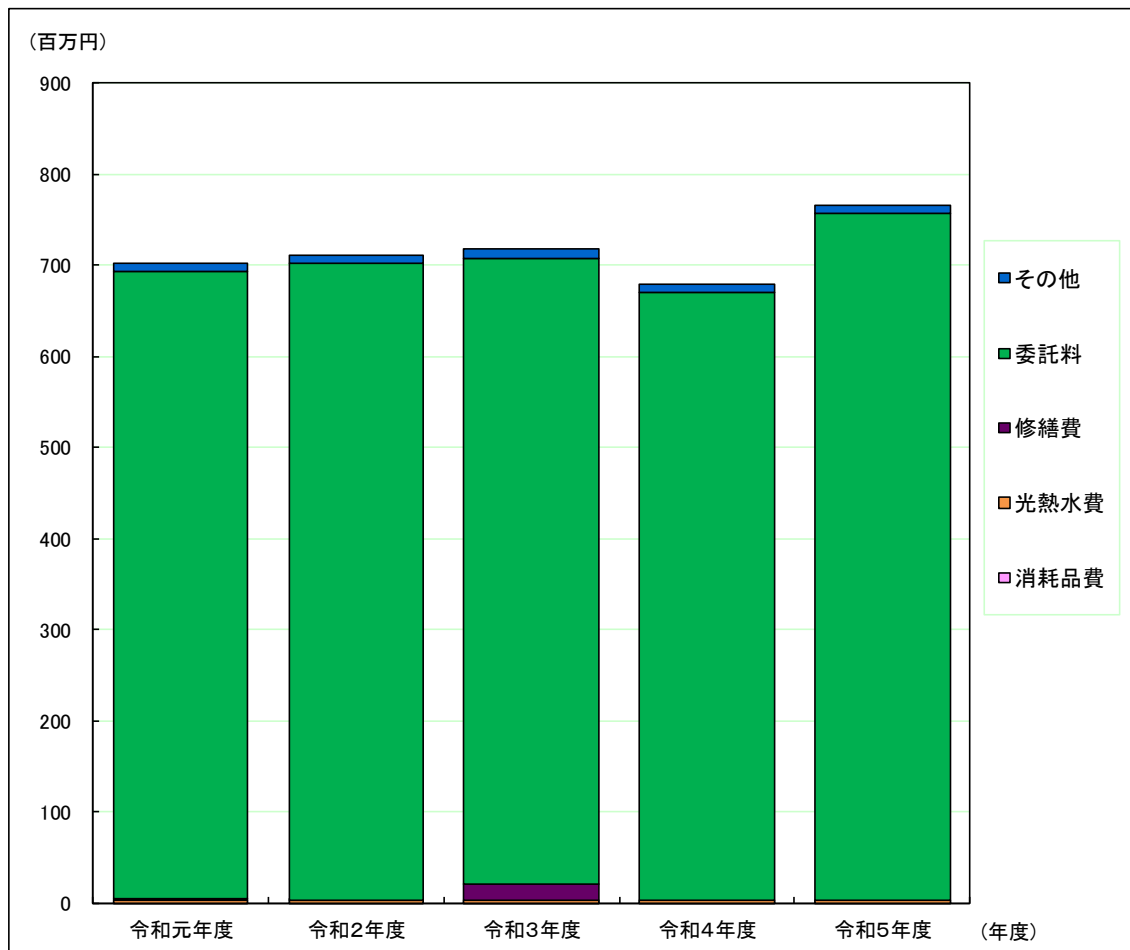

なお、こちらの処理経費については、令和4年度から令和6年度にかけて実施している生駒市清掃センター基幹的設備改良工事に関連する費用については、含まれておりません。

作成

生駒市 地域活力創生部 環境保全課 施設係

TEL : 0743-74-1111 (内線 : 2370)

FAX : 0743-75-8125

Eメール : kankyohozen@city.ikoma.lg.jp