



既設撤去 本館 南立面図

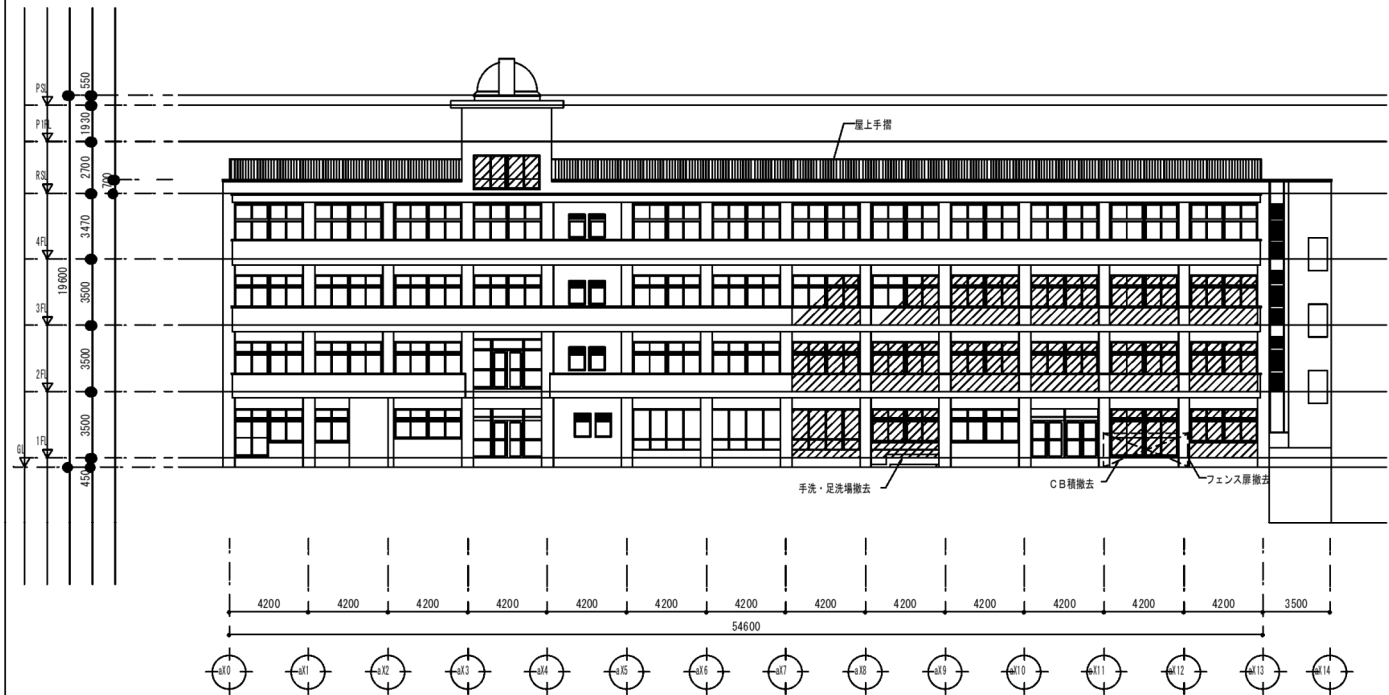

既設撤去 南立面図

今回工事範囲
※仕上は必要に応じて撤去のこと


既設撤去 本館 北立面図

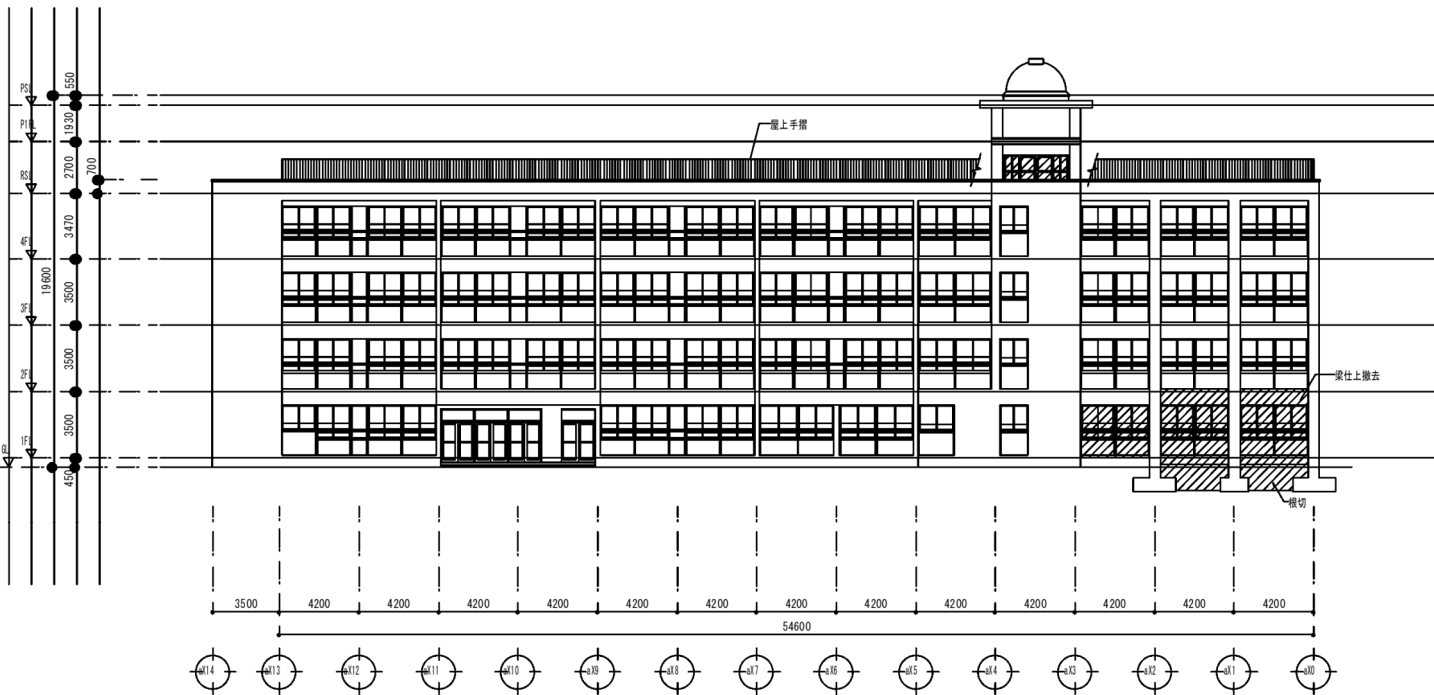

既設撤去 北立面図

今回工事範囲
※仕上は必要に応じて撤去のこと


改修 本館 南立面図

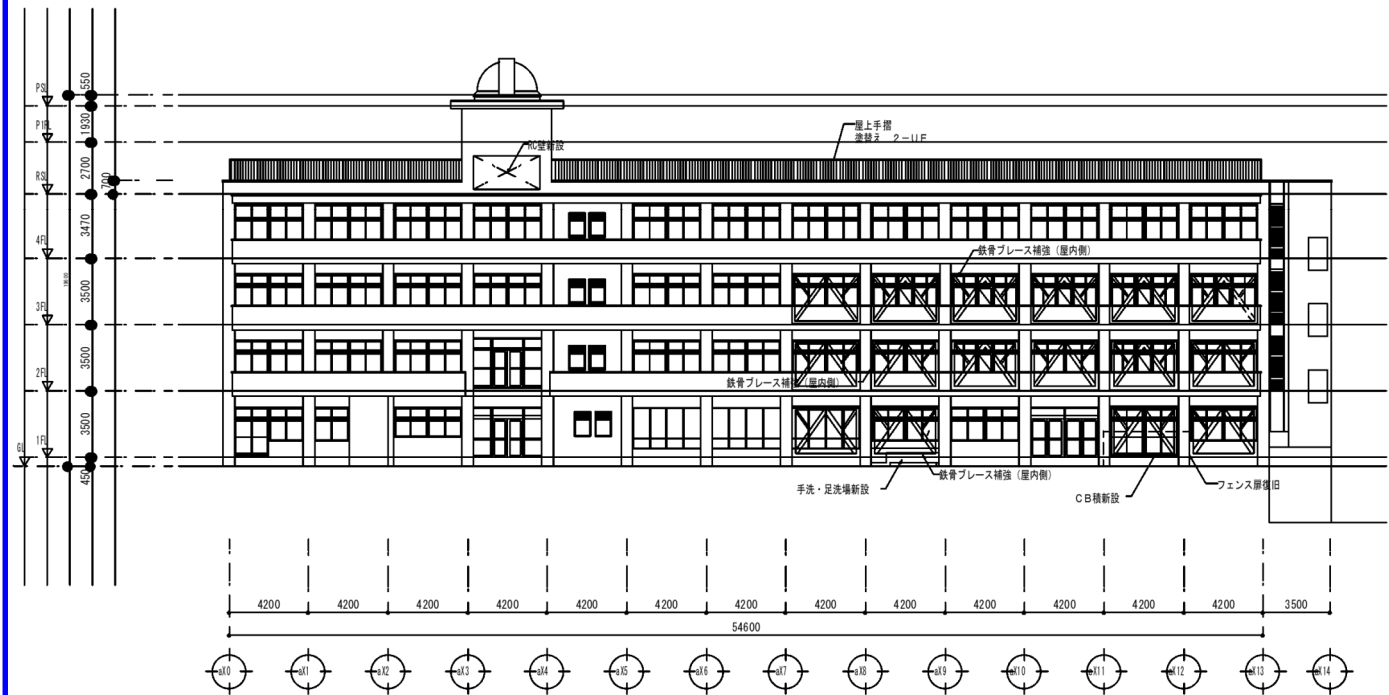

改修 南立面図

今回工事範囲
※仕上は必要に応じて撤去のこと

改修 本館 北立面図

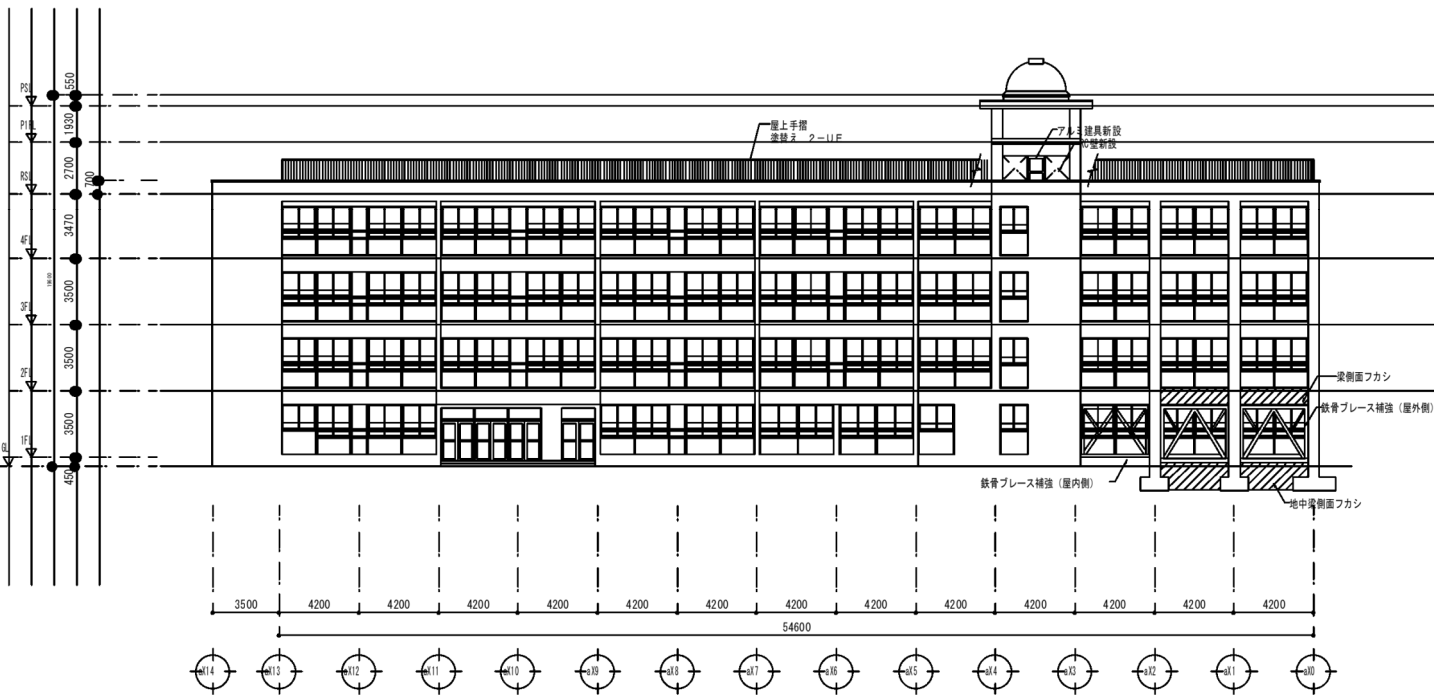

改修 北立面図

今回工事範囲
※仕上は必要に応じて撤去のこと





図示青囲み：解体対象

作成年月日		備考		設計		工事名称		図面NO.	
第1回	2026 5 29			一級建築士 大臣登録第363087号		生駒南中学校校舎等解体工事		A-130	
第2回				設計		図面名称		縮尺	
第3回				小 熊 耕 平		(本館) (H20) (現況撤去) 本館 既設撤去 改修 南・北立面図		A1:1:200 A3:1:400	
第4回									



作成年月日		備考		株式会社 類設計室 本社 社 〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-3-2 類ビル 06・6305・2222 東京設計室 〒144-0052 東京都大田区蒲田5-3-8 蒲田朝日ビルディング 03・5713・1011 大阪設計室 〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-3-2 類ビル 06・6305・6666 代表取締役 小宮 耕平	設計	一級建築士 大臣登録第363087号	担当	今村 達哉	工事名称	生駒南中学校校舎等解体工事	図面NO.		
第1回	2026 5 29		鈴木 康夫					図面名称	(本館) (H20) (現況撤去) 本館 改修 矩計詳細図			縮尺 A1:1:50 A3:1:100	A-131
第2回			館柳 光佑										
第3回													
第4回													





改修 本館1階 男子便所・女子便所

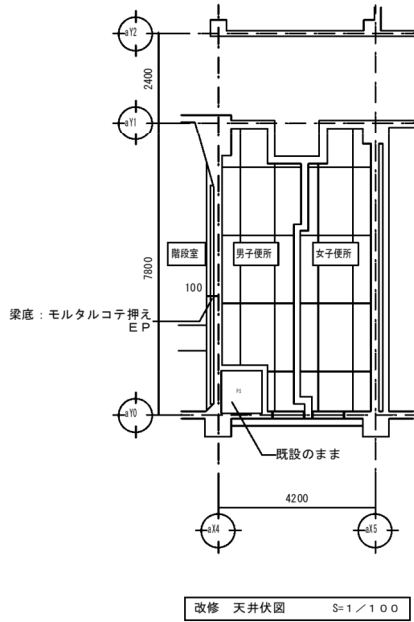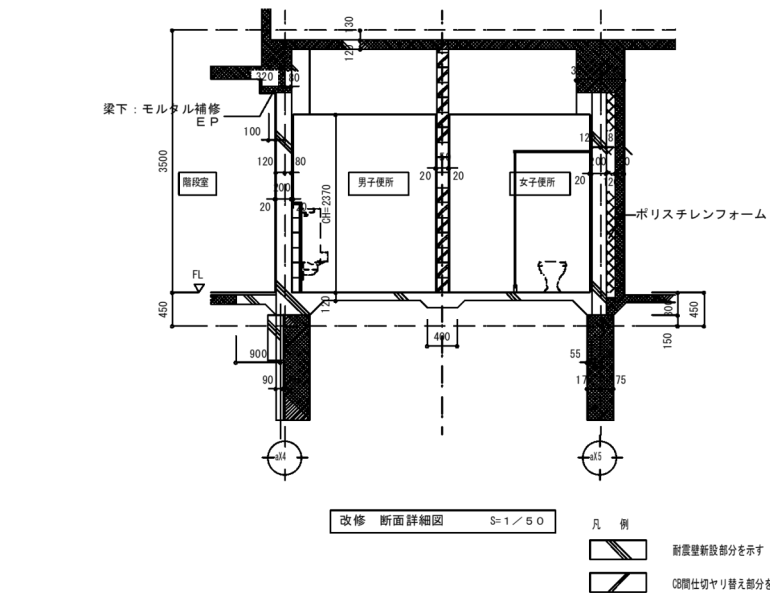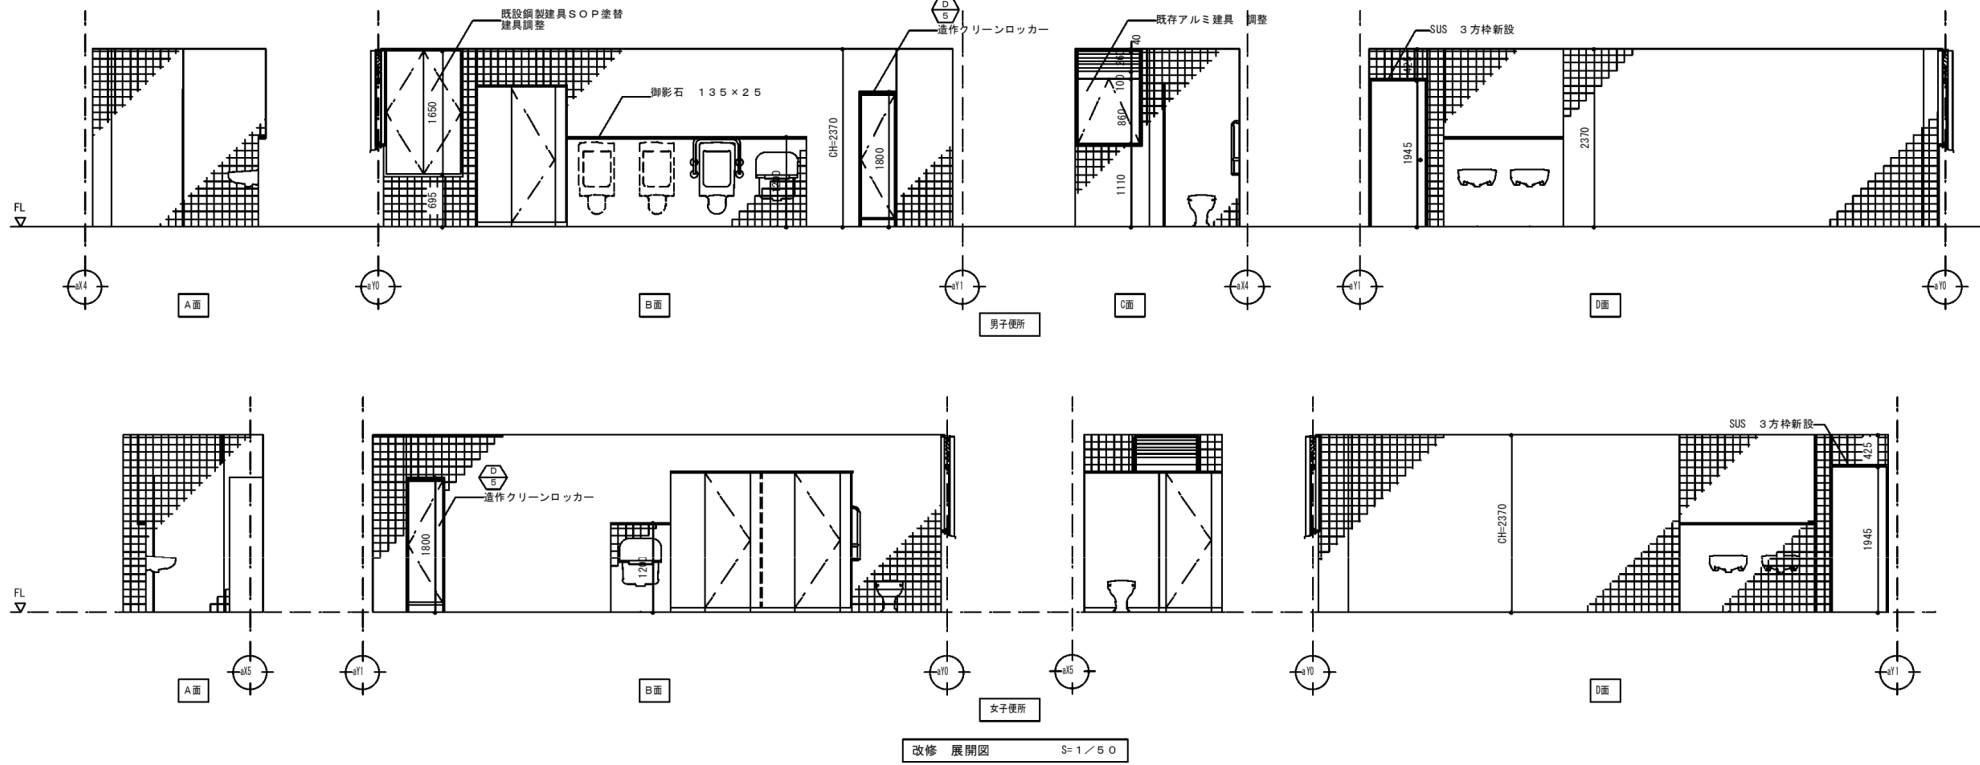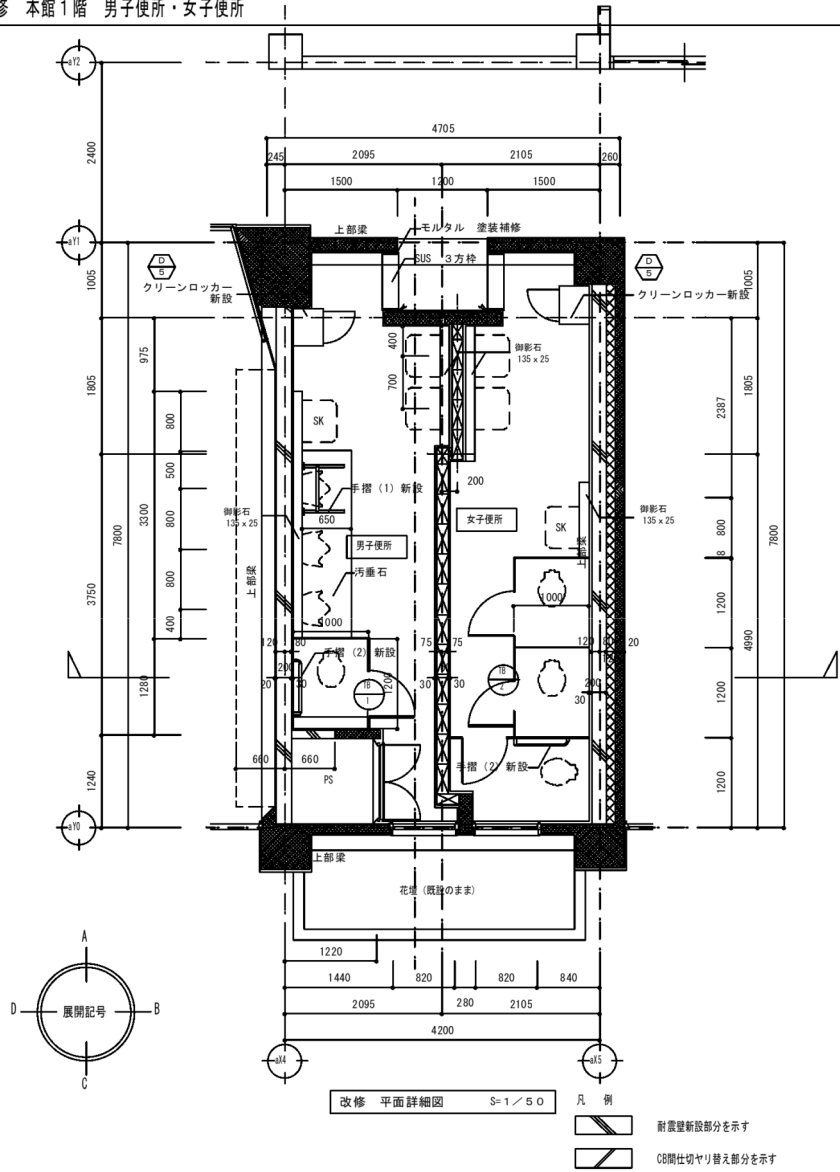


符号	数量	1ヶ所	1ヶ所
取付位置	男子便所	女子便所	
型 式 形 状	トイレブース	トイレブース	
材質 仕上 見込	フェノール樹脂積層板	フェノール樹脂積層板	16
枠 材質 仕上 見込			
附属金物	表示ラッチ 丁番 SUS笠木 SUS壁レール SUSコーナーチャンネル	表示ラッチ 丁番 SUS笠木 SUS壁レール SUSコーナーチャンネル	
備 考	SUS巾木 戸当フック 戸当ゴム	SUS巾木 戸当フック 戸当ゴム	

内 部 仕 上 表										註：上部は仕上、下部は下地を原則として示す。	
階	室 名	床	幅木	幅木高	壁			天井	備 考		
					塗装	その他 (梁型)	塗装				
1階	踏込 (男子便所)	⊖ 長尺塩ビシート t2.0			⊖ 1.00角タイル			⊖ 化粧石膏ボード t9.5	2370	造作クリーンロッカー新設	
		⊖ 汚垂石 (JMI アースノスチツリ目)			⊖ GL耐水ボード t12.5			⊖ LGS下地		御影石 135×25	
		⊖ モルタル下地塗									
	男子便所	⊖ 長尺塩ビシート			⊖ 1.00角タイル			⊖ 化粧石膏ボード t9.5	2400	トイレブース、ステンレス手摺 (1) φ34小便器用	
		⊖ モルタル下地塗			⊖ GL耐水ボード t12.5			⊖ LGS下地		ステンレス手摺 (2) φ34 L-700×600	
										御影石 135×25	
										天井開口300角	
	踏込 (女子便所)	⊖ 長尺塩ビシート t2.0			⊖ 1.00角タイル			⊖ 化粧石膏ボード t9.5	2370	造作クリーンロッカー新設	
		⊖ モルタル下地塗			⊖ GL耐水ボード t12.5			⊖ LGS下地		御影石 135×25	
	女子便所	⊖ 長尺塩ビシート t2.0			⊖ 1.00角タイル			⊖ 化粧石膏ボード t9.5	2400	トイレブース、ステンレス手摺 (1) φ34 L-700×600	
階段室		⊖ モルタル下地塗			⊖ GL耐水ボード t12.5			⊖ LGS下地		天井開口300角	
		⊖ 長尺塩ビシート (一部)	⊖ EP-G	100	⊖ モルタル塗	EP		⊖ 梁底：モルタルコ字押え (一部)	EP		
		⊖ モルタル下地塗 (一部)				H=1200までEP-G					

改修 本館1階 昇降口・ロビー

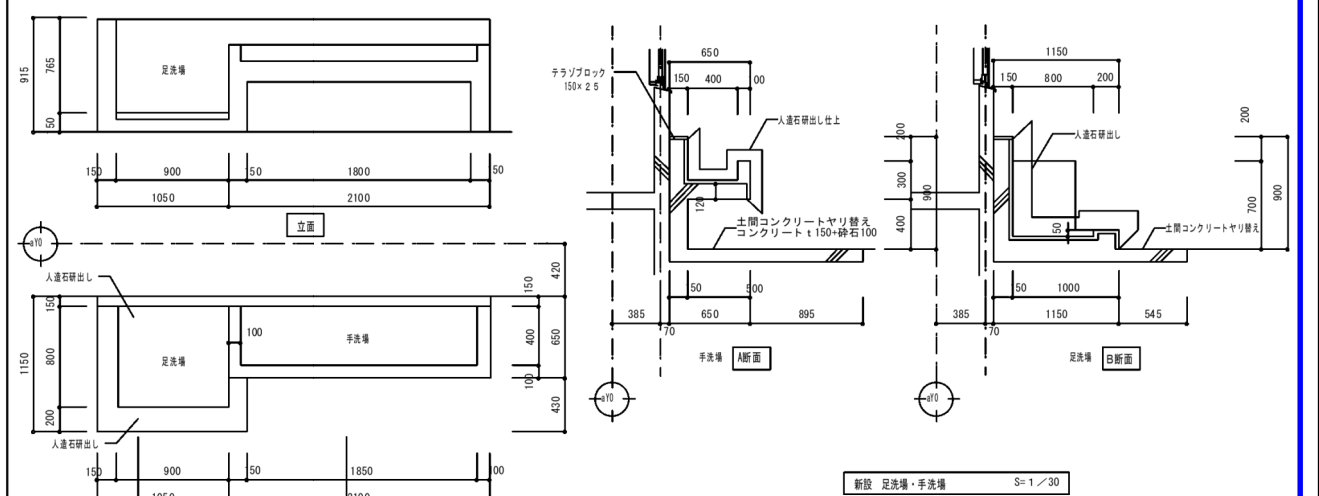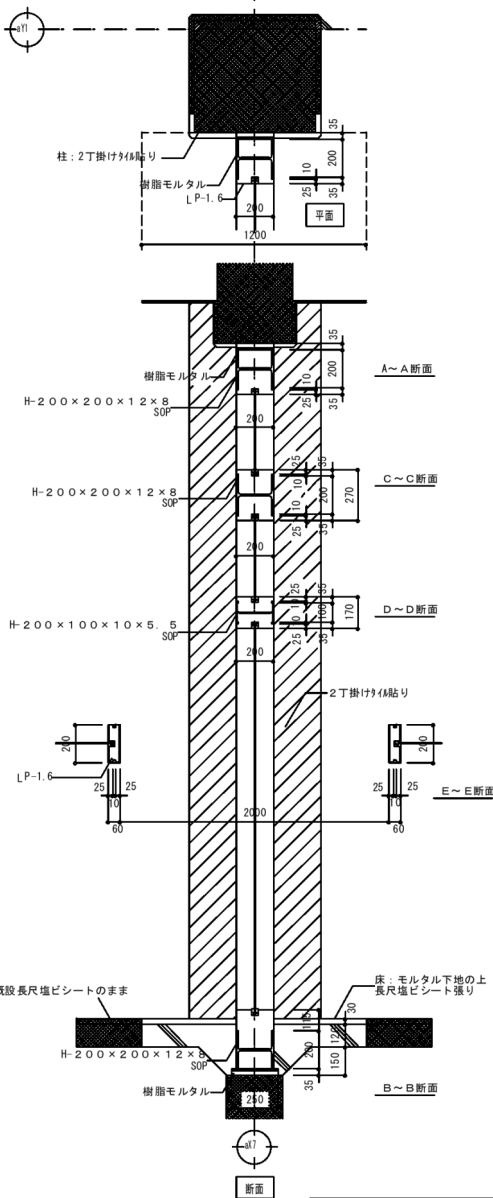
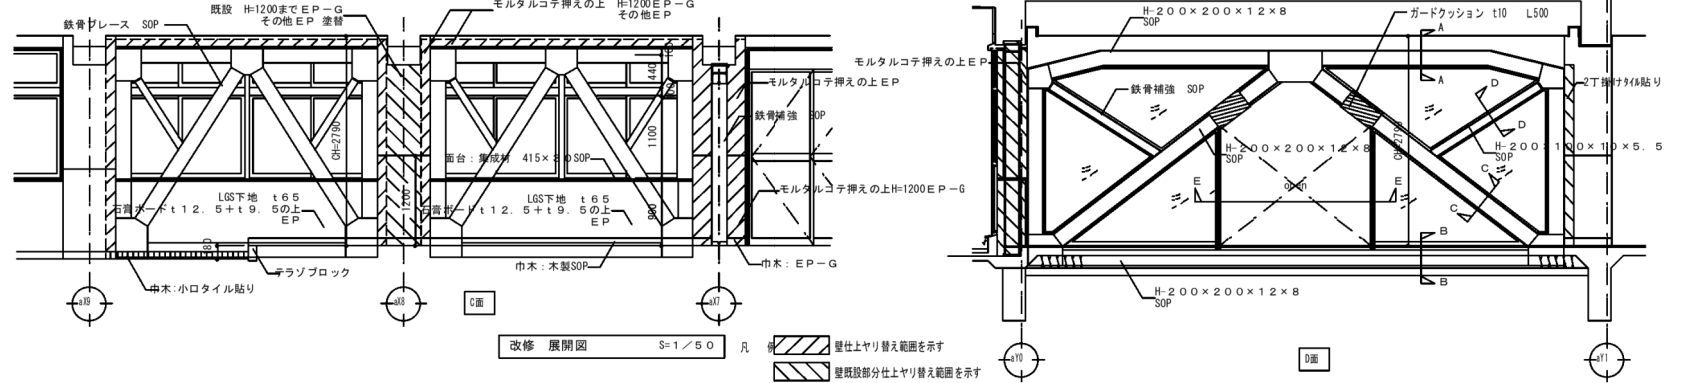
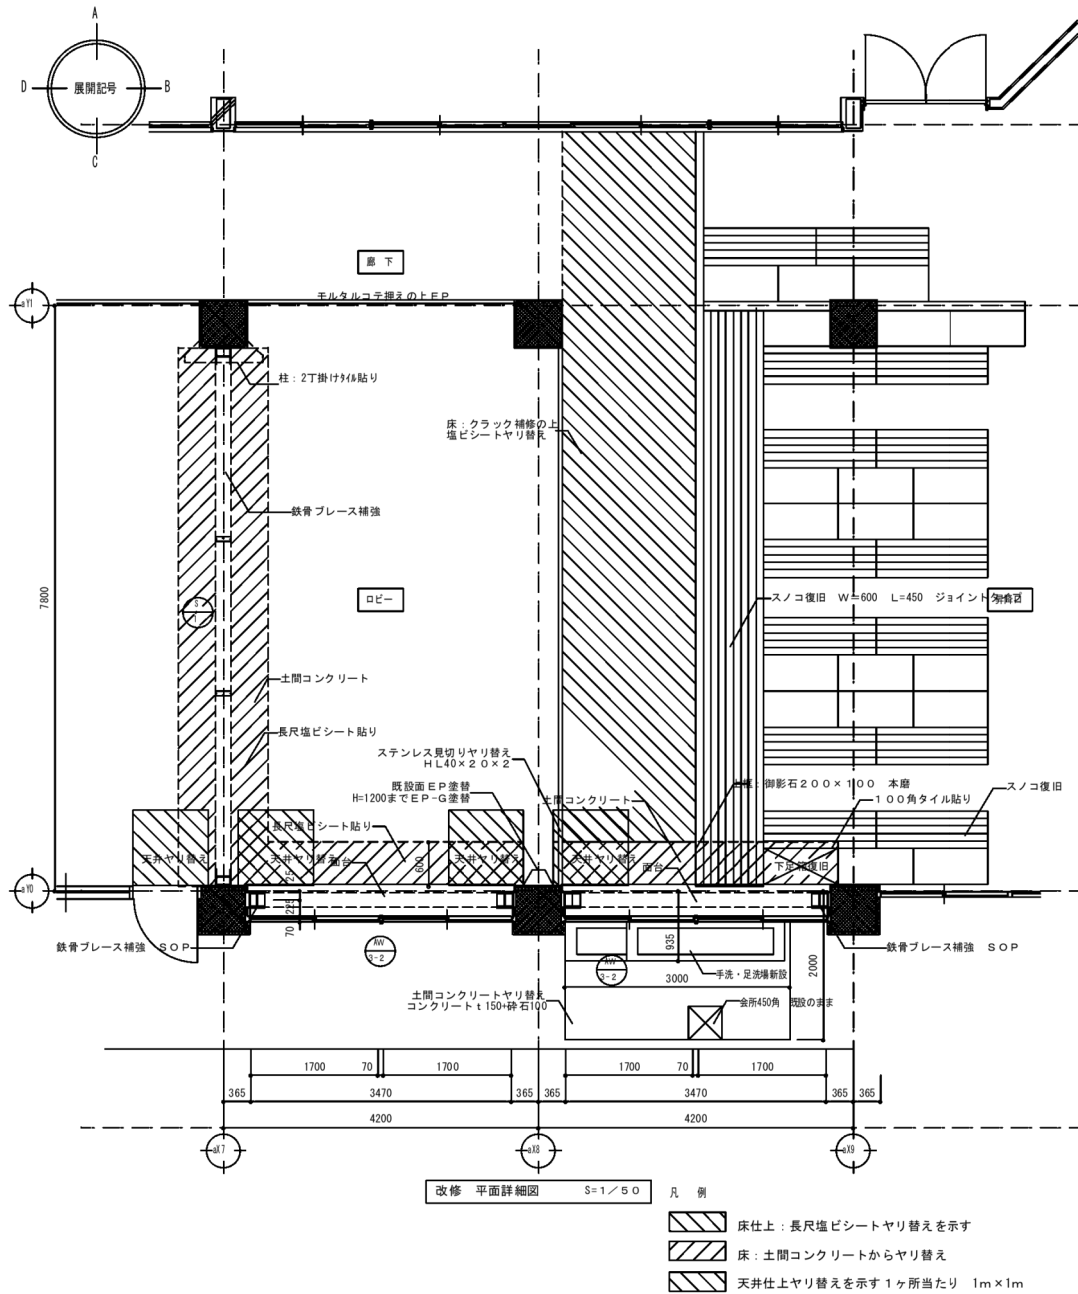


符号	数量	AN 3-2	2ヶ所	S 1	1ヶ所
取付位置	昇降口、ロビー				
装 図					
型 式 形 状	2連引違いアルミサッシ				
材 質 仕 上 見 込	AL	S	SOP	200	
枠 材 質 仕 上 見 込	AL	70	S RL -1.6曲げ加工 SOP	200	
浴槽					
鏡 縁	W				
硝 子	FL 5				
附属金物	FK				
備 考	AL水切り 上部アルミ水切り				
	※鉄骨は構造図参照				

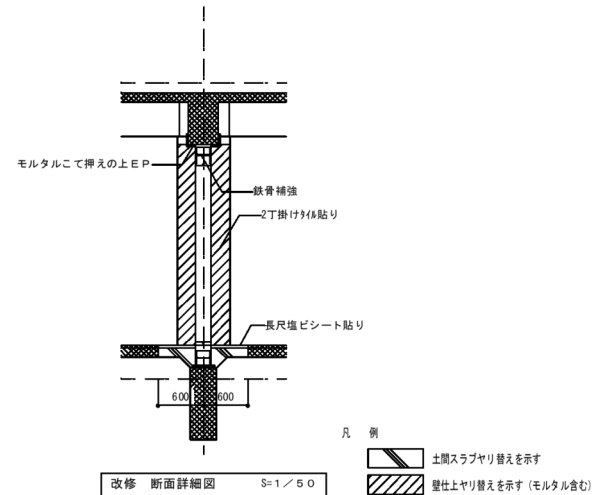

図示青囲み内容：解体対象


作成年月日	備 考	設計	工事名称	図面NO.
第 1 回 2026 5 29		一級建築士 大田登録第363087号	生駒南中学校校舎等解体工事	A-133
第 2 回		設計	図面名称	
第 3 回			(本館)(H20)(現況撤去)本館 1階 改修 昇降口・ロビー廻り 平面詳細図 縮尺 A1:図示 A3:図示/2	
第 4 回			展開図 建具表	

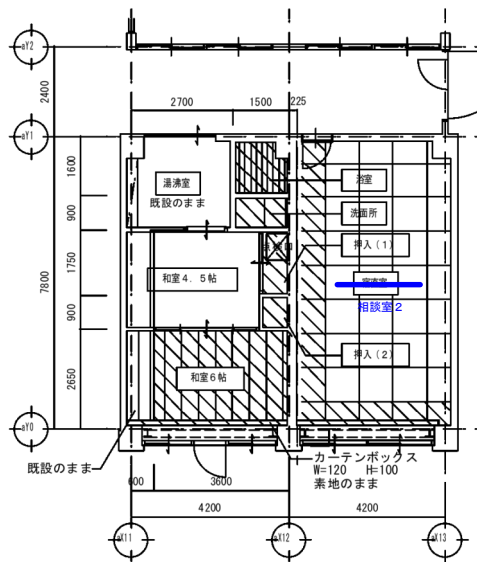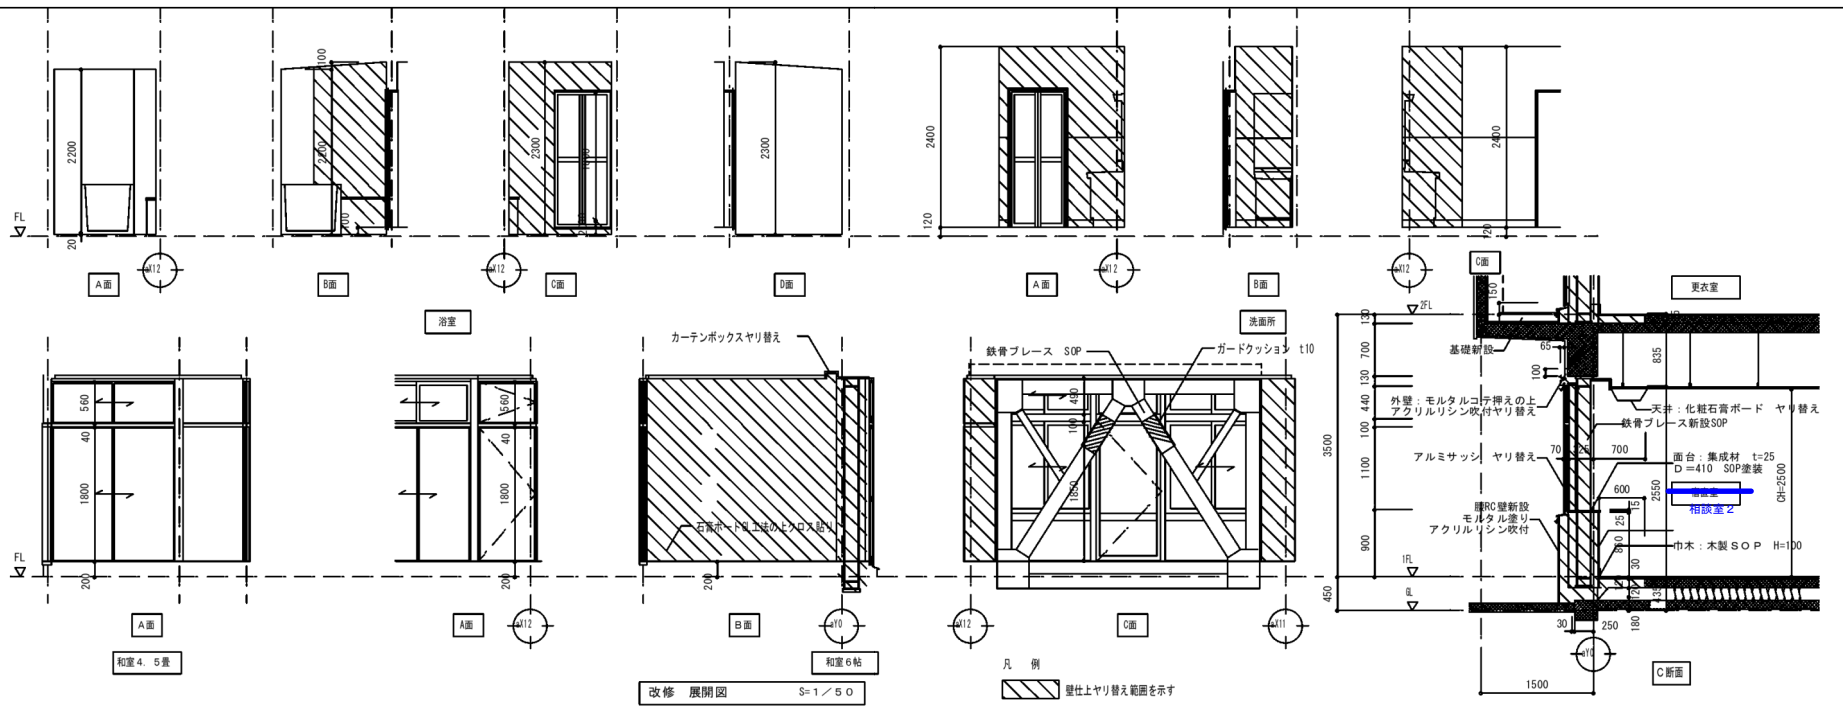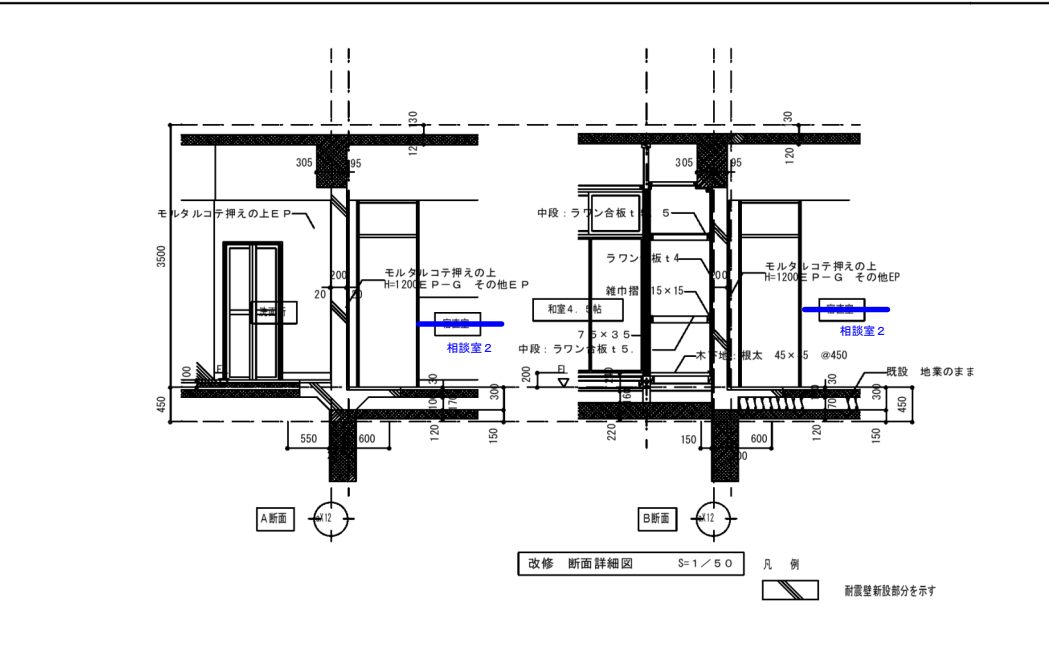






符号	数量	ADH 4 防火設備	1ヶ所	AW 3-1 防火設備	1ヶ所	AD 2 防火設備	1ヶ所	F 1 防火設備	1ヶ所
取付位置	和室6帖	客室 相談室2				浴室		和室6帖	
図									
型 式 形 状	3連片開きアルミドア				2連引違いアルミサッシ		浴室用アルミ折戸	片開きフスマ	
材質 仕上	見込	AL	40	AL		AL		新島ノ子	ZI
枠 材質 仕上	見込	AL	70	AL	70	AL	70		
浴槽	腰板	SS-3				SS-3			
顔 縁	Ⅱ				Ⅱ		Ⅱ		
硝 子	PXW 6.8				PXW-6.8		F 4		
附属金物	L、LH、サムターン、DC、FK				FK		SH、PP		取手、キャッチ
備 考	AL水切り 上部アルミ水切り GRCP（腰パネル部）： 旭ビルウォール（株）ダブルスキン（両面）t35又は同等品以上 表面仕上は、外部リシン吹付、内部見え掛り部EP				AL水切り 上部アルミ水切り		ガラリ付		桑縁

[illegible]

改修 本館1階 理科教室

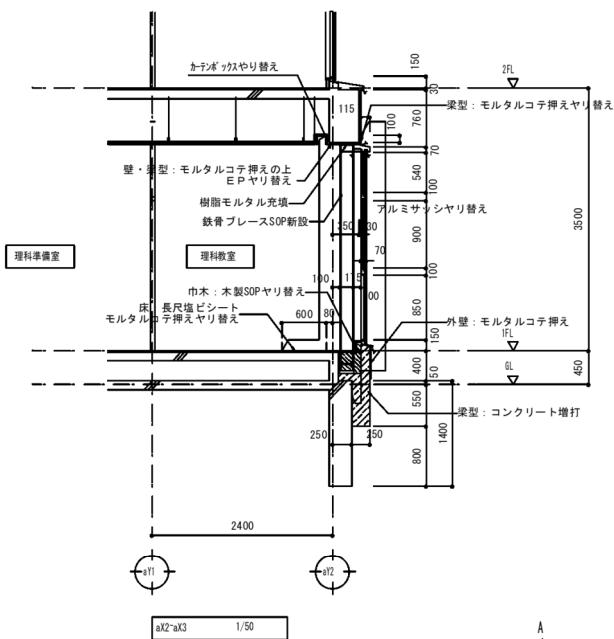

1階
床：長尺塩ビシート t2.0 ヤリ替え
モルタル t2.8 ヤリ替え
コンクリート t10.0 ヤリ替え
砕石 t27.0 ヤリ替え
土間コンクリート t12.0

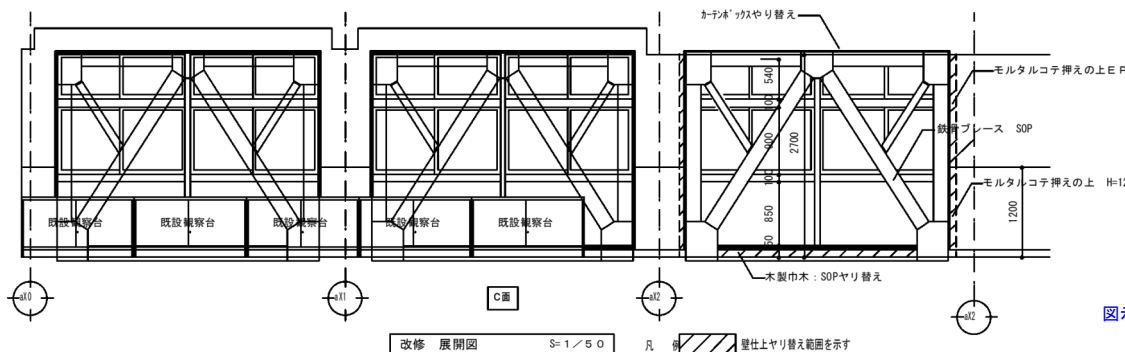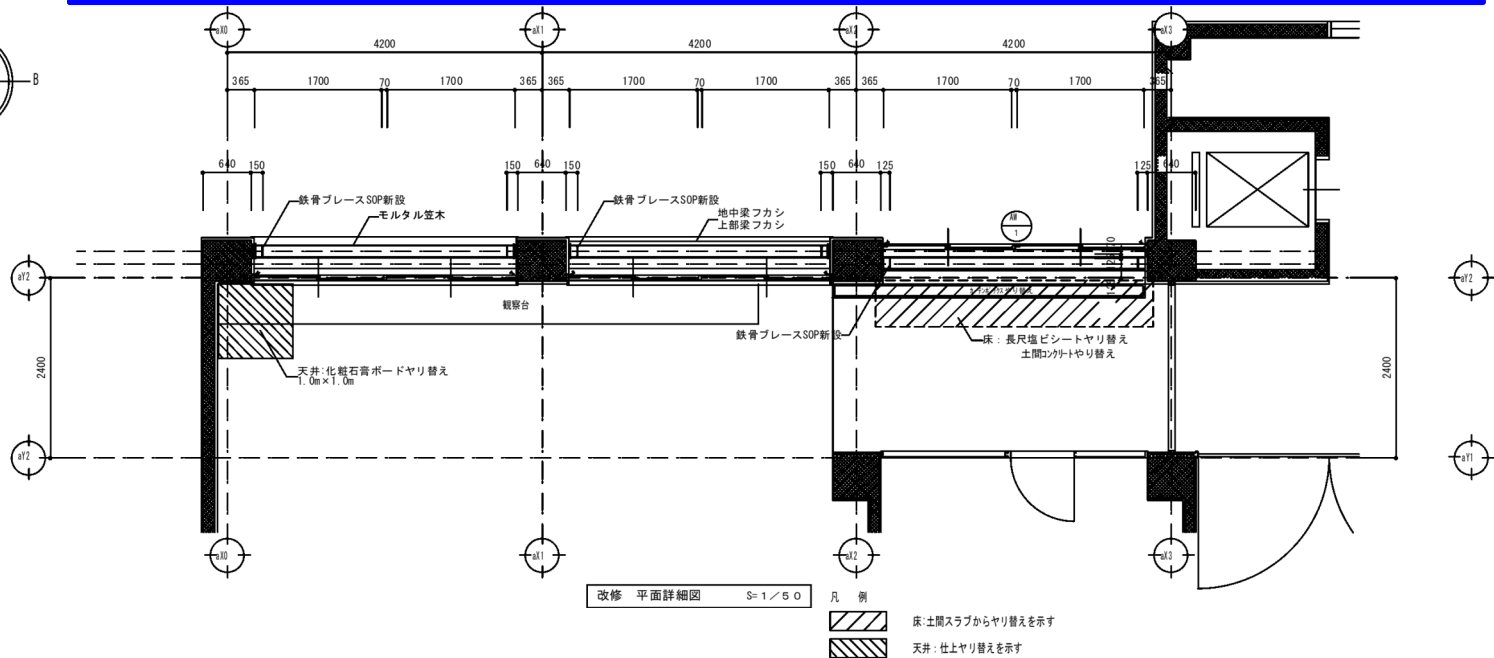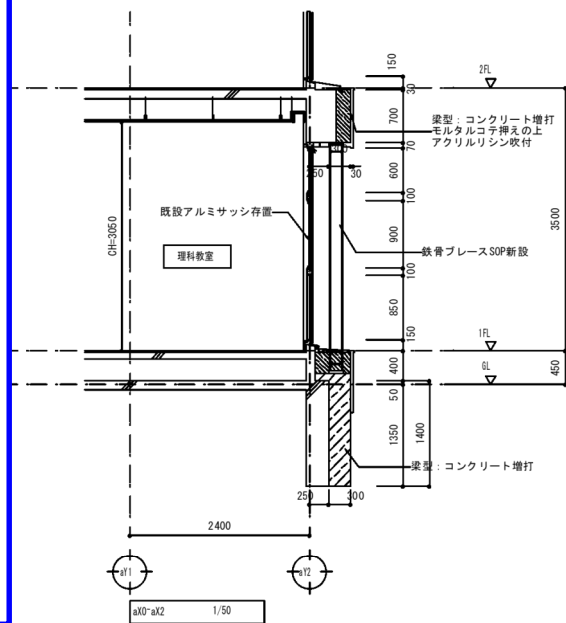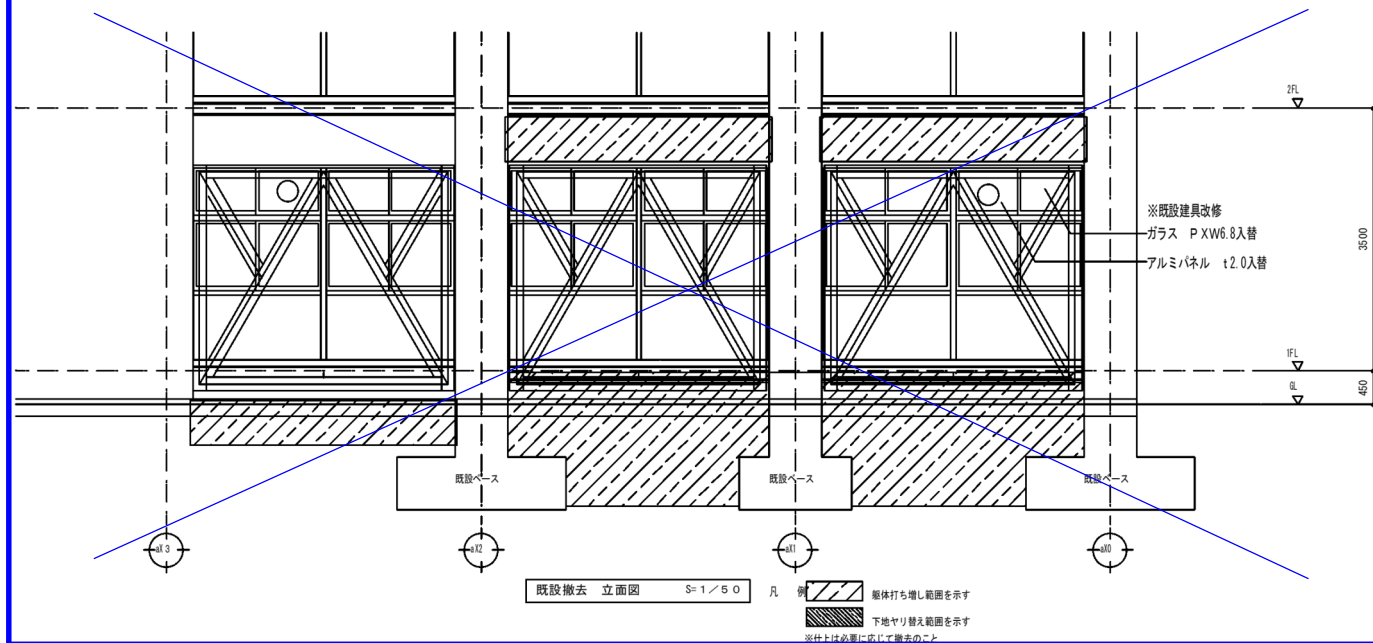



符号	数量	AL 1	1ヶ所
取付位置	理科教室		
安 図			
型 式	2連引違いアルミサッシ		
材質 仕上	見込	AL	
枠 材質 仕上	見込	AL	70
窓 枠	隠板	SS-3	
顔 縁	W		
硝 子	F.L. 5	アルミサッシ t2.0	
附属金物	FK		
備 考	AL水切り 上部アルミ水切り GRCP(腰パネル部)： 旭ビルウォール(株)ダブルスキン(両面) t35又は同等品以上 表面仕上は、外張りシン吹付、内部見え掛り部EP		


図青囲み内容：解体対象

内 部 仕 上 表										註：上部は仕上、下部は下地を原則として示す。 ● は改修部分、○ は一部改修部分(範囲は図示)を示す。	
階	室 名	床	幅木	幅木高	壁	塗装	その他(梁型)	塗装	天 井	天井高	備 考
1階	理科室	○ 長尺塩ビシート	○ 木製	100	○ モルタルコテ押え	EP	○ モルタルコテ押え	EP	○ 化粧石膏ボード t9.5	3050	天井点検口 450角
		○ モルタル下地	○ SOP			H=1200までEP-G			○ LGS下地既設のまま		鉄骨ブレースSOP

改修 本館2階 職員室・印刷室・相談室・更衣室

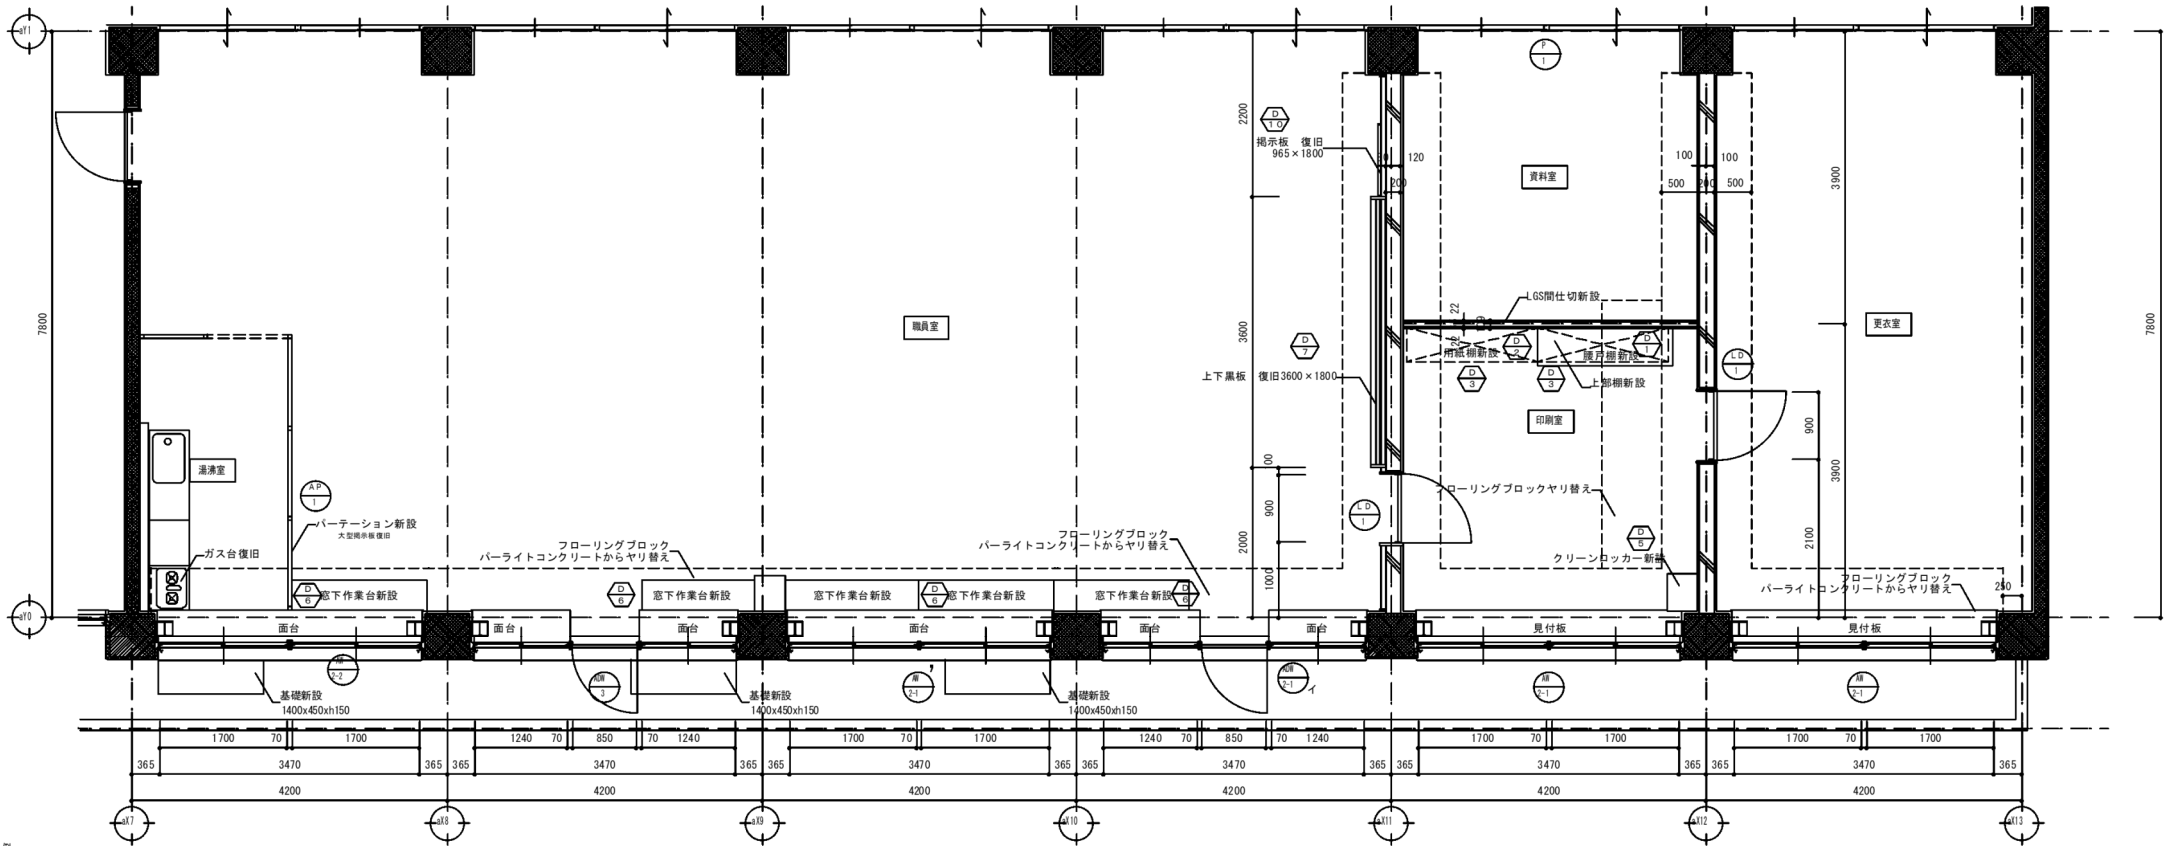

改修 平面詳細図 S=1/50




パラライトコンクリートよりやり替えを示す
床仕上・下地よりやり替え
天井仕上やり替えを示す
耐震壁新設部分を示す

GRCP (腰パネル部) :
旭ビルウォール (株) ダブルスキン (両面) t35又は同等品以上
表面仕上は、外部リシン吹付、内部見え掛り部EP


内 部 仕 上 表												注：上部は仕上、下部は下地を原則として示す。	
階	室 名	床	幅木	幅木高	壁	その他 (梁型)	天井	天井高	備 考				
3階	職員室	○ ナフロロリングブロック t1.5 UC	○ 木製	110	○ 石膏ボード t2.5+9.5	EP	○ モルタルコテ替え	EP	○ 化粧石膏ボード t9.5	2700	窓下作業台 5ヶ所新設	面台新設	
		○ モルタル下地	○ SOP		○ LGS 65型下地				○ LGS下地既設のまま		基礎新設 1400×450 H150	3ヶ所	
		○ パラライトコンクリート t80			○ モルタルコテ替え	EP							
	印刷室	○ ナフロロリングブロック t1.5 UC	○ 木製	110	○ モルタルコテ替え	EP	○ モルタルコテ替え	EP	○ 化粧石膏ボード t9.5	2700	ガス台復旧		
		○ モルタル下地	○ SOP		○ LGS下地 石膏ボード t12.5+9.5				○ LGS下地既設のまま		バーテーション部やり替え		
		○ パラライトコンクリート t80									天井点検口 450角	数ヶ所	
	資料室	○ ナフロロリングブロック t1.5 UC	○ 木製	110	○ モルタルコテ替え	EP	○ モルタルコテ替え	EP	○ 化粧石膏ボード t9.5	2700	用紙棚新設、扉戸棚新設		
		○ モルタル下地	○ SOP		○ LGS下地 石膏ボード t12.5+9.5				○ LGS下地既設のまま		上部棚新設、クリーンロッカー新設		
		○ パラライトコンクリート t80											
	更衣室	○ ナフロロリングブロック t1.5 UC	○ 木製	110	○ モルタルコテ替え	EP	○ モルタルコテ替え	EP	○ 化粧石膏ボード t9.5	2700			
		○ モルタル下地	○ SOP						○ LGS下地既設のまま				
		○ パラライトコンクリート t80											

符号	数量	防火設備	1ヶ所	防火設備	1ヶ所	防火設備	2ヶ所	防火設備	1ヶ所	防火設備	1ヶ所	防火設備	2ヶ所	防火設備	1ヶ所
取付位置	職員室	職員室	職員室	職員室	印刷室 更衣室	職員室	職員室	職員室	職員室	職員室	印刷室	更衣室	職員室	印刷室	更衣室
取付位置	職員室	職員室	職員室	職員室	印刷室 更衣室	職員室	職員室	職員室	職員室	職員室	印刷室	更衣室	職員室	印刷室	更衣室
型 式 形 状	3連引違いアルミサッシ	3連引違いアルミサッシ	3連引違いアルミサッシ	3連引違いアルミサッシ	3連引違いアルミサッシ	3連引違いアルミサッシ	3連引違いアルミサッシ	3連引違いアルミサッシ	3連引違いアルミサッシ	3連引違いアルミサッシ	3連引違いアルミサッシ	3連引違いアルミサッシ	3連引違いアルミサッシ	3連引違いアルミサッシ	3連引違いアルミサッシ
材 質 仕 上	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL
枠 材 質 仕 上	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL
窓 枠	SS-3	SS-3	SS-3	SS-3	SS-3	SS-3	SS-3	SS-3	SS-3	SS-3	SS-3	SS-3	SS-3	SS-3	SS-3
網 線	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
硝 子	PXW 6.8 アルミパネル t2.0	FL 5 アルミパネル t2.0	PXW 6.8 アルミパネル t2.0	PXW 6.8 アルミパネル t2.0	PXW 6.8 アルミパネル t2.0	PXW 6.8 アルミパネル t2.0	PXW 6.8 アルミパネル t2.0	PXW 6.8 アルミパネル t2.0	PXW 6.8 アルミパネル t2.0	PXW 6.8 アルミパネル t2.0	PXW 6.8 アルミパネル t2.0	PXW 6.8 アルミパネル t2.0	PXW 6.8 アルミパネル t2.0	PXW 6.8 アルミパネル t2.0	PXW 6.8 アルミパネル t2.0
附属金物	L、LH、サムターン、DC、FK	L、LH、サムターン、DC、FK	L、LH、サムターン、DC、FK	L、LH、サムターン、DC、FK	L、LH、サムターン、DC、FK	L、LH、サムターン、DC、FK	L、LH、サムターン、DC、FK	L、LH、サムターン、DC、FK	L、LH、サムターン、DC、FK	L、LH、サムターン、DC、FK	L、LH、サムターン、DC、FK	L、LH、サムターン、DC、FK	L、LH、サムターン、DC、FK	L、LH、サムターン、DC、FK	L、LH、サムターン、DC、FK
備 考	AL水切り 上部アルミ水切り	AL水切り 上部アルミ水切り	AL水切り 上部アルミ水切り	AL水切り 上部アルミ水切り	AL水切り 上部アルミ水切り	AL水切り 上部アルミ水切り	AL水切り 上部アルミ水切り	AL水切り 上部アルミ水切り	AL水切り 上部アルミ水切り	AL水切り 上部アルミ水切り	AL水切り 上部アルミ水切り	AL水切り 上部アルミ水切り	AL水切り 上部アルミ水切り	AL水切り 上部アルミ水切り	AL水切り 上部アルミ水切り

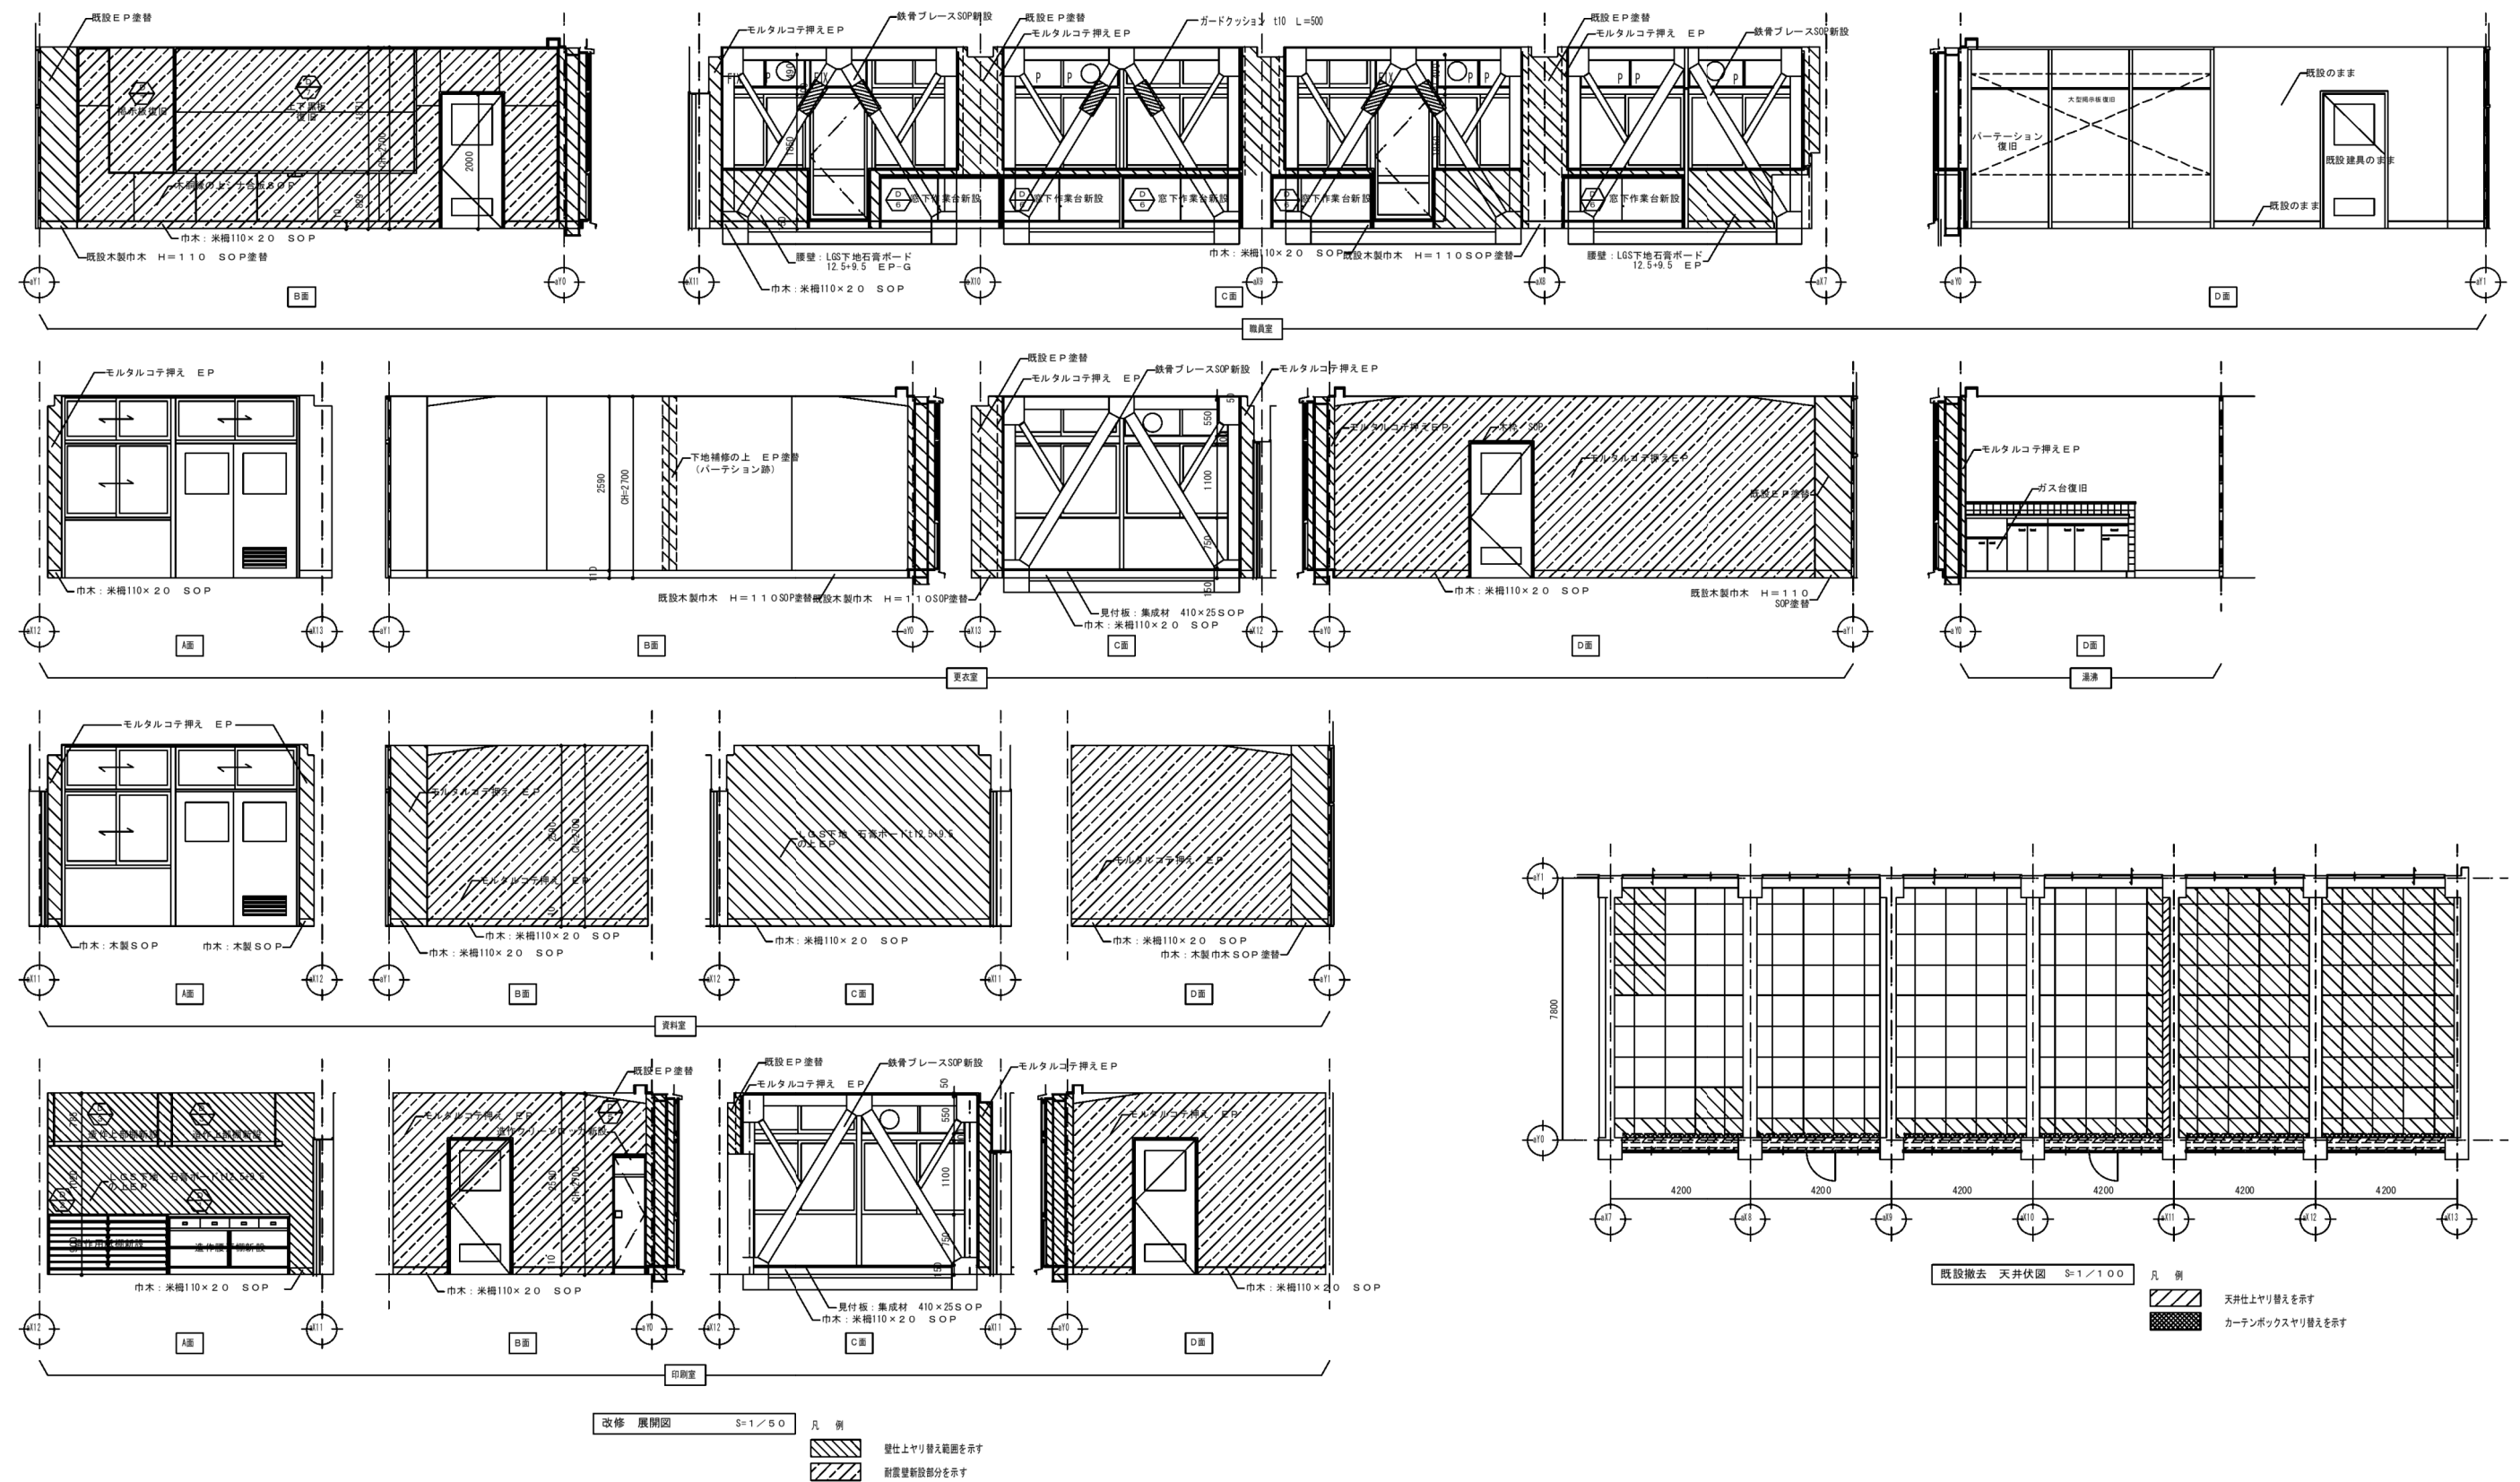

図示青囲み内容：解体対象


		作成年月日		備 考		株式会社 類設計室 一級建築士事務所	設計 一級建築士 大臣登録第363087号	担当 今村 達哉 鈴木 康夫 館柳 光佑	工事名称 生駒南中学校校舎等解体工事				図面NO.		
第 1 回	2026	5	29						図面名称 (本館)(H20)(現況撤去) 本館 2階 改修 職員室・印刷室・相談室 展開図 縮尺 A1:図示 A3:図示/2				A-137		
第 2 回															
第 3 回															
第 4 回															
						本社 于 532-0011 大阪市淀川区西中島4-3-2 類ビル 06-6305-2222 東京設計室 于 144-0052 東京都大田区蒲田5-3-8-3 蒲田朝日ビルディング 03-5713-1011 大阪設計室 于 532-0011 大阪市淀川区西中島4-3-2 類ビル 06-6305-6666									
						小熊 耕平									

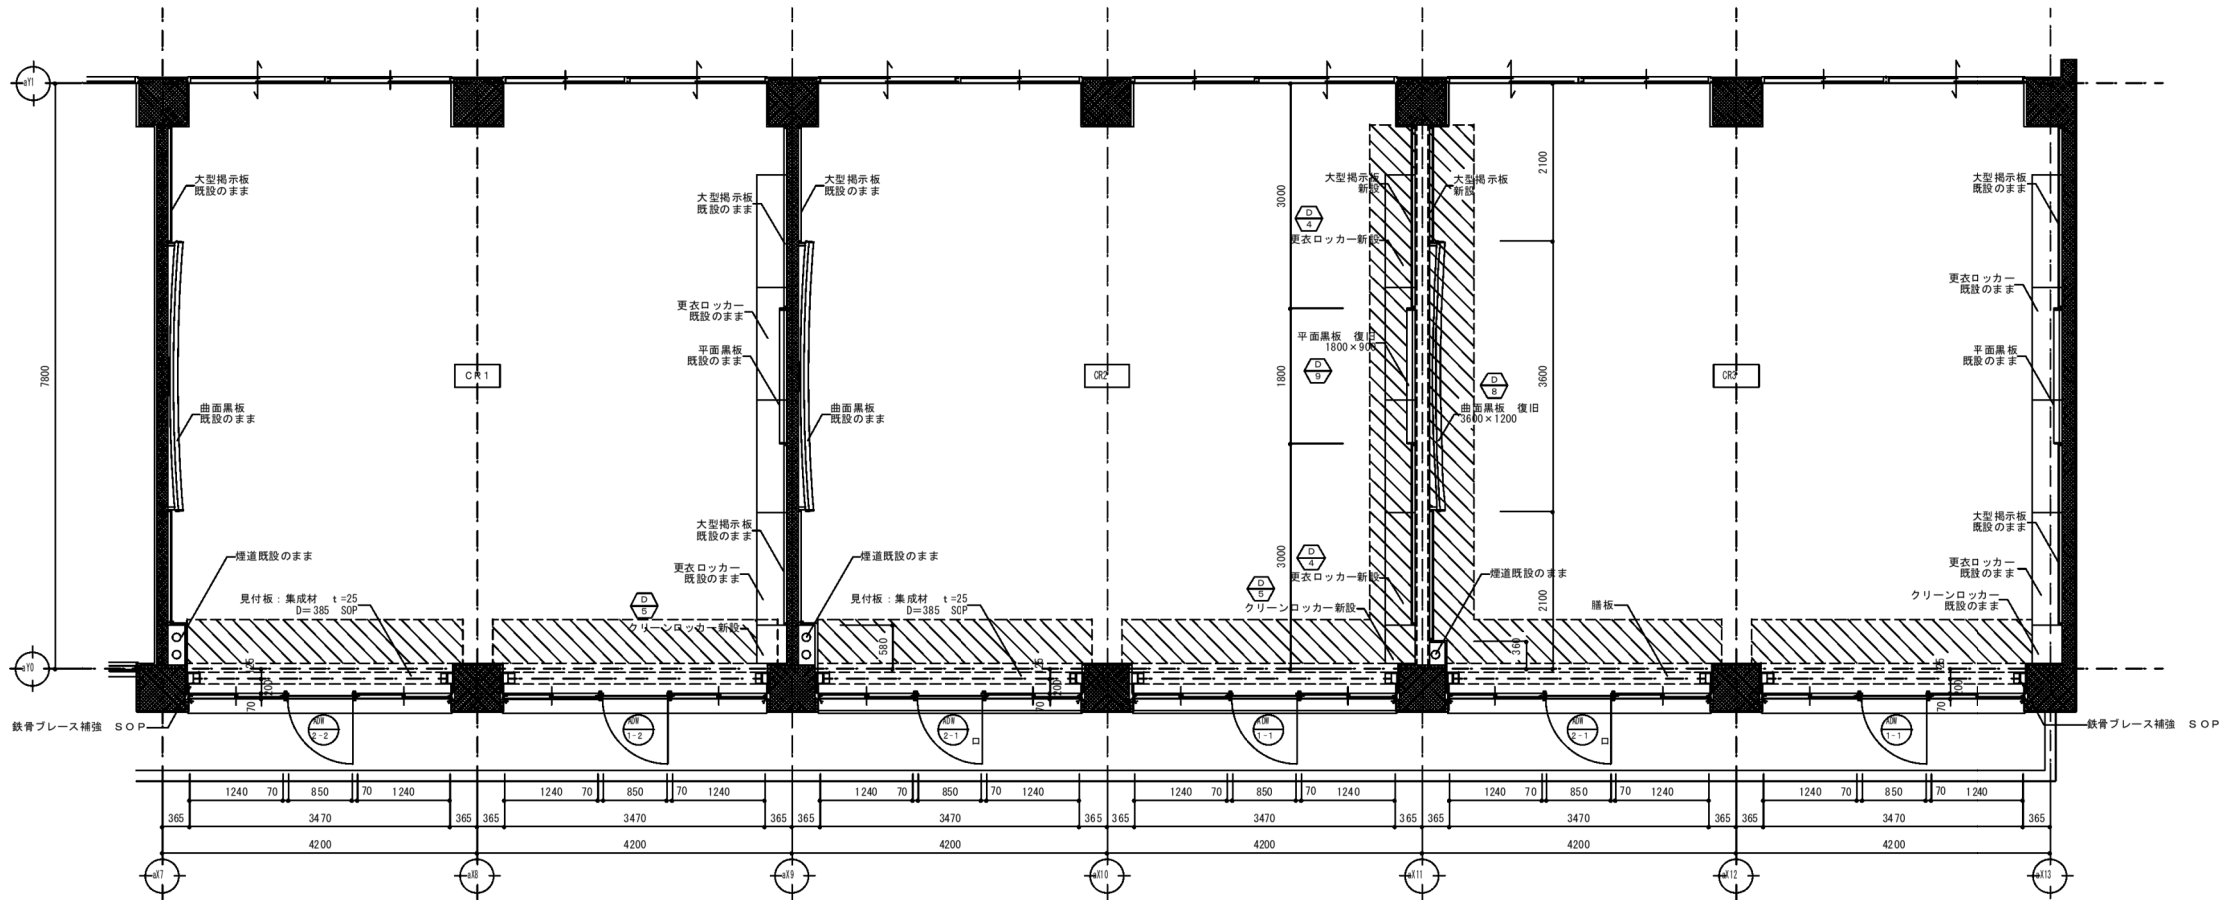

改修 平面詳細図 S=1/50

凡 例

床：パライトコンクリートからヤリ替えを示す

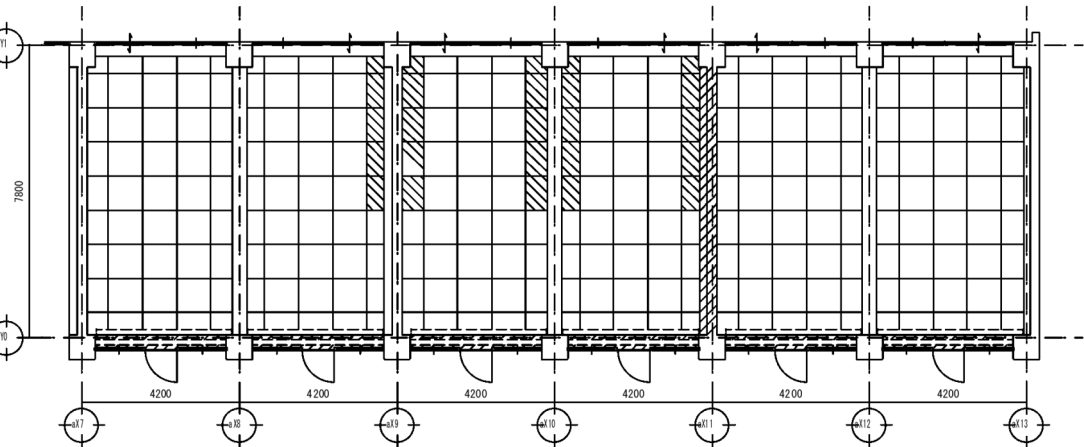

既設撤去 天井伏図 S=1/100

凡 例

梁型：モルタルにて押えヤリ替えを示す

天井化粧石膏ボードヤリ替えを示す


GRCP（隠パネル部）：
旭ビルウォール（株）ダブルスキン（両面） t 35又は同等品以上
表面仕上は、外部リシン吹付、内部見え掛り部EP

図青囲み内容：解体対象


内 部 仕 上 表												註：上部は仕上、下部は下地を原則として示す。	
階	室 名	床	幅木	壁					天 井		備 考		
				幅木高		塗装	その他（梁型）	塗装		天井高			
3階	CR 1	○ プナフローリングブロック t 15 UC	○ 木製	110	○ モルタルコシ押え	EP		○ モルタルコシ押え	EP	○ 既設化粧石膏ボード t 8.5	3050	クリーンロッカー新設	
		○ モルタル下地	○ SOP							LGS下地既設のまま		鉄骨ブレースSOP	
		○ パーライトコンクリート t 80											
	CR 2	○ プナフローリングブロック t 15 UC	○ 木製	110	○ モルタルコシ押え	EP		○ モルタルコシ押え	EP	○ 既設化粧石膏ボード t 8.5	3050	平面黒板 復旧	
		○ モルタル下地	○ SOP							LGS下地既設のまま		クリーンロッカー新設	
		○ パーライトコンクリート t 80										更衣ロッカー新設 鉄骨ブレースSOP	
	CR 3	○ プナフローリングブロック t 15 UC	○ 木製	110	○ モルタルコシ押え	EP		○ モルタルコシ押え	EP	既設化粧石膏ボード既設のまま 下地共	3050	曲面黒板 復旧	
		○ モルタル下地	○ SOP									鉄骨ブレースSOP	
		○ パーライトコンクリート t 80											

符号	数量	防火設備	2ヶ所	防火設備	1ヶ所	防火設備	2ヶ所	防火設備	1ヶ所
取付位置		CR2、CR3		CR1		CR2、CR3		CR1	
型 式	形 状	3連引違いアルミサッシ		3連引違いアルミサッシ		3連引違いアルミサッシ		3連引違いアルミサッシ	
材質	仕上	AL	40	AL	40	AL	40	AL	40
枠 材質	仕上	AL	70	AL	70	AL	70	AL	70
番 種	種 類	SS-3		SS-3		SS-3		SS-3	
額 縁		W		W		W		W	
研 子		PXW 6.8		FL 5 ドア下部 PXW 6.8		PXW 6.8 アルミパネル t2.0		FL 5 ドア下部 PXW 6.8 アルミパネル t2.0	
附属金物		L、LH、サムターン、DC、FK		L、LH、サムターン、DC、FK		L、LH、サムターン、DC、FK		L、LH、サムターン、DC、FK	
備 考		AL水切り 上部アルミ水切り		AL水切り 上部アルミ水切り		AL水切り 上部アルミ水切り		AL水切り 上部アルミ水切り	

既設撤去 本館3階 普通教室

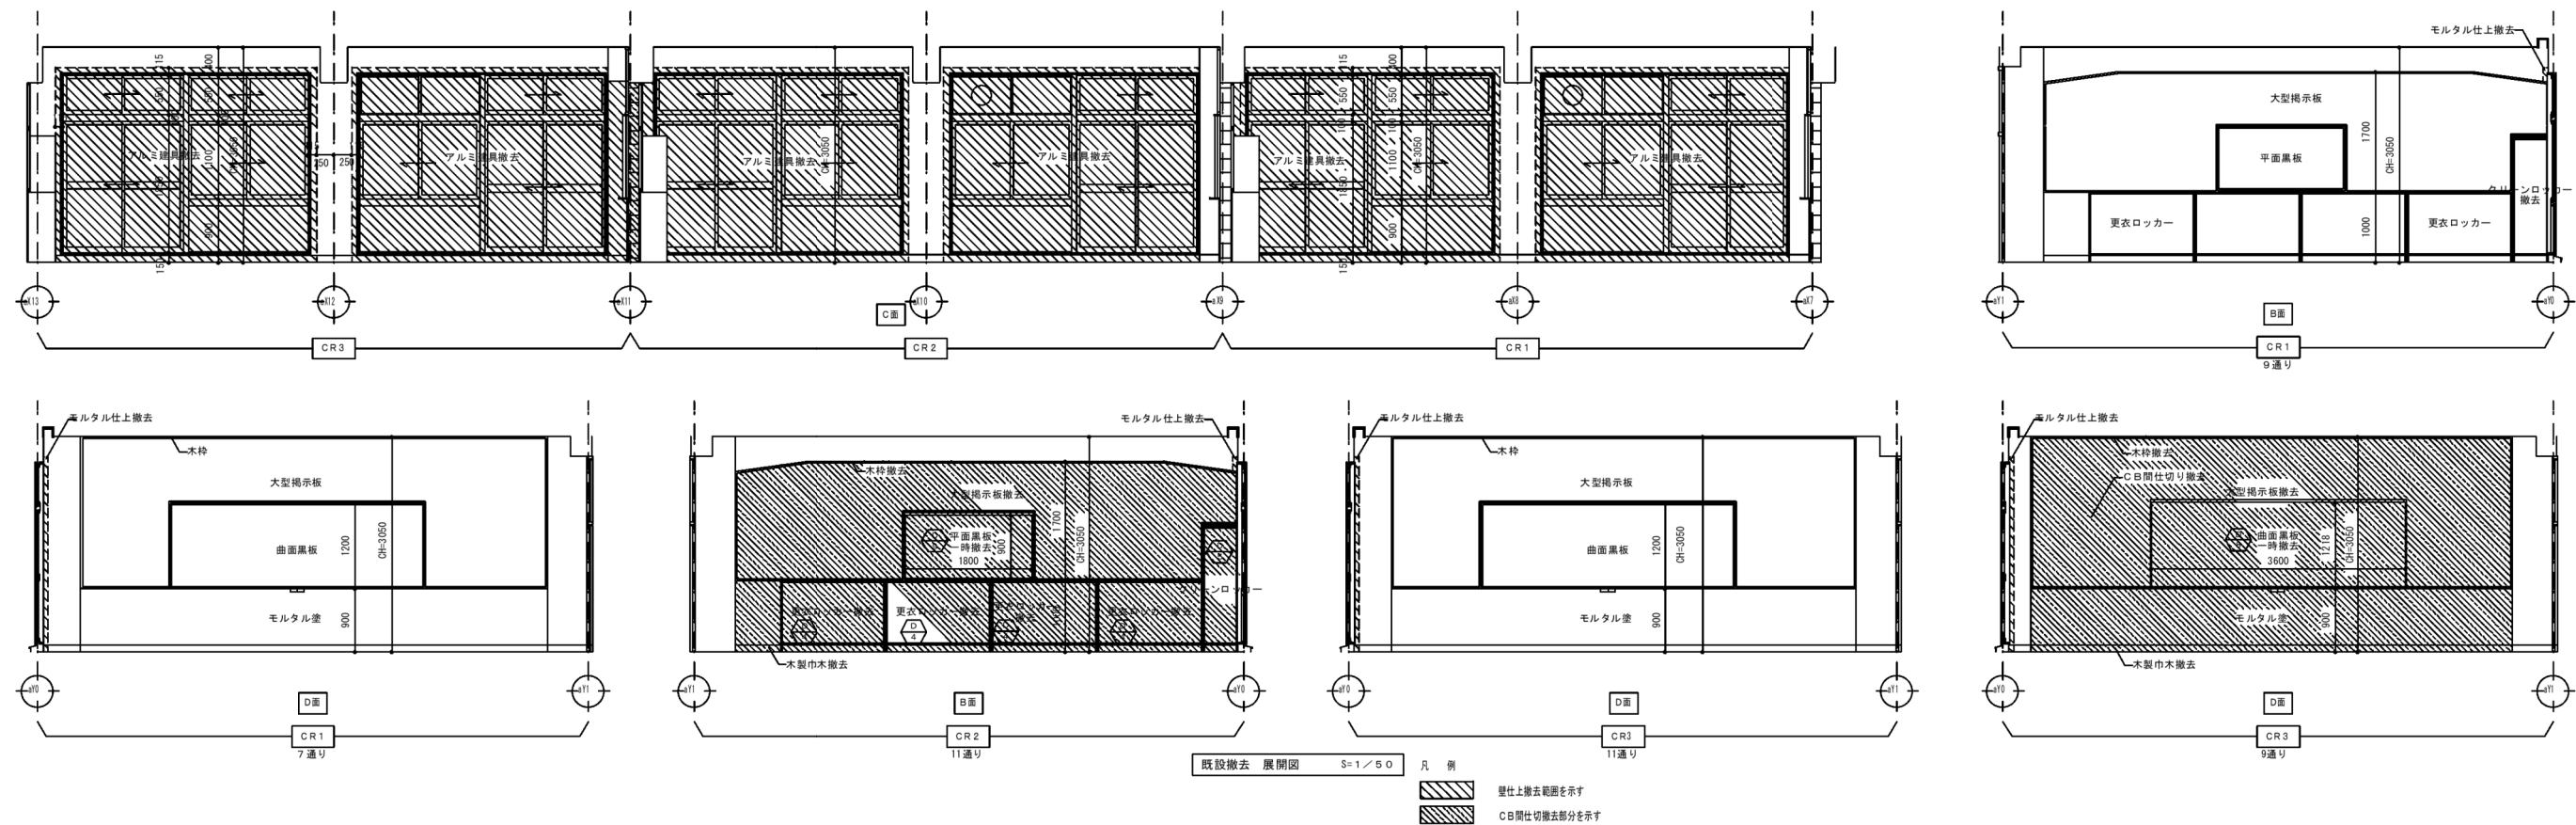



改修 本館3階 普通教室

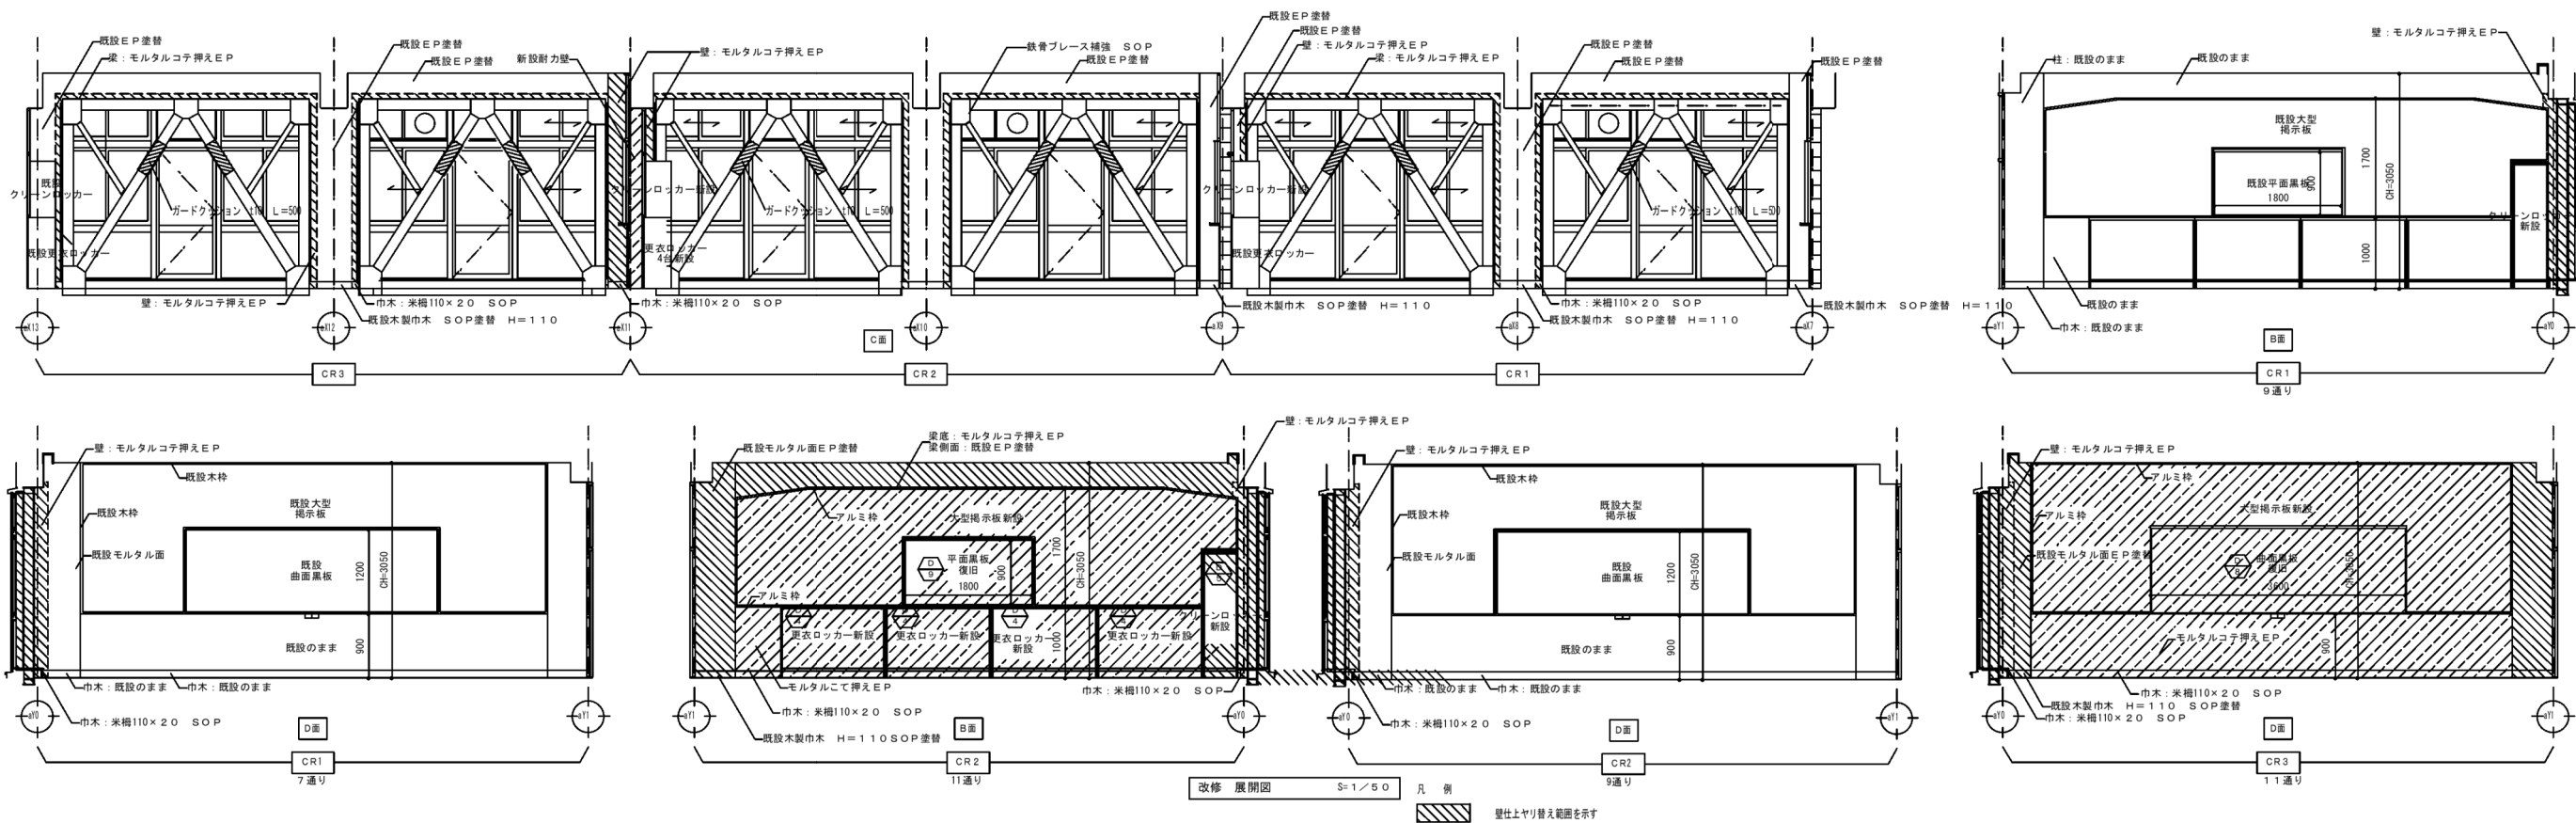

図示青囲み内容：解体対象

		作成年月日	備 考		株式会社 類設計室 一級建築士事務所 本社 社 区 532-0011 大阪市淀川区西中島 4-3-2 類ビル 東京設計室 社 区 144-0052 東京都大田区蒲田 5-3-8-3 蒲田朝日ビルディング 大阪設計室 社 区 532-0011 大阪市淀川区西中島 4-3-2 類ビル 06・6305・2222 03・5713・1011 06・6305・6666	設計 一級建築士 大臣登録第363087号 小 熊 耕 平		担当 今村 達哉 鈴木 康夫 館柳 光佑	工事名称	生駒南中学校校舎等解体工事		図面NO. A-139
第 1 回	2026 5 29		図面名称	(本館)(H20)(現況撤去)本館 3階 既設撤去 改修 普通教室 展開図					縮尺	A1:1:50		
第 2 回										A3:1:100		
第 3 回												
第 4 回												



既設撤去 本館 PH階

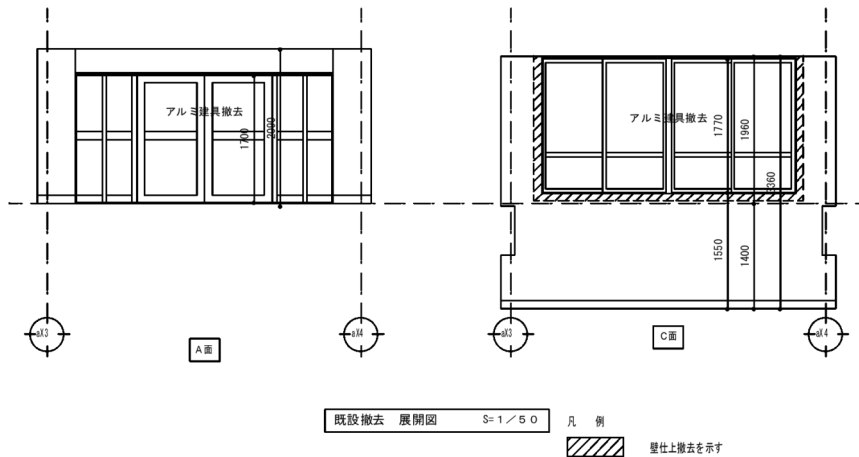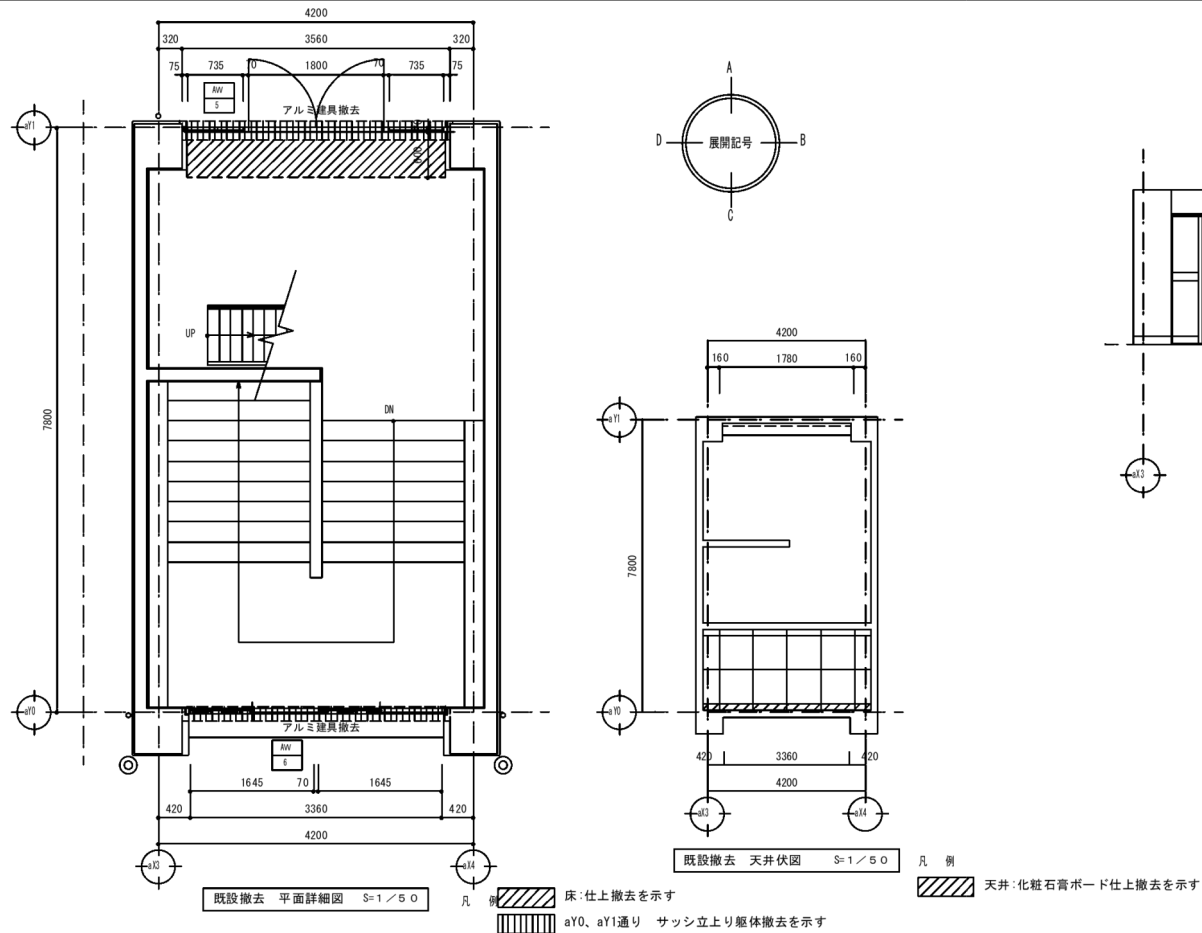


符号	数量	1ヶ所	1ヶ所
取付位置	PH	PH	
※ 図			
型 式 形 状	2連引違いアルミサッシ		引分けアルミドア
材質 仕上 見込	AL		AL 40
枠 材質 仕上 見込	AL	70	AL 70
硝 子	PXW 6.8		PXW 6.8

内 部 仕 上											
表 上物は仕上、下物は下地を原則として示す。 ●は撤去部分。○ は一部撤去部分(範囲は図示)を示す。											
階	室 名	床	幅木	壁					天 井		備 考
				幅木高	塗装	その他(梁型)	塗装	天井高			
P H階	階段室	○ 長尺塩ビシート	○ VP	110	○ モルタルコテ増え	AEP	○	モルタルコテ増え	AEP	○ 化粧石膏ボード t9	
										LGST下地 リシン吹付け	

改修 本館 PH階

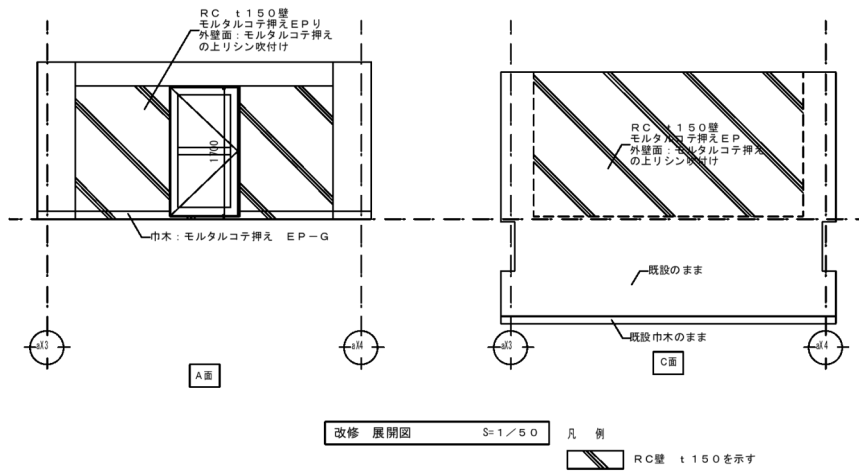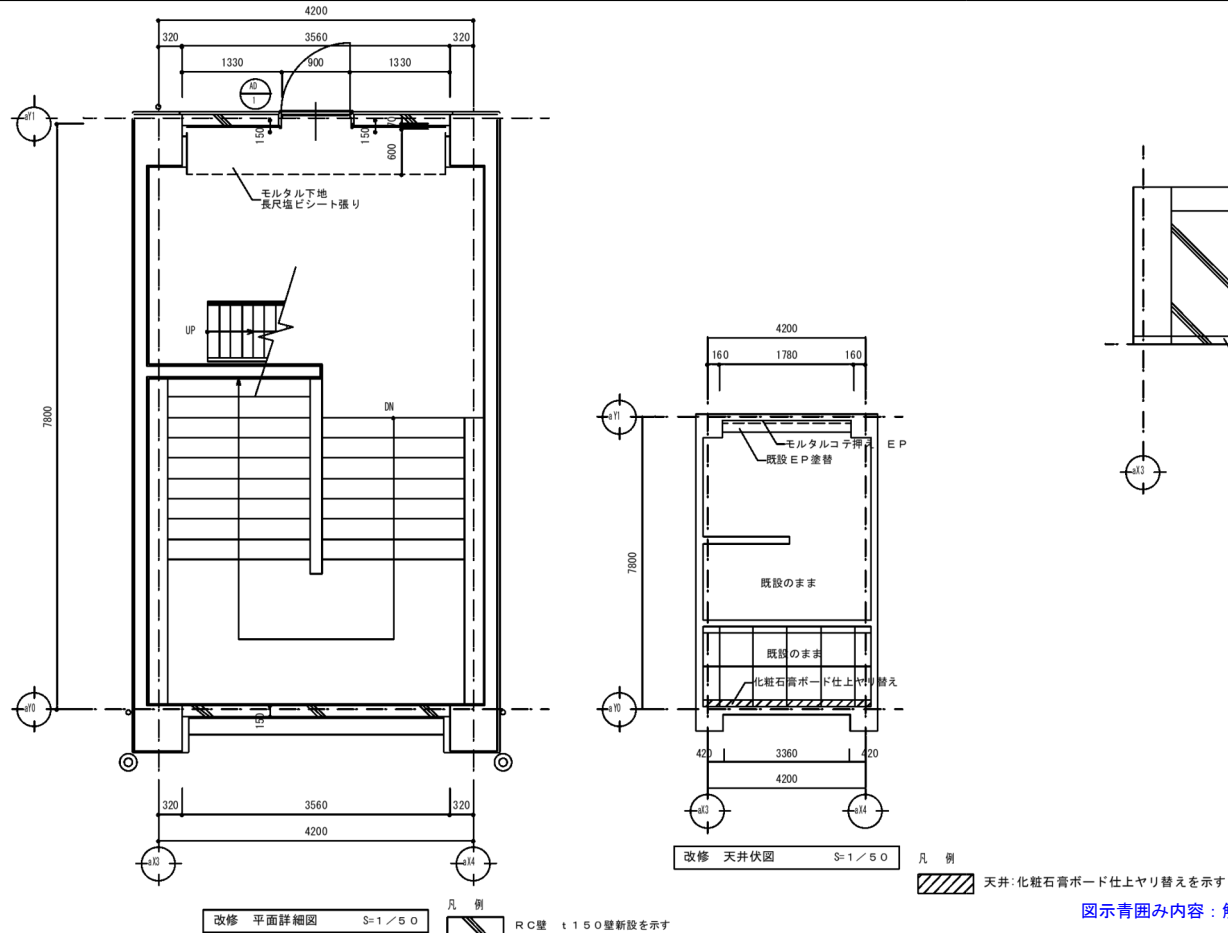


符号	数量			1ヶ所
取付位置		PH		
姿 図				
型 式 形 状		片開きアルミドア		
材質	仕上	見込	AL	40
枠	材質	仕上	見込	AL
音 摺		隠板	SS-3	
顔 縁		H		
硝 子		PXW 6. 8		
附属金物		CL. SH. LH. DC		
備 考				


[illegible]

		作成年月日	備 考		株式会社 類設計室 一級建築士事務所 本社 社 址 532-0011 大阪市淀川区西中島4-3-2 類ビル 06・6305・2222 東京設計室 社 址 144-0052 東京都大田区蒲田5-3-8-3 蒲田朝日ビルディング 03・5713・1011 大阪設計室 社 址 532-0011 大阪市淀川区西中島4-3-2 類ビル 06・6305・6666	設計 一級建築士 大臣登録第363087号 小熊 耕平		担当	今村 達哉	工事名称	生駒南中学校校舎等解体工事	図面NO.
第 1 回	2026 5 29		鈴木 康夫	図面名称					(本館) H20(現況撤去)本館 PH階 既設撤去 改修 平面詳細図 展開図 縮尺 A1:1:50 天井伏図 A3:1:100			
第 2 回												
第 3 回												
第 4 回												

		作成年月日	備 考		株式会社 類設計室 一級建築士事務所	設計 一級建築士 大臣登録第363087号 小熊 耕平	担当	今村 達哉	工事名称	生駒南中学校校舎等解体工事	図面NO.		
第 1 回		2026 5 29						鈴木 康夫	図面名称			(本館)(H20) (現況撤去) 家具詳細図	縮尺 A1:1:20 A3:1:40
第 2 回													
第 3 回													
第 4 回													
					本社 〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-3-2 類ビル 06・6305・2222 東京設計室 〒144-0052 東京都大田区蒲田5-3-8-3 蒲田朝日ビルディング 03・5713・1011 大阪設計室 〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-3-2 類ビル 06・6305・6666								

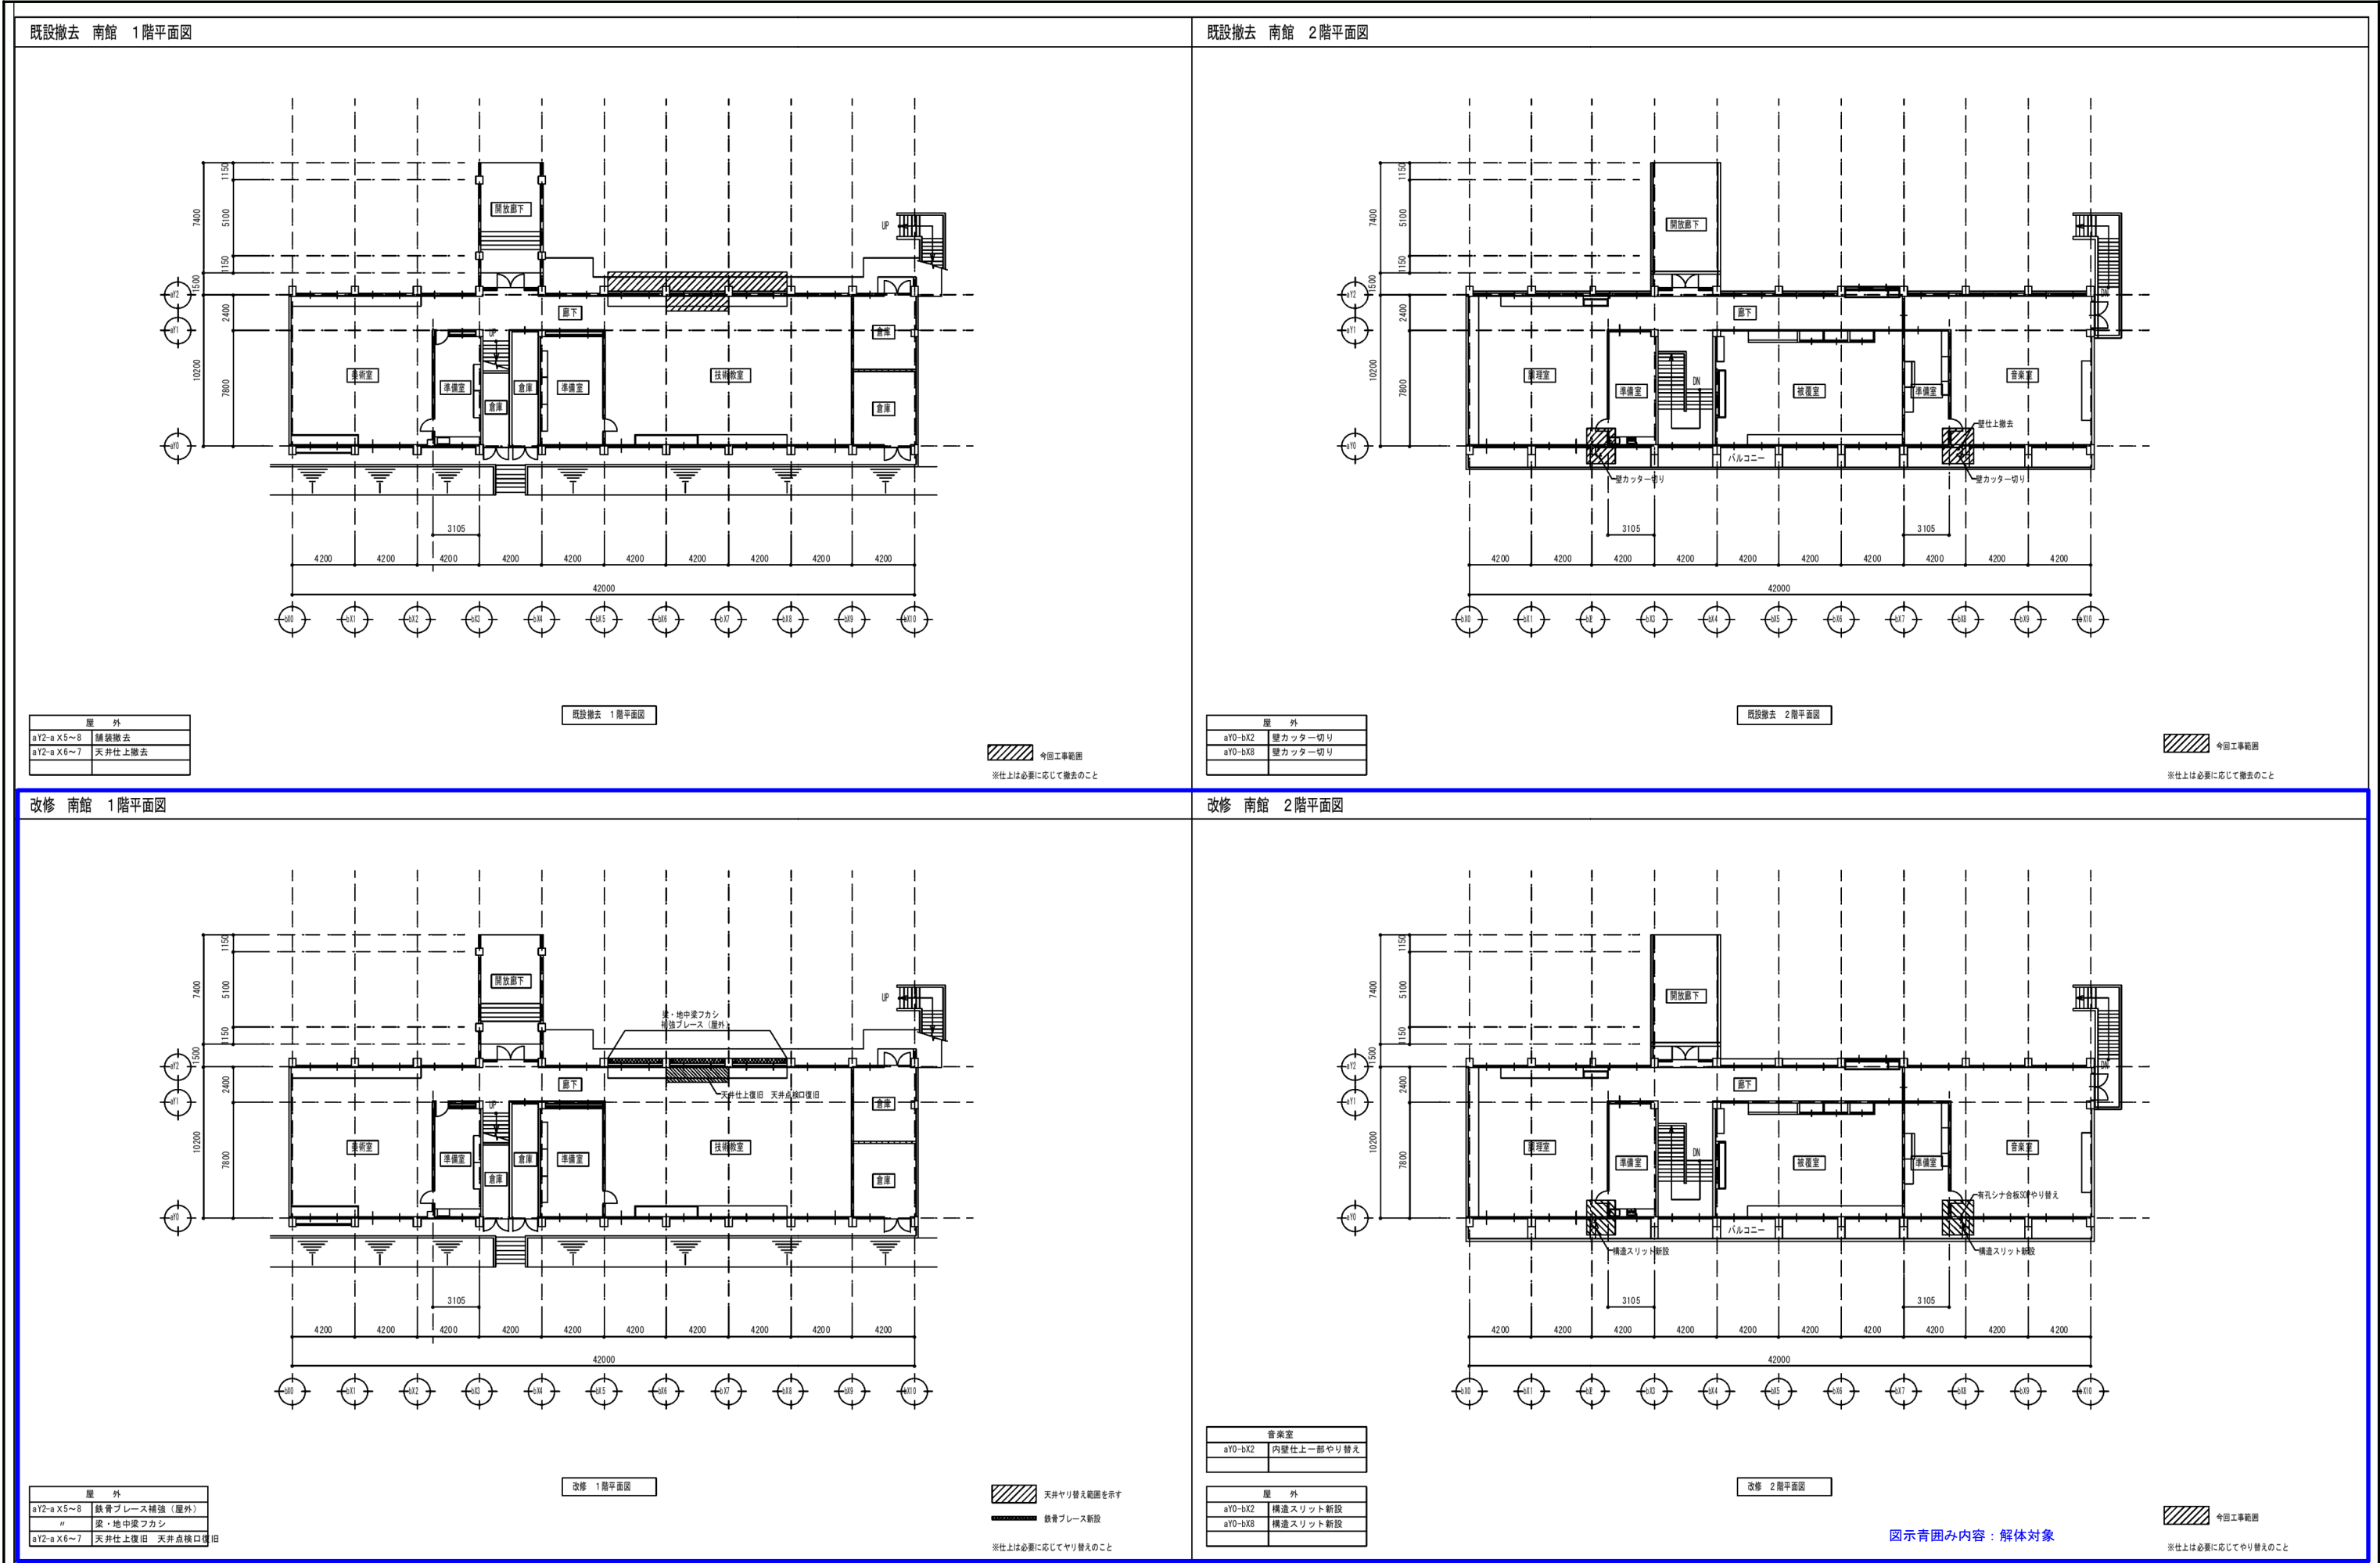

既設撤去 南館 南立面図

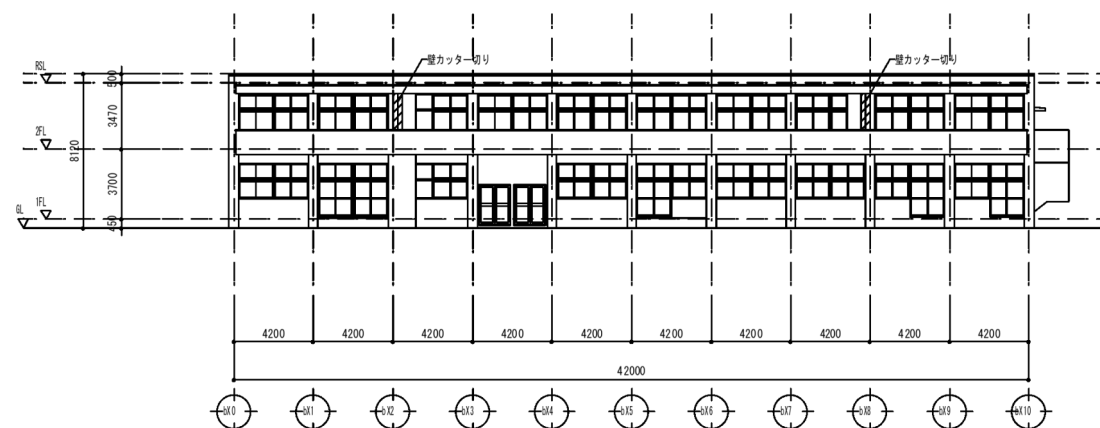


既設撤去 南立面図

 今回工事範囲

※仕上は必要に応じて撤去のこと

既設撤去 南館 北立面図

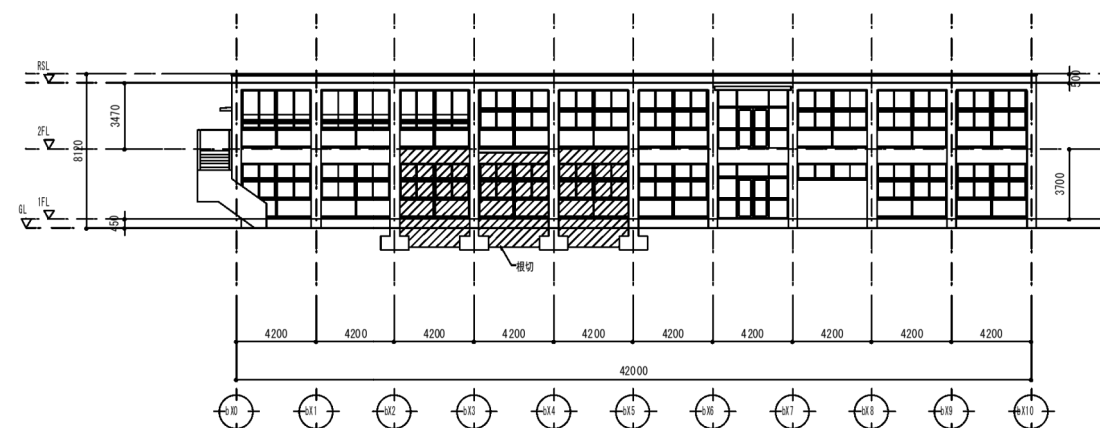


既設撤去 北立面図

 今回工事範囲

※仕上は必要に応じて撤去のこと

改修 南館 南立面図

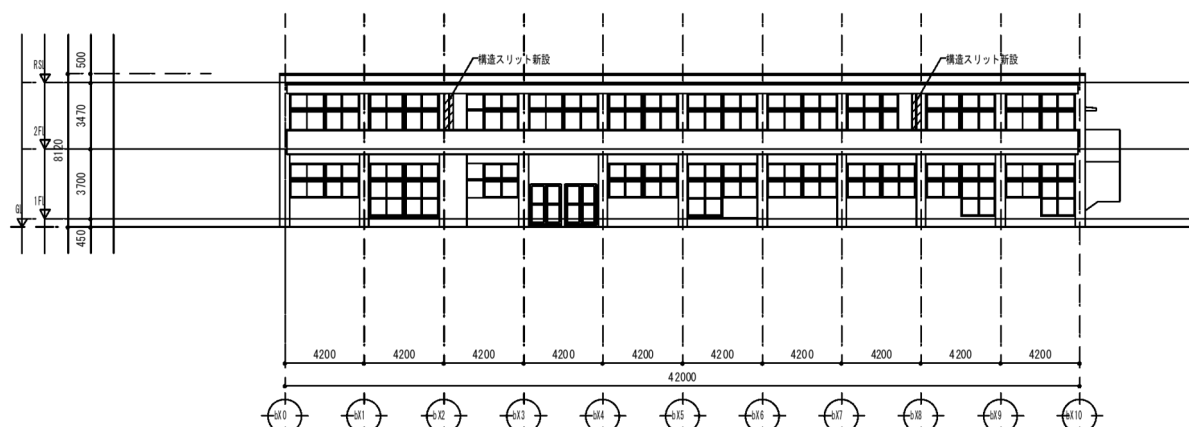


改修 南立面图

 今回工事範囲

※仕上は必要に応じて撤去のこと

改修 南館 北立面図

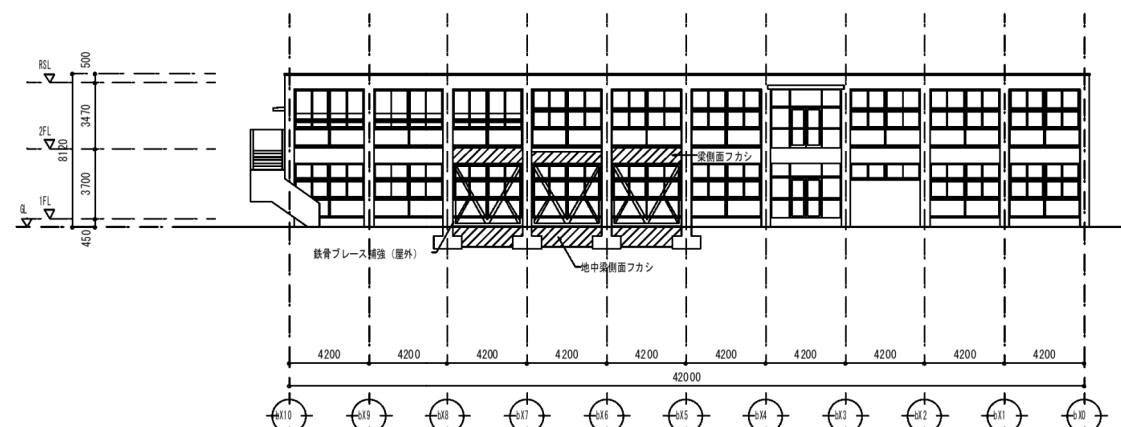



改修 北立面図

 今回工事範囲


※仕上は必要に応じて撤去のこと

図示青囲み内容：解体対象

		作成年月日	備 考	株式会社 類設計室 一級建築士事務所 本社 社 532-0011 大阪市淀川区西中島 4-3-2 類ビル 06-6305-2222 東京設計室 社 144-0052 東京都中央区堀田 5-3-8-3 濱田朝日ビルディング 03-5713-1011 大阪設計室 社 532-0011 大阪市淀川区西中島 4-3-2 類ビル 06-6305-6666	設計 一級建築士 大臣登録第363087号 小 熊 耕 平	担当 今村 達哉 鈴木 康夫 館柳 光佑	工事名称	生駒南中学校校舎等解体工事		図面名称 (南館) (H20) (現況撤去) 南館 既設撤去 改修 立面図 縮尺 A1:1:200 A3:1:400	図面NO. A-144
第 1 回	2026 5 29										
第 2 回											
第 3 回											
第 4 回											

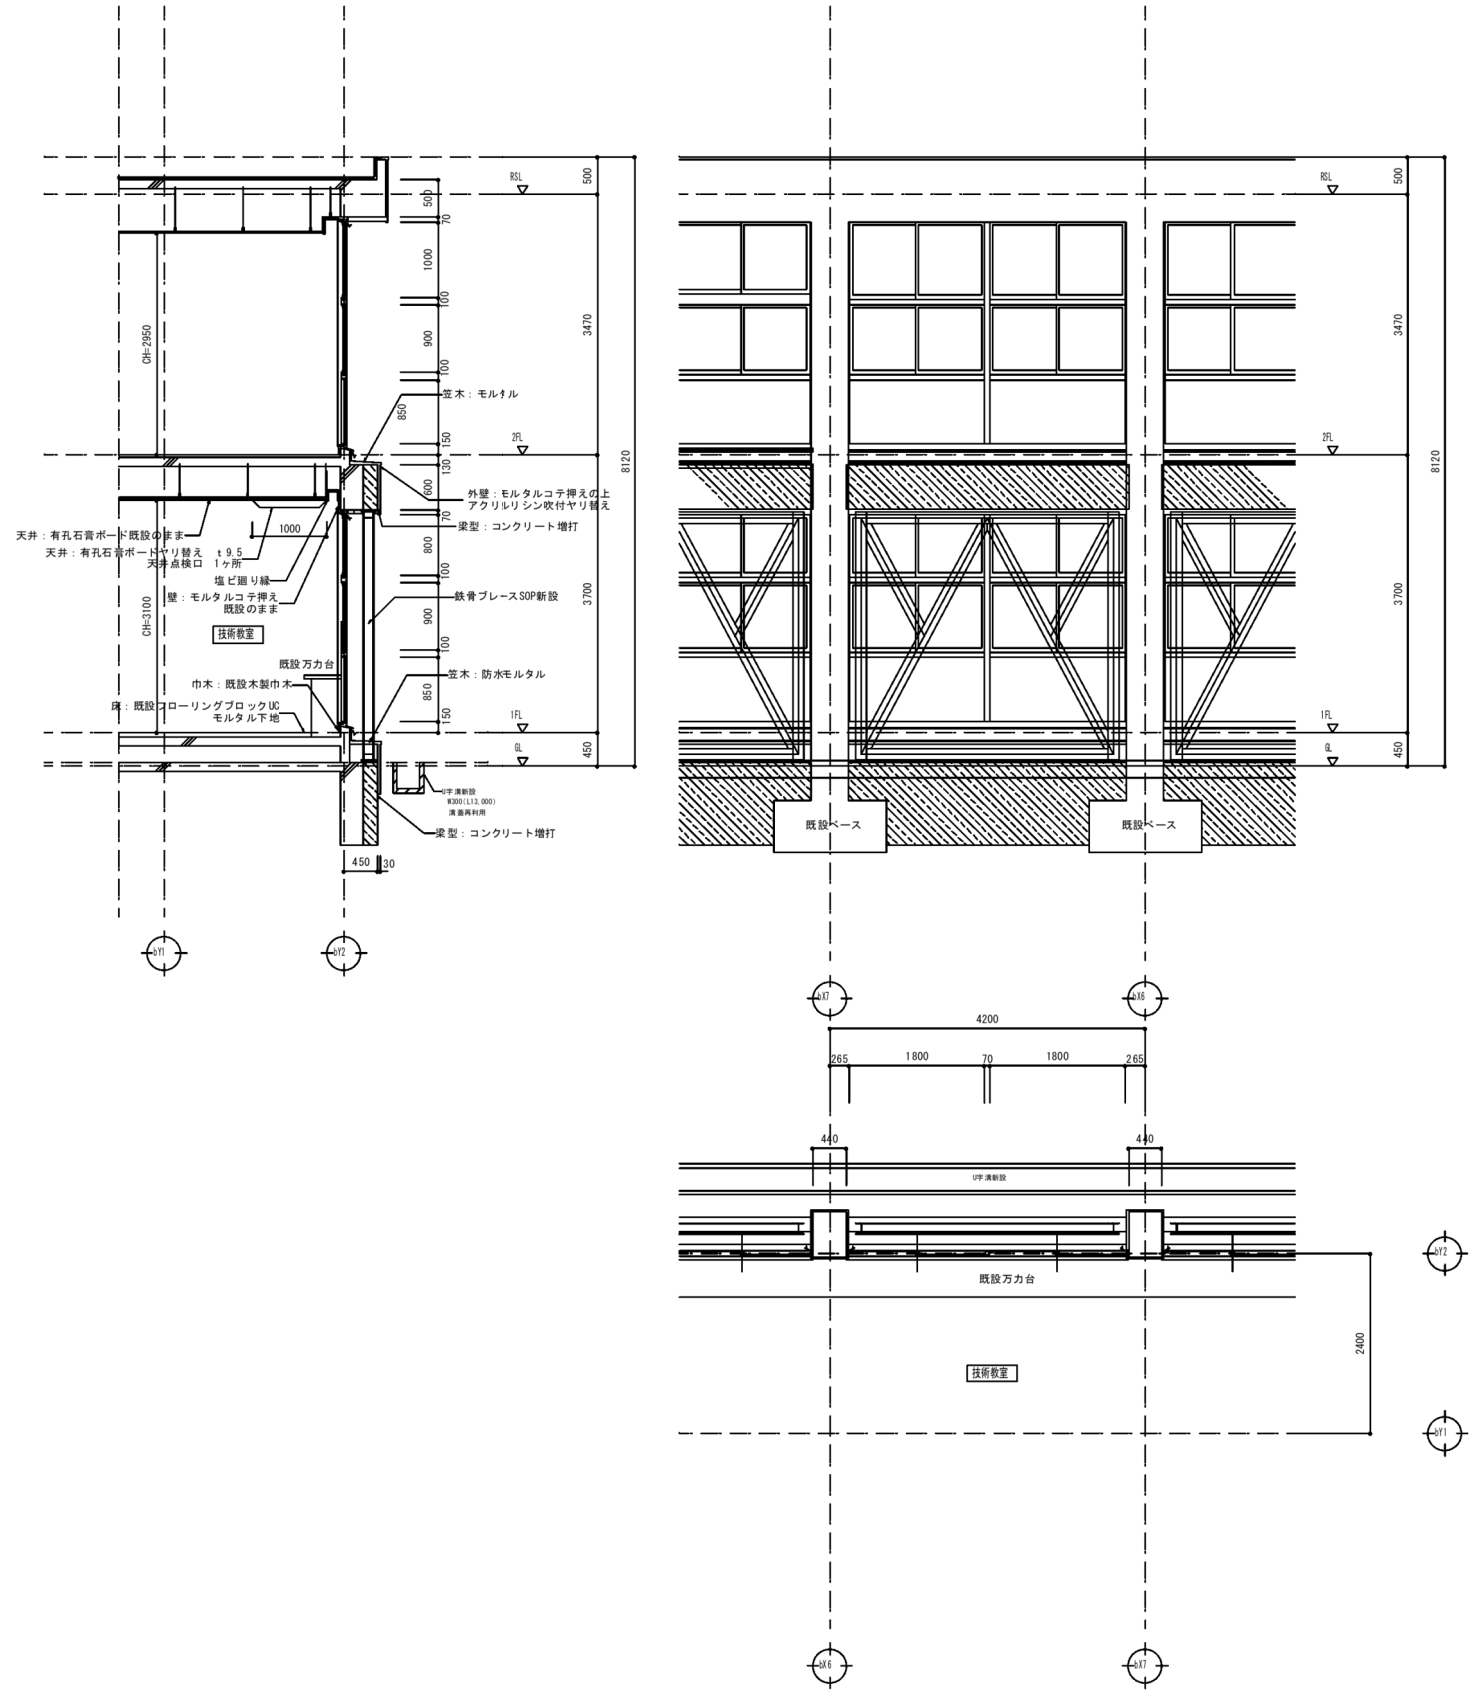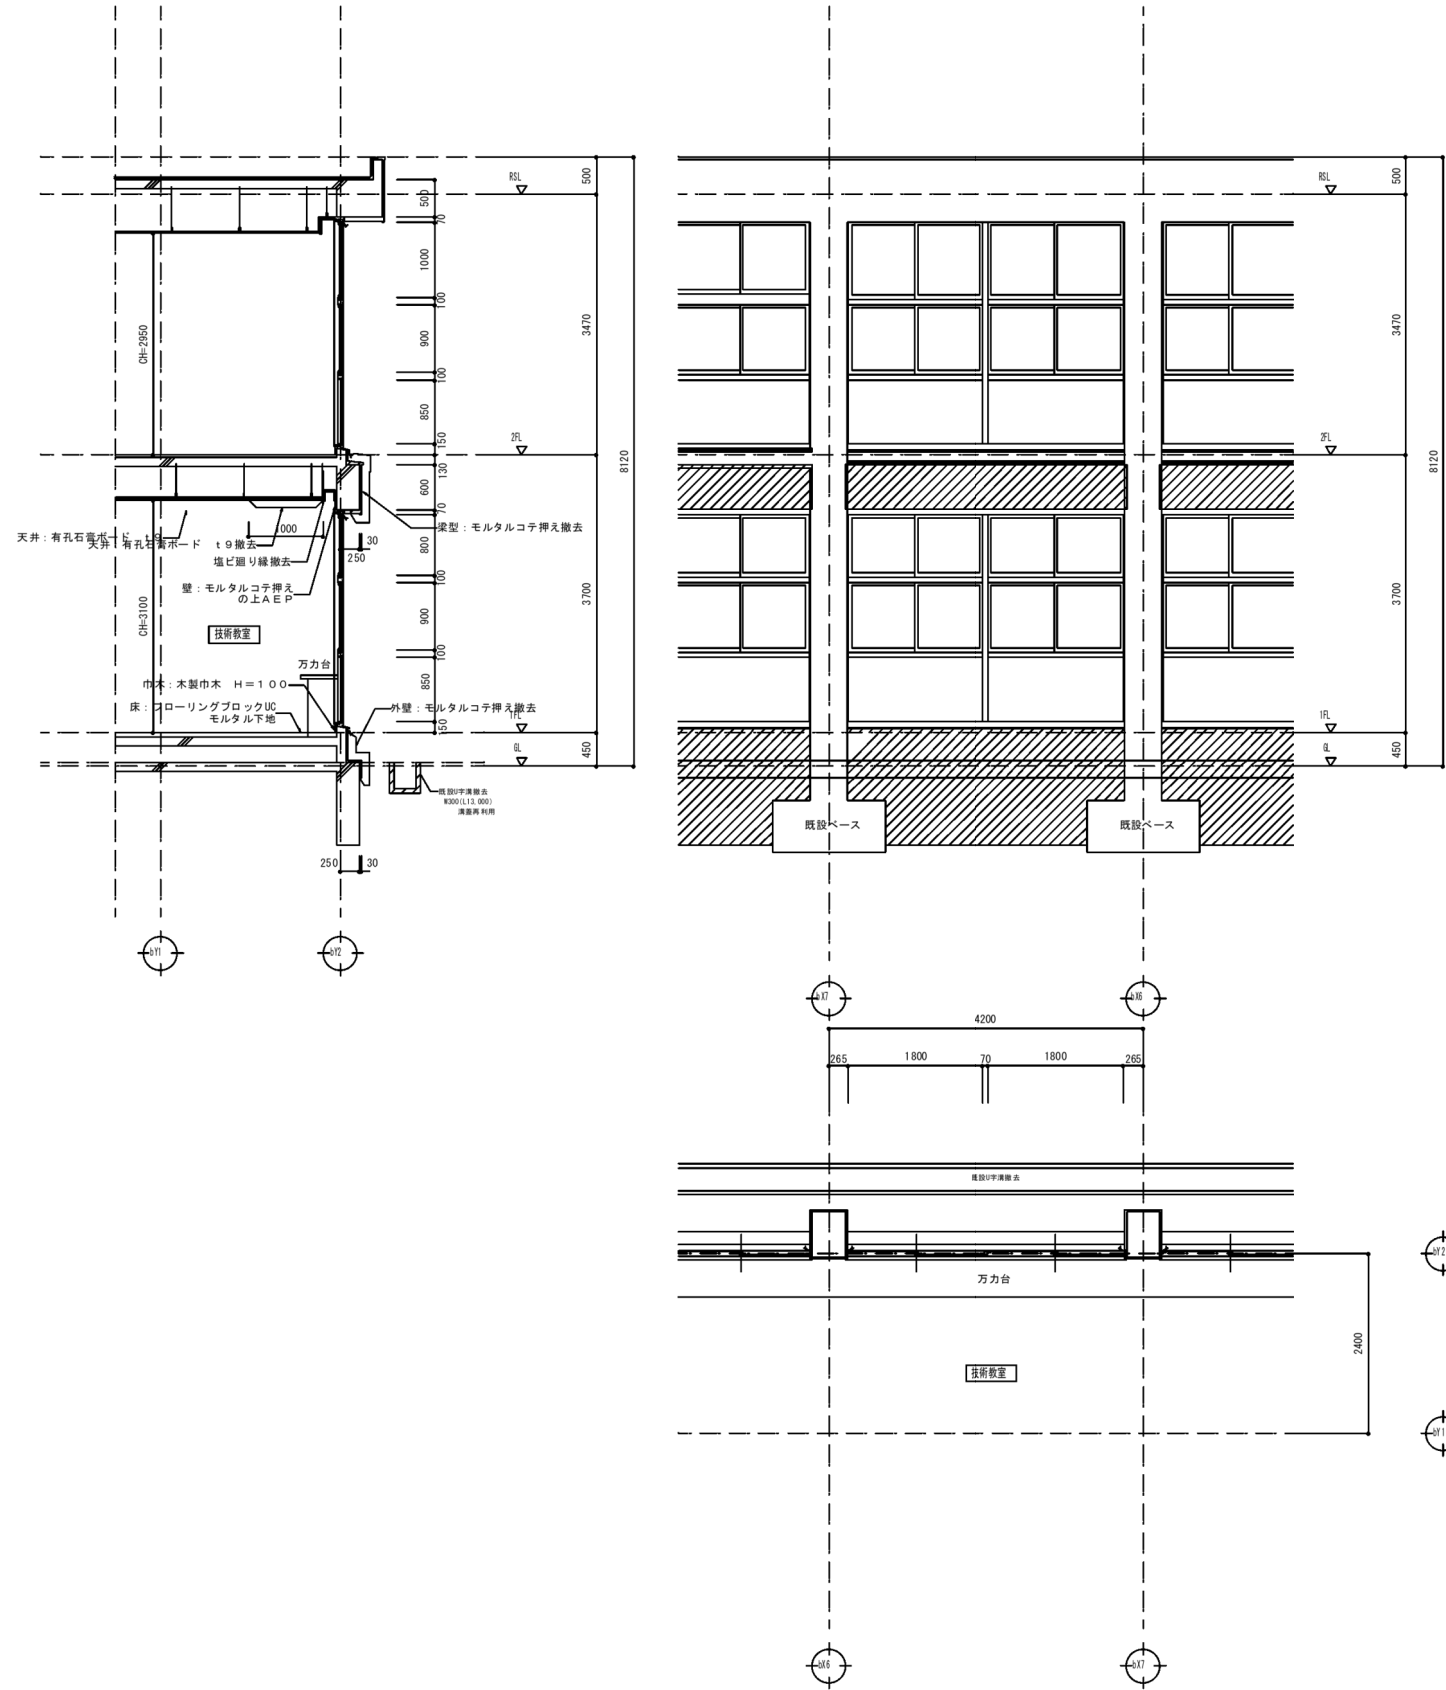


既設撤去 南館 2階 調理室・音楽室

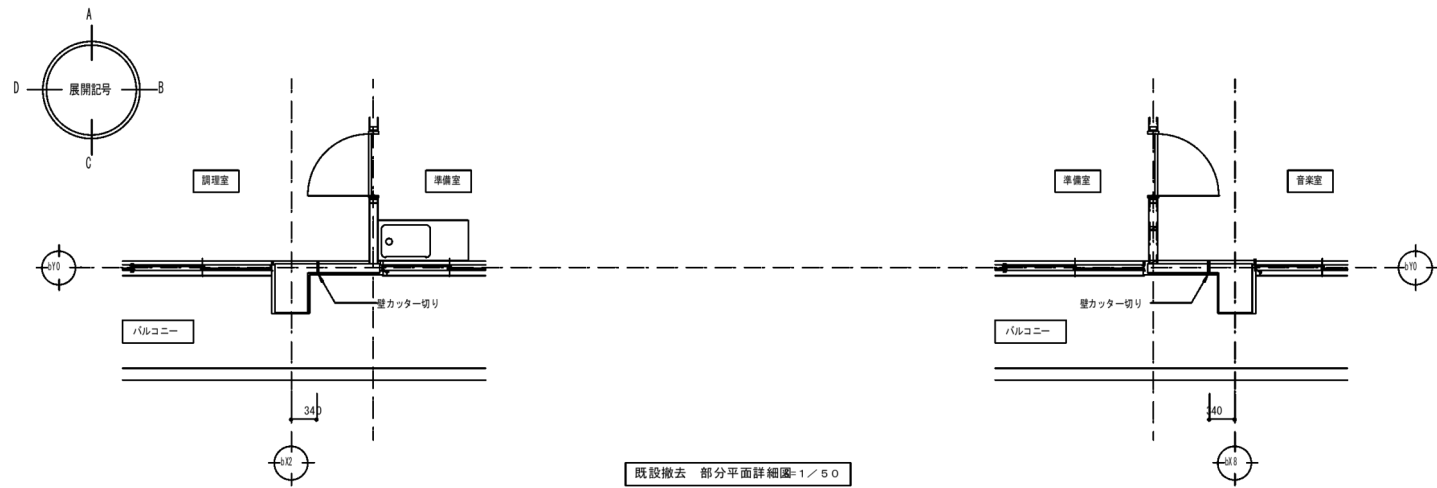


既設撤去 部分平面詳細図 S=1/50

改修 南館 2階 調理室・音楽室

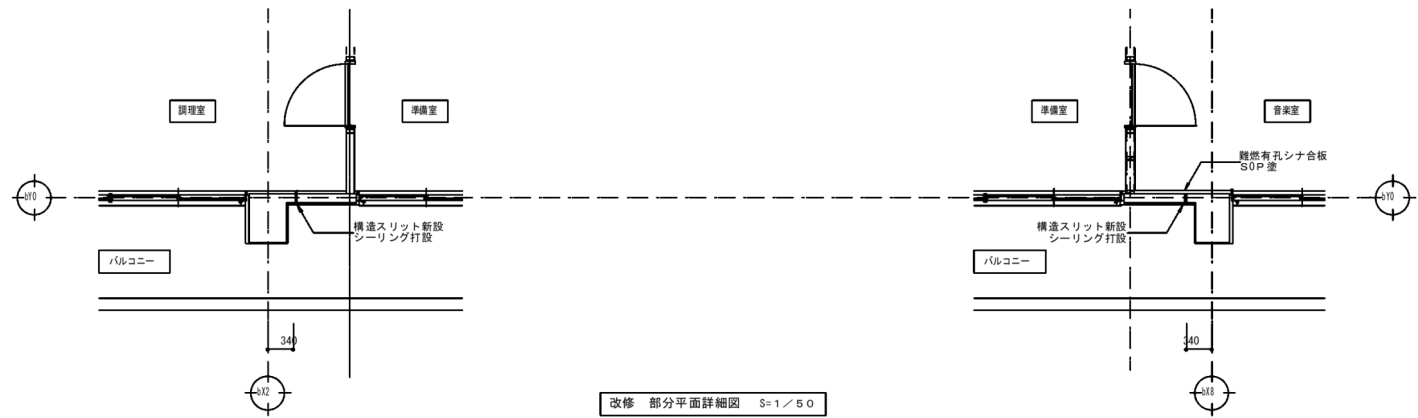


改修 部分平面詳細図 S=1/50

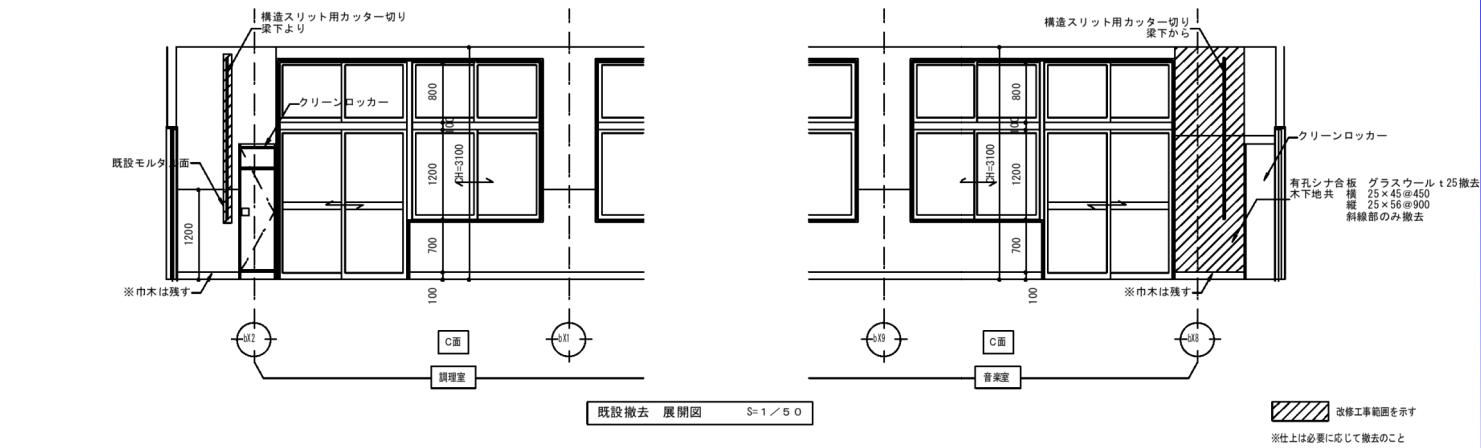

既設撤去 展開図 S=1/50

改修工事範囲を示す
※仕上は必要に応じて撤去のこと

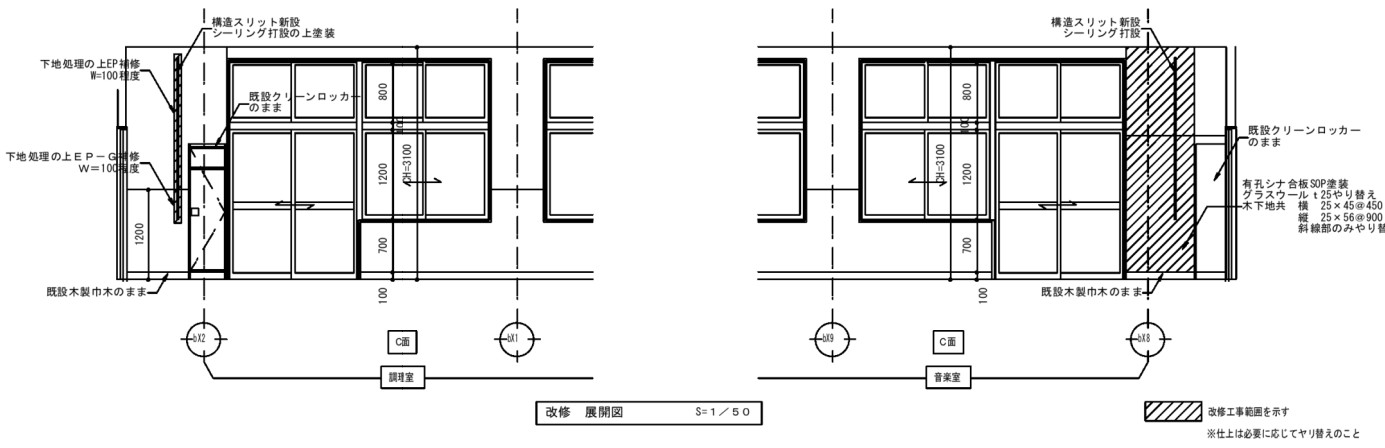

改修 展開図 S=1/50

改修工事範囲を示す
※仕上は必要に応じてやり替えること

図示青囲み内容：解体対象

内 部 仕 上 表											
注：上物は仕上、下物は下地を原則として示す。 ○ は一部撤去改修部分（範囲は図示）を示す。											
階	室 名	床	幅木	幅木高	壁			天 井		備 考	
					塗装	その他（梁型）	塗装		天井高		
1階	技術室	グナフローリングブロック t15 UC	木製 SOP	100	既設モルタルコチ押え	AEP	モルタルコチ押え	AEP	有孔石膏ボード t9	3100	
		既設防塵床 モルタル下地			H=1200までP				LG ST地		
2階	調理室	グナフローリングブロック t15 UC	木製 SOP	100	モルタルコチ押え	AEP	モルタルコチ押え	AEP	石膏ボード t9	3100	
					H=1200までP				LG ST地		
音楽室		ニードルパンチカーペット	木製	100	難燃有孔シナ合板 t6	SOP	モルタルコチ押え	AEP	岩面吸音板 t12	3000~3200	
		モルタル下地	SOP		内部 t25ガラスウール		石膏ボード t9下地		モルタル下地既設のまま		
		パーライトコンクリート t80					LG ST地				

内 部 仕 上 表											
注：上物は仕上、下物は下地を原則として示す。 ○ は一部撤去改修部分（範囲は図示）を示す。											
階	室 名	床	幅木	幅木高	壁			天 井		備 考	
					塗装	その他（梁型）	塗装		天井高		
1階	技術室	グナフローリングブロック既設のまま	木製 SOP	100	モルタルコチ押え既設のまま	EP	モルタルコチ押え既設のまま	EP	有孔石膏ボード t9.5 EP	3100	
					H=1200までEP-G				LG ST下地既設のまま		
2階	調理室	グナフローリングブロック既設のまま	木製 SOP	100	モルタルコチ押え	EP	モルタルコチ押え	EP	石膏ボード既設のまま 下地共	3100	
					H=1200までEP-G						
音楽室		ニードルパンチカーペット既設のまま	木製 SOP	100	難燃有孔シナ合板 t6	SOP	モルタルコチ押え	EP	岩面吸音板既設のまま 下地共	3000~3200	
					内部 t25ガラスウール						
		パーライトコンクリート既設のまま									